


Csatorna jele	Sz-2-1-0
Utca neve	Nyilvános WC derítő akna bekötése

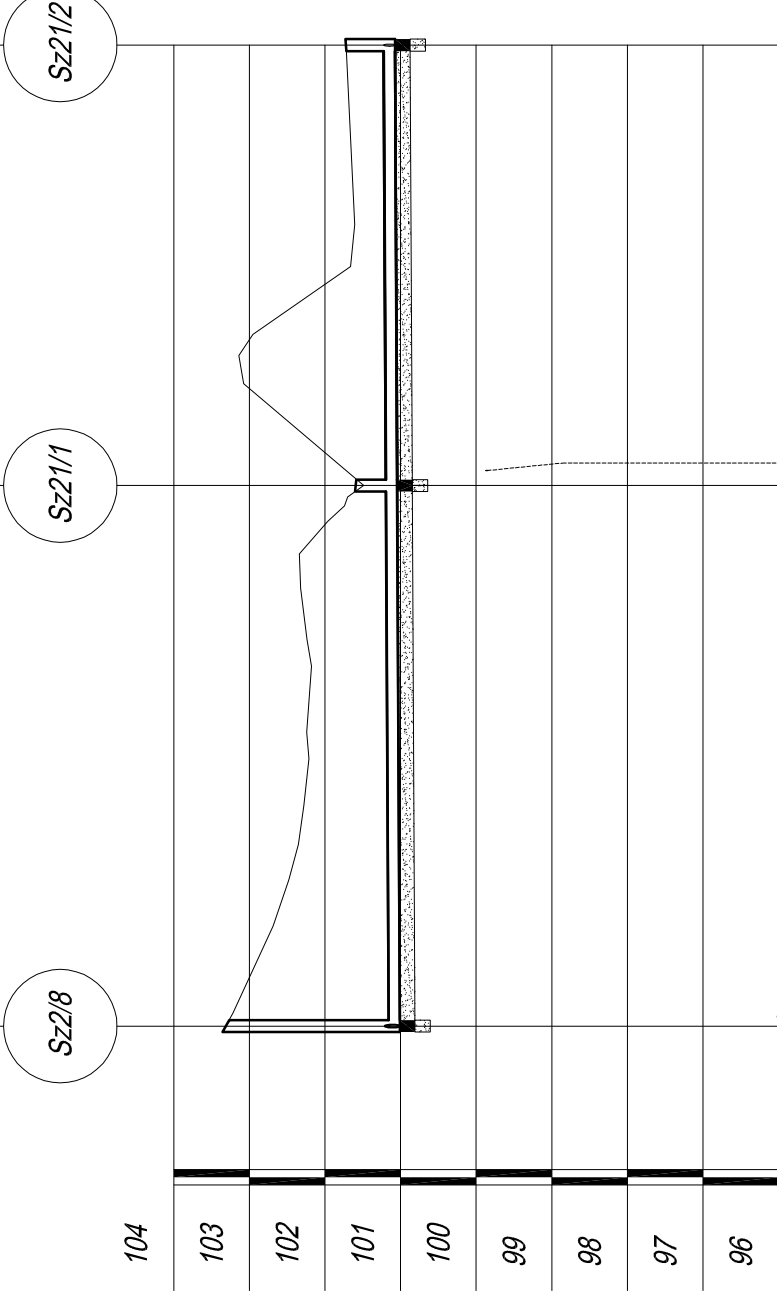

1:100

Hidrolikai adatok	$DN147 \quad l=1\text{‰} \quad Q_{\text{tel}}=5.9\text{ l/s} \quad v_{\text{tel}}=0.3\text{ m/s}$	
Terepszint [m.B.f.]	101.49	101.72
Hossz	35.75	29.14
	Egyes [m]	64.89
	Folytatlagos [m]	
Fedlapszint [m.B.f.]	101.49	101.72
Folyásfenék [m.B.f.]	101.05	101.07
Takarás [m]	2.15	0.5
Leásás mélysége [m]	0.65	0.85
Szelvény [m]	0+036.8	0+064.9
Épül összesen	64.89 m DN150 KG-PVC szennyvízcsatoma	

BÍRÓ ÉS TÁRSA		Tervező és Szolgáltató KFT	
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.	
Tel./Fax: +36/42/421-310		Mobil: +36/30/445-1895	
Megrendelő/Építető:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Méretarány:	Mv=1:500
Építés helyszíne:	Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	Mh=1:100	Dátum:
Terv megnevezése:	Nyíregyháza - Sóstófürdő Tölgyes út 1.		2017.01.20.
Terv rész megnevezése:	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztés Turizmusfejlesztés	Tervfajta:	Kivitelezés
	Műtárgy tárolás korszerű feltételeinek biztosítása	Törzsszám:	75/2/2016
	Szabadtéri színpad átalakítása - vízestölgység kialakítása		
	Közlekedés és külső vízi közművek kiviteli terve		
	Sz-2-1-0 jelű szennyvíz csatoma hossz-szelvénye		
	Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.		
Cégvezető, Felelős tervező:	Tervező:	Adminisztráció:	Rajz méret:
Bíró Károly	Bíró Tamás Károly		Hsz-2
Kam.sz.:15-0402, 15-20096	tervező		