


Tervezés helye

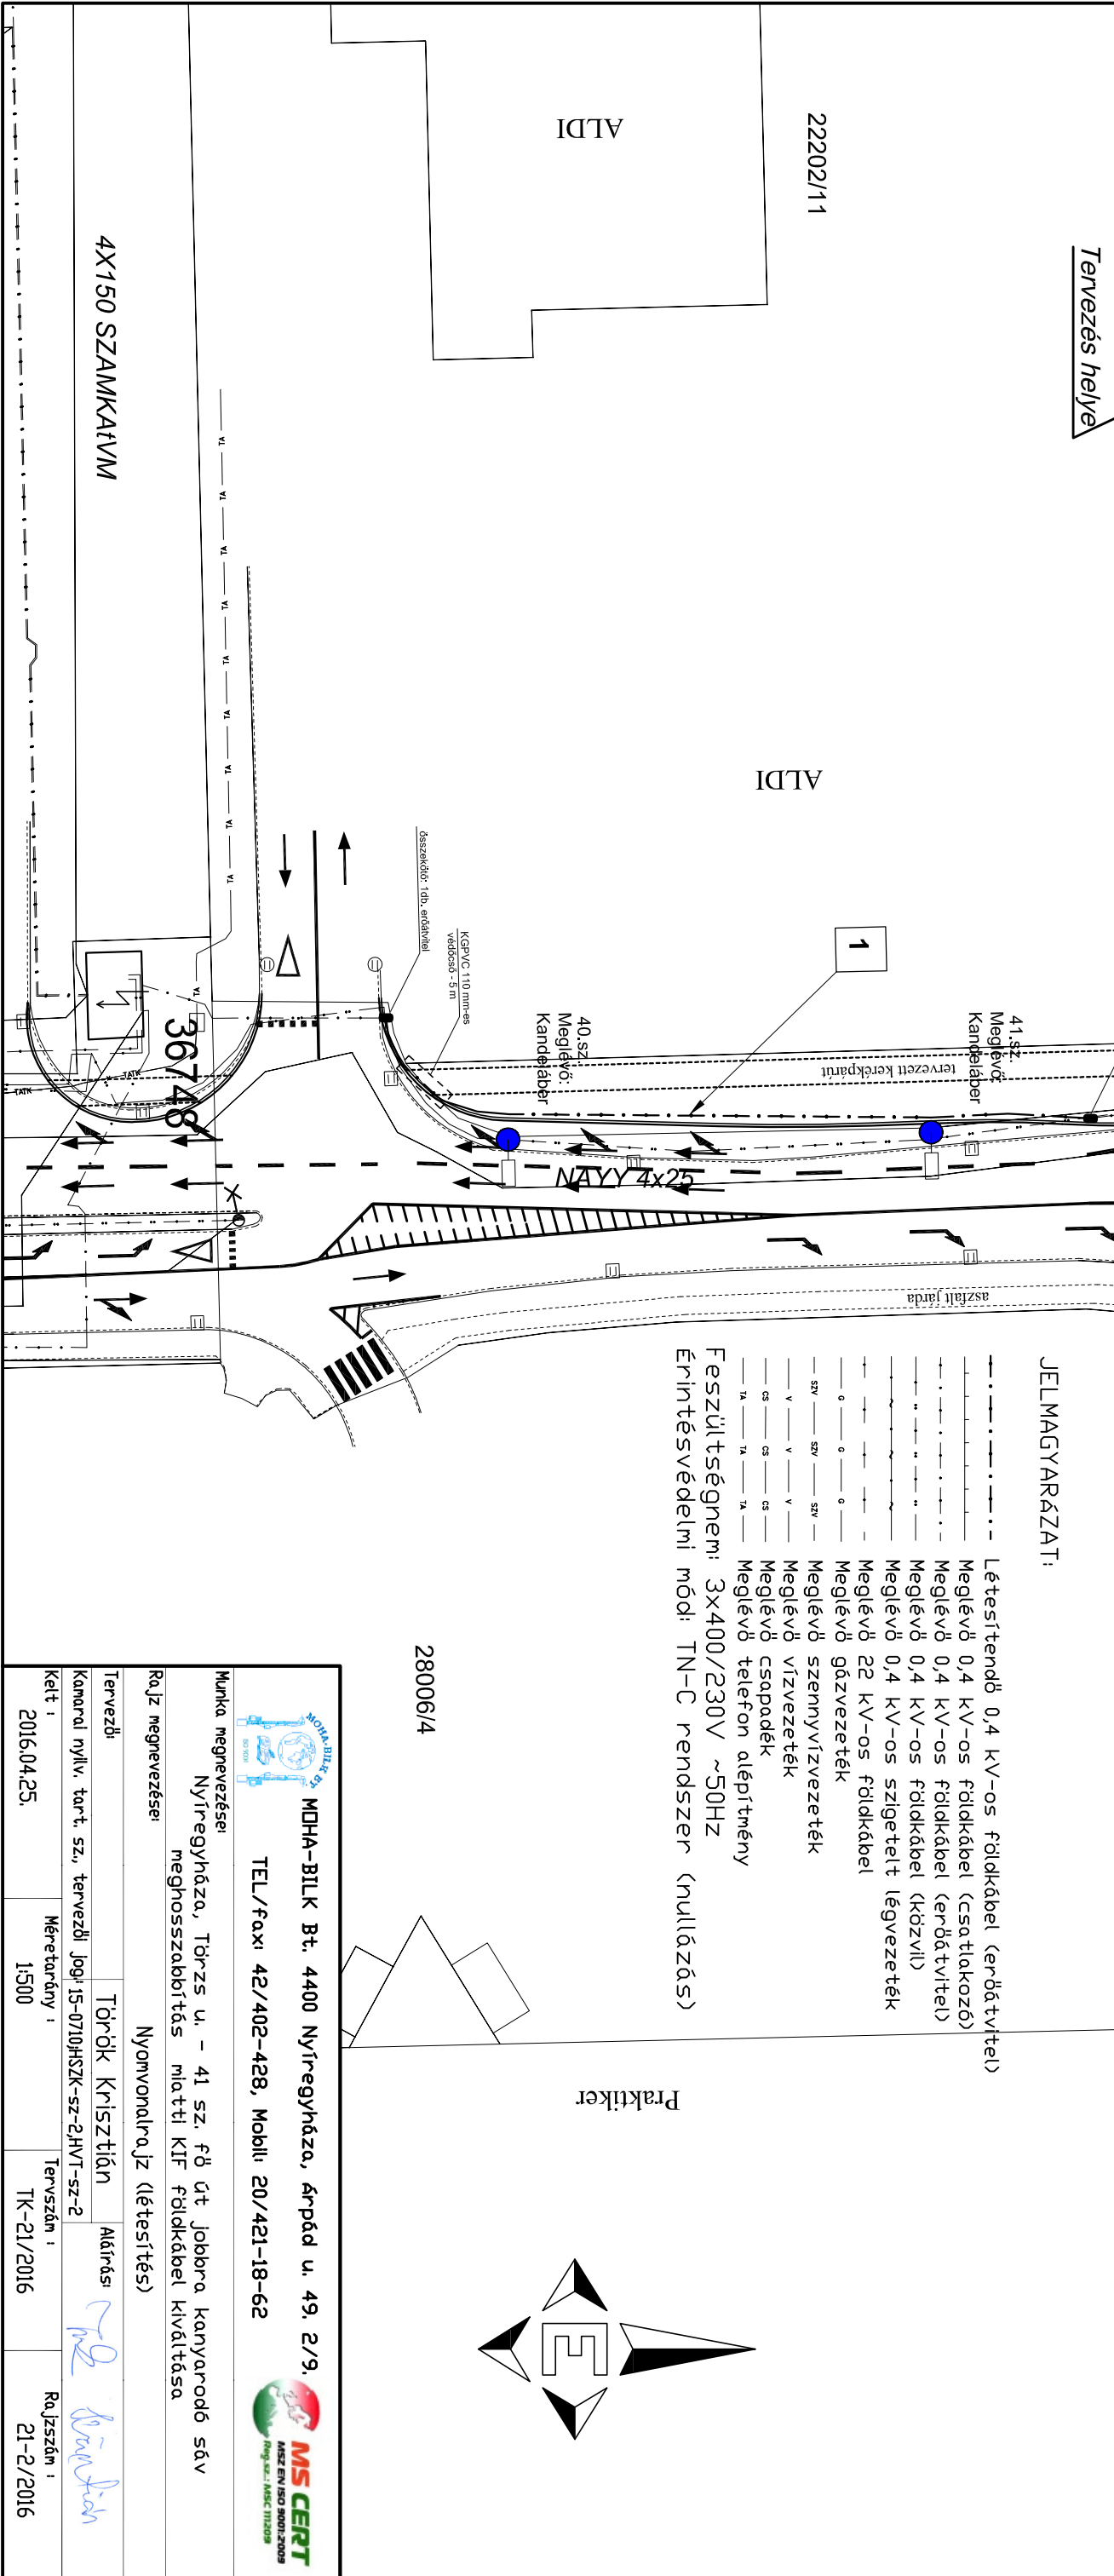

Sz.	Típusa	Nyomvonal hossz	Kábelhossz	Végelzáró	Összekötő	Jelzőszám	Megjegyzés
1.	NAVY-O 4x240 mm2	60 m	70m	1 kV-os 4x240	2 db	-	0,4 kV-os (erőátvitel)

KÁBELLELTÁR ÉPÍTÉS

JELMAGYARÁZAT:

- Létesítendő 0,4 kV-os földkábel (erőátvitel)
 - Meglévő 0,4 kV-os földkábel (csatlakozó)
 - Meglévő 0,4 kV-os földkábel (erőátvitel)
 - Meglévő 0,4 kV-os földkábel (közvil)
 - Meglévő 0,4 kV-os szigetelt légyezeték
 - Meglévő 22 kV-os földkábel
 - Meglévő gázvezeték
 - SZV --- SZV --- SZV --- Meglévő szennyvízvezeték
 - V --- V --- V --- Meglévő vízvezeték
 - CS --- CS --- CS --- Meglévő csapadék
 - TA --- TA --- TA --- Meglévő telefon alépítmény
- Feszültségem: 3x400/230V ~50Hz
Érintésvédelmi mód: TN-C rendszer (nullázás)

28006/4

MDHA-BILK Bt. 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 49. 2/9.

TEL/fax: 42/402-428, Mobil: 20/421-18-62

Munka megnevezése:

Nyíregyháza, Törzs u. - 41 sz. fő út jobbra kanyarodó sáv

Rajz megnevezése:

Nyomvonalrajz (létesítés)

Tervező:

Kamarai nyilv. tart. sz., tervezői jog: IS-0710HSZK-sz-2, HVT-sz-2

Török Krisztián

Alírási

Kelt: 2016.04.25.

Méretarány: 1:500

Tervszám: TK-21/2016

Rajzsám: 21-2/2016