


Jelmagyarázat:

 LEGRAND Valena 2xRJ45 Cat5e UTP

 LEGRAND Valena TV-RD csatl. aljzat

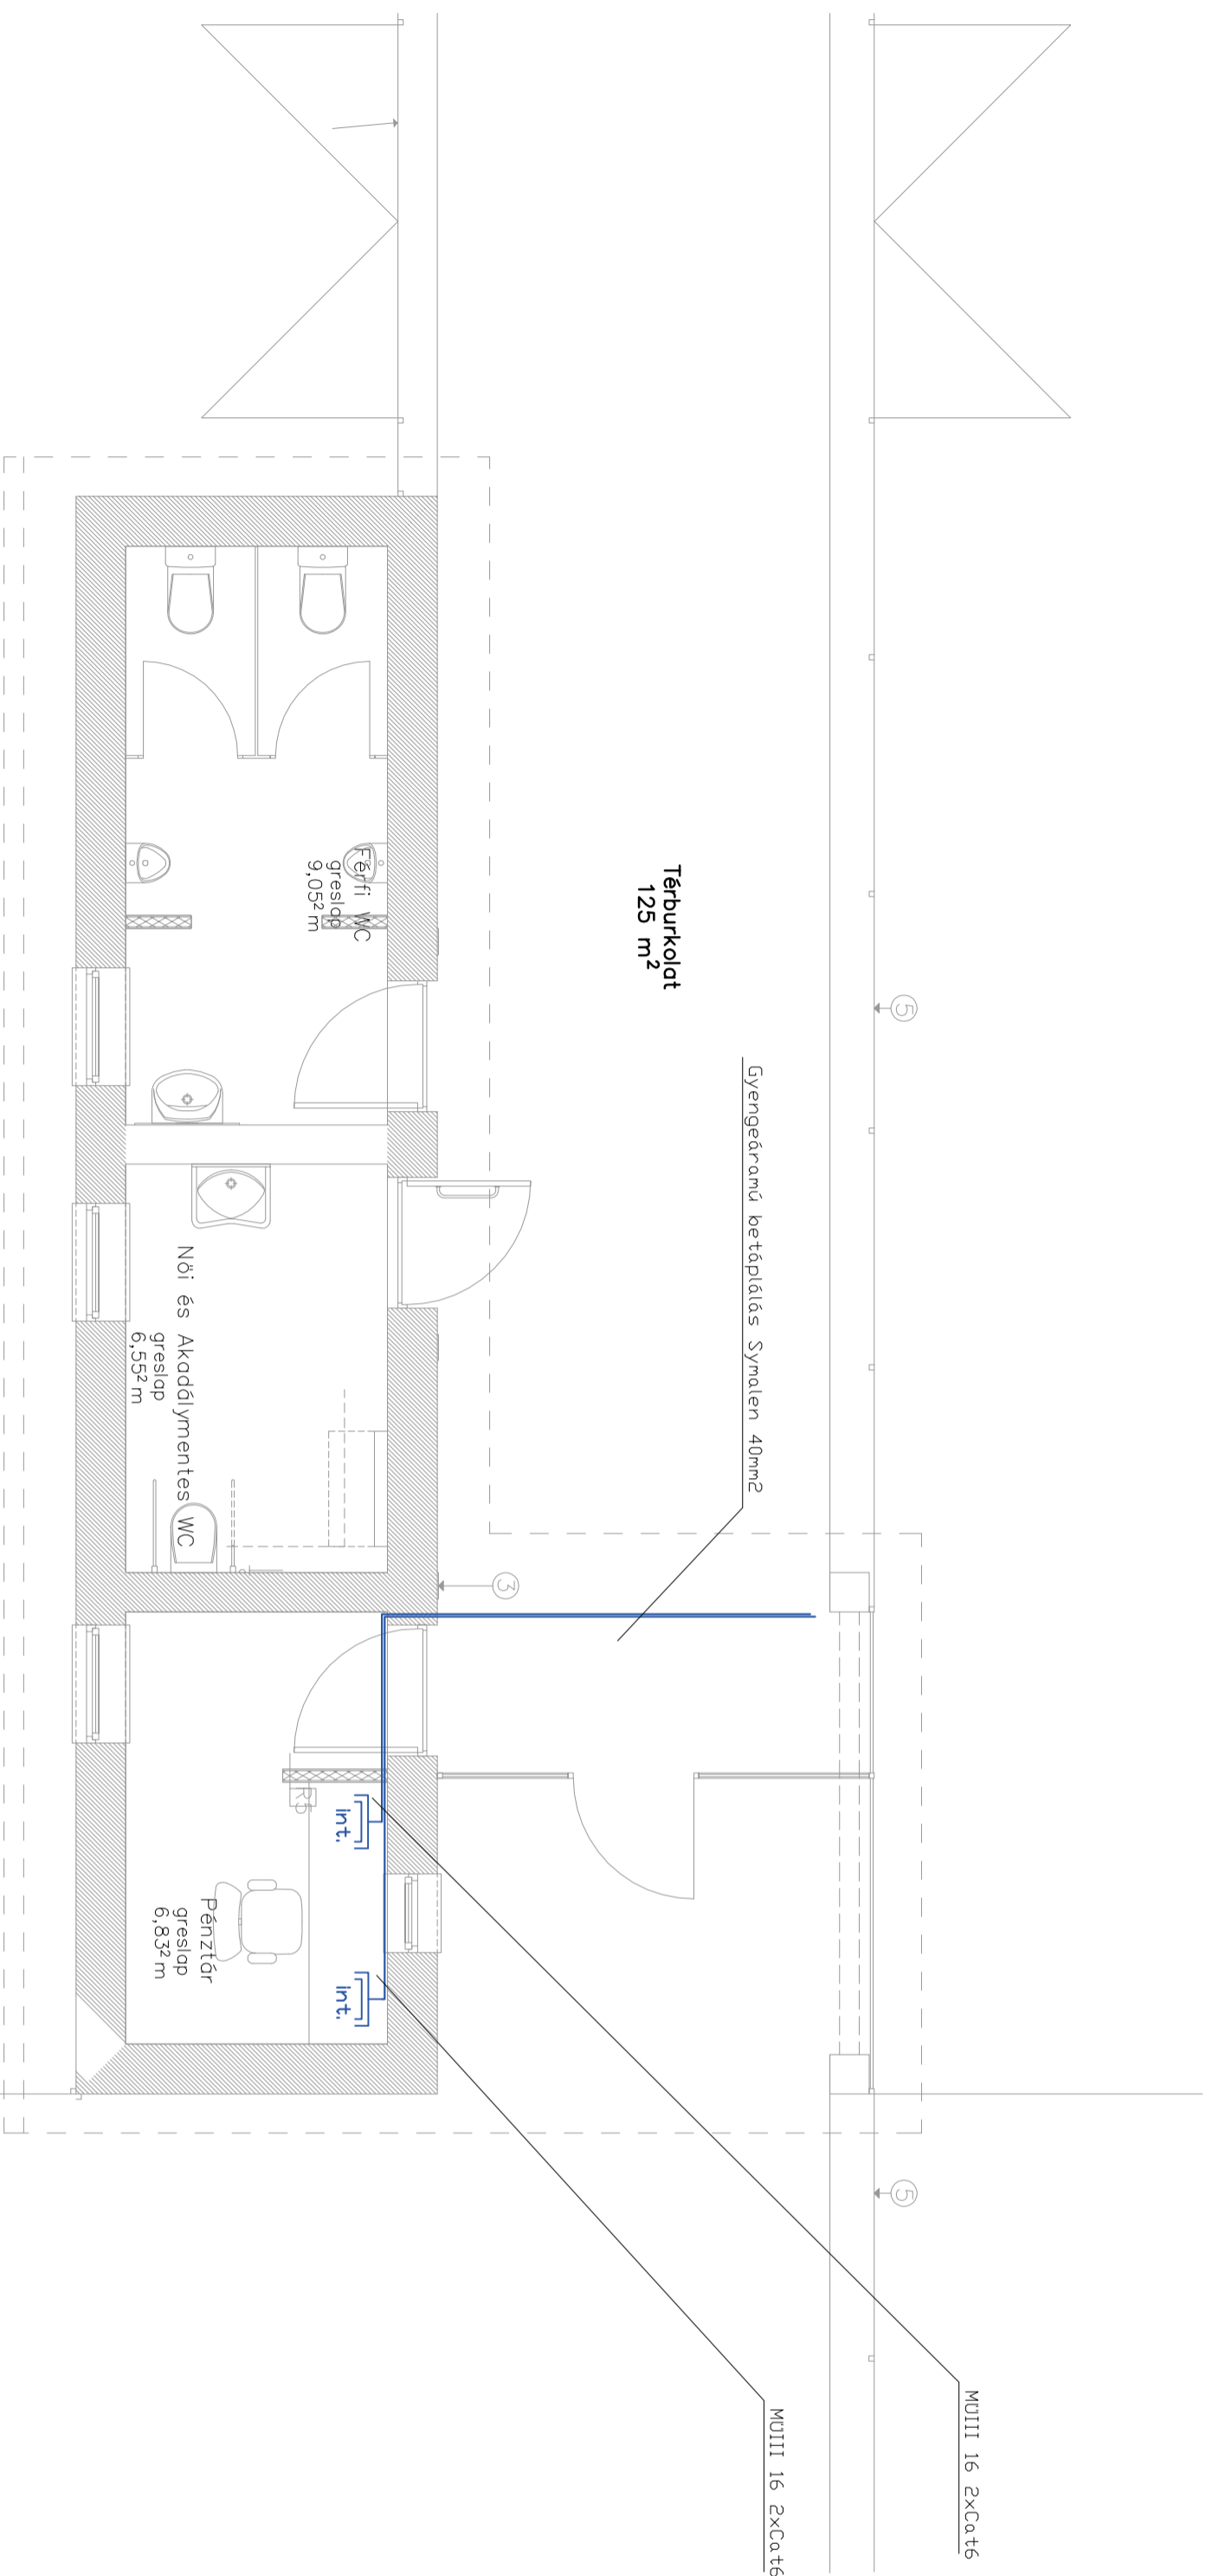

Megjegyzés

Szerelési mód aljazatok, ill. falba süllyesztett aljazatokban való szerelés más gégecsővekkel Ahelyezetti feletti vedőcsőben, köbétőlcsán

A főlélekbe a vedőcsőveket a szerkezetiépítéssel egyidőben kell elhelyezni!

Szerelési magasságok:

Mosdók feletti ppakálási: 2,1m

Kapcsolók: 1,3m

Mozgássérült által érintett helyiségekben kapcsolók: 1,0m

Dugaszoló aljzatok: Irókabók: 0,3m

Mosógép dugaszoló aljzatok: 1,5m

Konyhai elszívó dugaszoló aljzatok (P): 2,1m

Dugaszoló aljzatok konyhában pult feletti: 1,0m

Vedőcsővek:

Mennyiségben világításához: 16mm

HEPP VIKTOR		Építők:		Terv megnevezése:	
Világosmérnök 4400 Nyíregyháza Körpálca u.8 Tel./Fax:(70) 491 57 64		Nyíregyháza Magyar Jogi Város Önkormányzat 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Építkezés helye: Nyíregyháza, hrsz.:1501/02 Sóstóutó - Állópark - Kemencsei út - Ozon parvizó		"Terdei sétány és ökológiai sétány kialakítása Sóstóutóon" projektben Új Pénztár és vízszelők kialakítása	
Építész:	Belsőépítész: Stótkus	Rajzók:	Munkatárs:	Tervező:	Térkép:
Elektronos:	Székes	Hépp, Viktor		Hépp, Viktor	KT
Technológus:	Autonómlik:			V1-15-07/09	2017/531
				Ujvezele igazgató:	Kelt:
					2017. 10. 05.
					Rajzszám:
					V-2

Ezen terv a Szerző jogai csök. 1996. évi LXVIII. Törvényen alapuló szerződés alapján készült. A terv a TERVEZŐ által készített, a TERVEZŐ felelős. A terv a TERVEZŐ által készített, a TERVEZŐ felelős. A terv a TERVEZŐ által készített, a TERVEZŐ felelős. A terv a TERVEZŐ által készített, a TERVEZŐ felelős.