


Csatorna jele	CsT-1-1-0
Utca neve	Csapadék bekövezeték

CsT111/1

CsT11/0

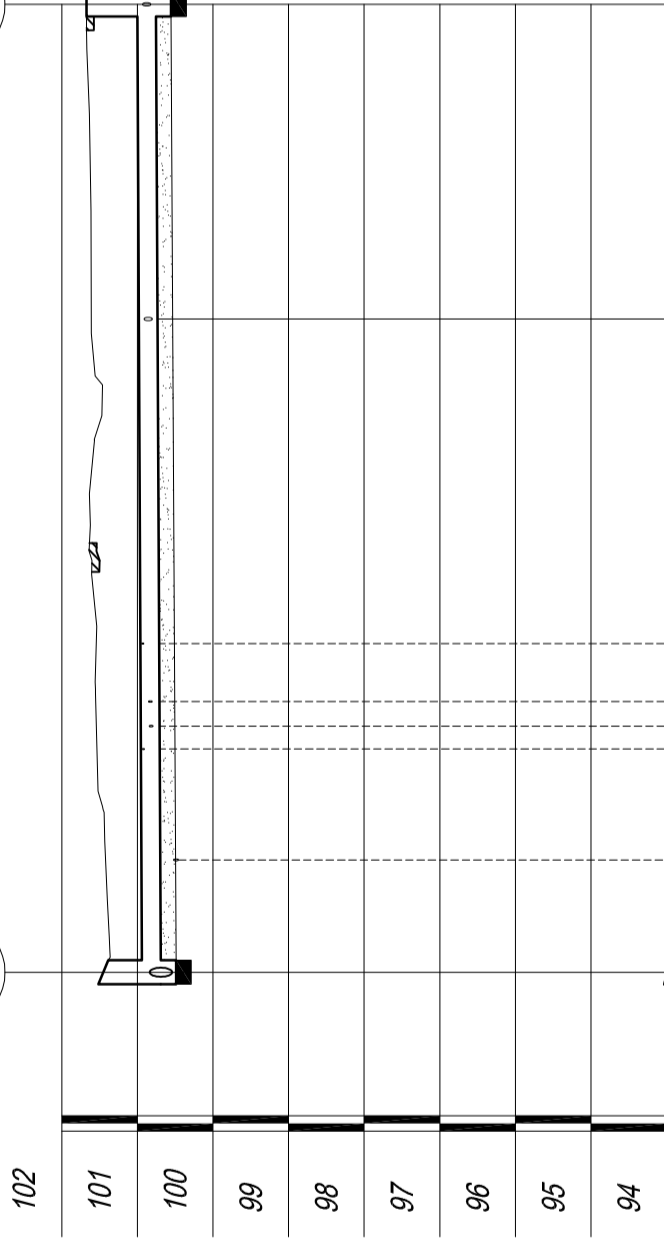

1:250

1:100

Hidraulikai adatok	DN247 I=2‰ Q _{tel} =33.5l/s V _{tel} =0.7m/s	
Terepszint [m.B.f.]	101.45	101.67
Hossz	0	32
	Egyes [m]	Folytatlagos [m]
Fedlapszint [m.B.f.]	101.45	101.67
Folyásfenék [m.B.f.]	100.69	100.75
Takarás [m]	0.51	0.67
Leásás mélysége [m]	0+000 1.16	0+032 1.32
Szelvény [m]	0+007.4 0+008.1 0+008.9 0+010.9	0+021.6
Épül összesen	32 m DN250 KD-EXTRA csapadékcsonk	

Gázvezeték
Elektronos kábel
Telefon kábel
Elektronos kábel
gebenti bekötés Ø110 [s=5.7 m KG-PVC
gebenti bekötés Ø110 [s=4.7 m KG-PVC

Csatlakozik CsT-1-0-csalomra - 100.54 mBf. - 34.95 m

BÍRÓ ÉS TÁRSA Tervező és Szolgáltató KFT 4400 Nyíregyháza, Szegegy út 73/A II/2. Tel./Fax: +36/42/421-310 Mobil : +36/30/445-1895		
Megrendelő/Építető:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth ter 1.	Méretarány: M=1:250
Építés helyszíne:	Nyíregyháza - Sóstófürdő - Állatpark Nyíregyháza - 15010/5 - Blaha Lujza Sétány	Dátum: 2017.02.
Terv megnevezése:	"Modern Városok Program" keretében megvalósítandó "Pangea Ökocentrum"	Tervfajta: kiviteli
Tervrész megnevezése:	Közlekedés és külső víziközművek-Kiviteli terve CsT-1-1-0 Jelű Csapadékcsonk hossz-szelvénye	Törzsszám: 66/2016
Cégvezető, Felelős tervező:	Tervező: Biro Tamás Károly Kam.sz.:15-0402, 15-20096	Rajzszám: CsH-4
	Adminisztrációs: Biro Tamás Károly tervező	Rajzméret: