


Fűtési kör jel	Magnevezés	Hőteljesítmény kW	Hőlépcső C	Térforat áram m ³ /h	Nyomássz. v.o.m.	Keringtető szivattyú Grundfos	Elektronos adatok feszültség: V	Teljesítmény: W
F1	HMV fűtés	29,0	70/50	1,25	2,6	ALPHA 2L 25-60	230	45
F2	Vízgépészeti padlófűtés	4,0	45/35	0,35	2,5	ALPHA 2L 25-60	230	45
F3	Régi épület fűtés	20,0	70/50	0,86	6,0	MAGNA1 25-60	230	87
F4	Technológiai fűtés	20,0	70/50	0,86	6,3	MAGNA1 25-60	230	87
F5	Földszint padlófűtés	6,2	45/38	0,8	3,5	ALPHA 2L 25-60	230	45
F6	Fan-coil emelet fűtés	43,4	70/50	1,86	5,9	MAGNA1 25-60	230	87
F7	Emelet padlófűtés	15,7	45/26	0,7	3,5	ALPHA 2L 25-60	230	45
F8	Fan-coil Fsz. fűtés	38,41	70/50	1,65	4,8	MAGNA1 25-60	230	87


Fűtési kör jel	Magnevezés	Hőteljesítmény kW	Hőlépcső C	Térforat áram m ³ /h	Nyomássz. v.o.m.	Keringtető szivattyú Grundfos	Elektronos adatok feszültség: V	Teljesítmény: W
H1	Technológiai hűtés	15	7/12	2,57	7,0	MAGNA1 25-80	230	128
H2	Fan-coil emelet hűtés	27,36	7/12	4,69	6,4	MAGNA1 25-100	230	176
H3	Fan-coil Fsz. hűtés	22,7	7/12	3,91	5,2	MAGNA1 25-80	230	128
H4	Fan-coil Fsz. plusz hűtés	9,8	7/12	1,68	5,0	MAGNA1 25-60	230	87



Fűtési kör jel	Magnevezés	Hőteljesítmény kW	Hőlépcső C	Térforat áram m ³ /h	Nyomássz. v.o.m.	Keringtető szivattyú Grundfos	Elektronos adatok feszültség: V	Teljesítmény: W
M2	Danfoss HRB3 - 3/4\" + AMB162							
M3	Danfoss HRB3 - 1\" + AMB162							
M5	Danfoss HRB3 - 1\" + AMB162							
M6	Danfoss HRB3 - 6/4\" + AMB162							
M7	Danfoss HRB3 - 1\" + AMB162							
M8	Danfoss HRB3 - 5/4\" + AMB162							

JELMAGYARÁZAT:

- ☐ Fűtési előremenő vezeték
- ☐ Fűtési visszatérő vezeték
- ☐ Táplálási vezeték
- ☐ Légellenirő vezeték
- ☐ Hűtési előremenő vezeték
- ☐ Hűtési visszatérő vezeték
- ☐ Szivattyú
- ☐ Acsós
- ☐ COMAP beszabályzó szelep
- ☐ Töltő-ürítő gömbcsap
- ☐ "v" szűrő
- ☐ Szacsacsap szelep
- ☐ Golyóscsap, pillíngó szelep
- ☐ Nyomásmérő
- ☐ Hőmérő
- ☐ Automata légellenirő

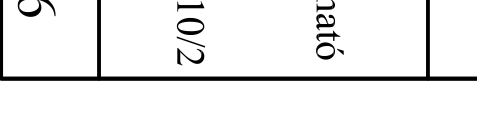

Krepon Bt
Nyíregyháza Nyár u. 11. III/31
tel: 06 20/215 3787

Építető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Rajzoló: Simon Tibor Roland
Mérleget: Simon Tibor Roland
Dátum: 2017.01.10
Rajzsám: GF-06

TOP-6.1.4-15 Tarsadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának fejlesztése 4431 Nyíregyháza-Sósófürdő, Sósói út, Állatpark Hrsz.:15010/2 Fűtés - hűtés szerelés kazánházi kapcsolás kivitelei terve