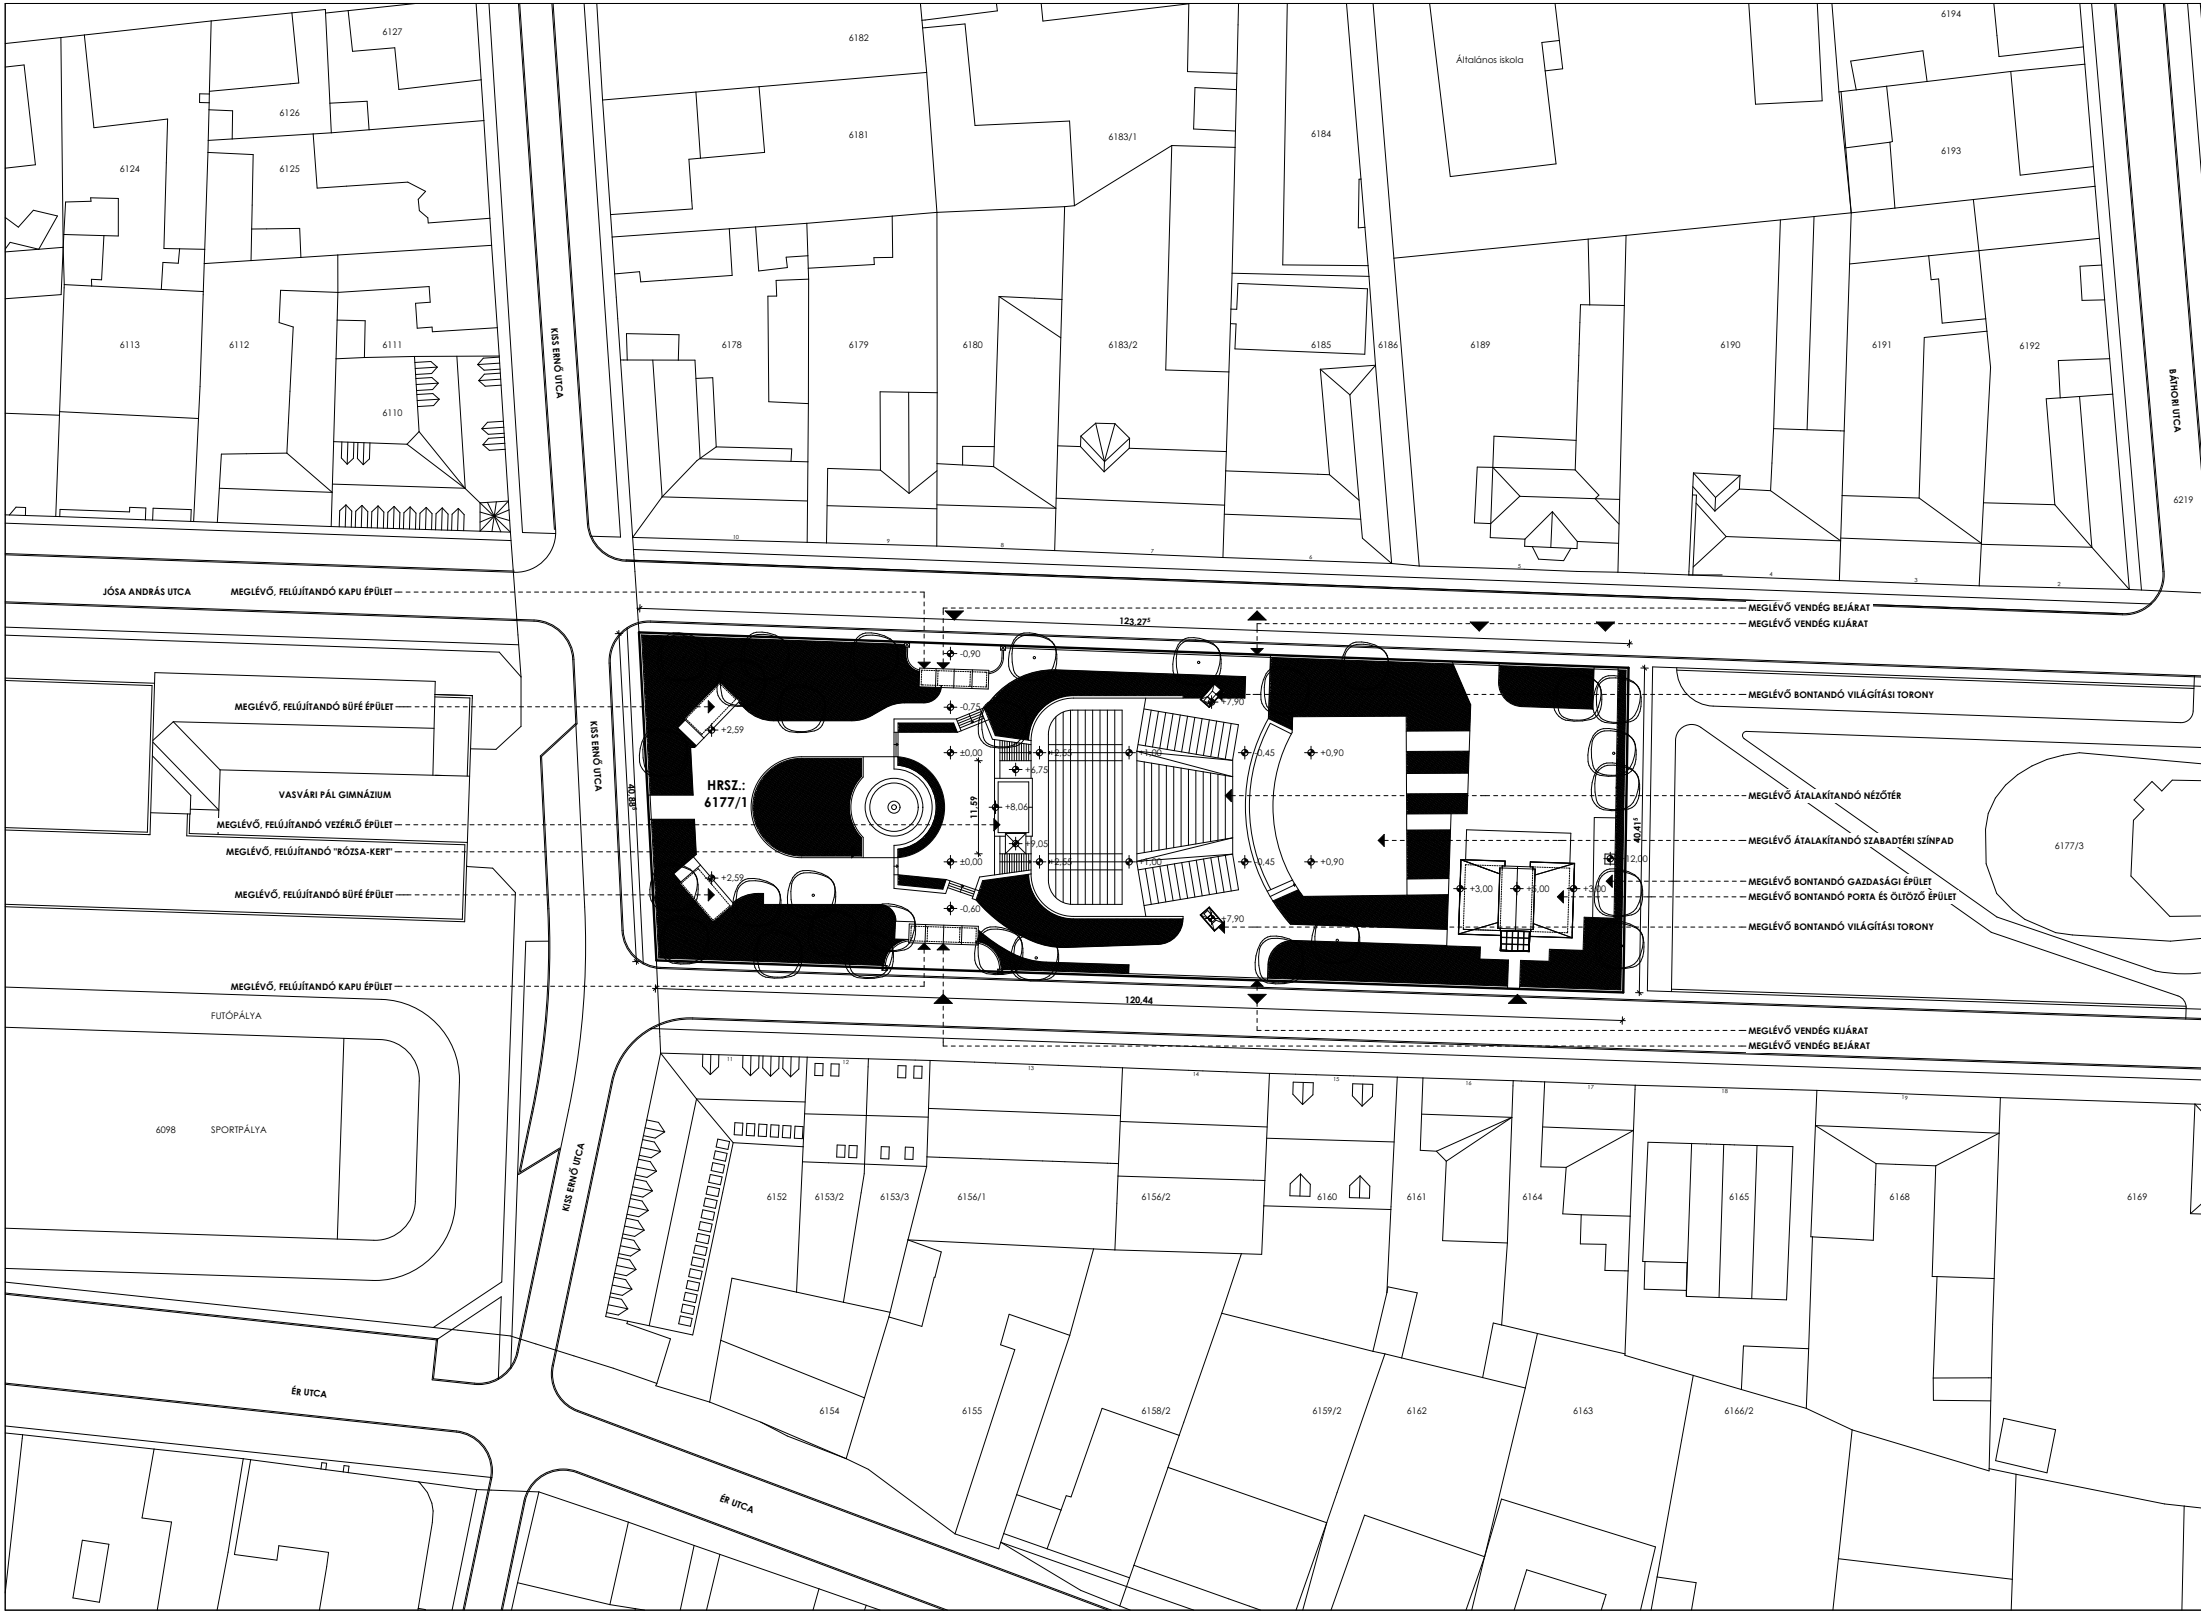
6127
6182
6194
Általános iskola
6126
6181
6183/1
6184
6193
6124
6125
6113
6112
6111
6110
6178
6179
6180
6183/2
6185
6186
6189
6190
6191
6192
KISS ERNŐ UTCA
BÁTHORI UTCA
6219
JÓSA ANDRÁS UTCA
MEGLÉVŐ, FELÚJÍTANDÓ KAPU ÉPÜLET
MEGLÉVŐ VENDÉG BEJÁRAT
MEGLÉVŐ VENDÉG KIJÁRAT
123,27⁵
MEGLÉVŐ, FELÚJÍTANDÓ BÜFÉ ÉPÜLET
MEGLÉVŐ BONTANDÓ VILÁGÍTÁSI TORONY
VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM
MEGLÉVŐ, FELÚJÍTANDÓ VEZÉRLŐ ÉPÜLET
MEGLÉVŐ, FELÚJÍTANDÓ "RÓZSA-KERT"
MEGLÉVŐ, FELÚJÍTANDÓ BÜFÉ ÉPÜLET
HRSZ.:
6177/1
40,88⁵
40,41⁵
11,59
-0,90
-0,75
+2,59
±0,00
+2,55
+1,00
-0,45
+0,90
+6,75
+8,06
+9,05
+7,90
+3,00
12,00
-0,60
MEGLÉVŐ ÁTALAKÍTANDÓ NÉZŐTÉR
MEGLÉVŐ ÁTALAKÍTANDÓ SZABADTÉRI SZÍNPAD
MEGLÉVŐ BONTANDÓ GAZDASÁGI ÉPÜLET
MEGLÉVŐ BONTANDÓ PORTA ÉS ÖLTÖZŐ ÉPÜLET
MEGLÉVŐ BONTANDÓ VILÁGÍTÁSI TORONY
6177/3
120,44
MEGLÉVŐ, FELÚJÍTANDÓ KAPU ÉPÜLET
MEGLÉVŐ VENDÉG KIJÁRAT
MEGLÉVŐ VENDÉG BEJÁRAT
FUTÓPÁLYA
6098
SPORTPÁLYA
KISS ERNŐ UTCA
6152
6153/2
6153/3
6156/1
6156/2
6160
6161
6164
6165
6168
6169
ÉR UTCA
6154
6155
6158/2
6159/2
6162
6163
6166/2
ÉR UTCA


6226
6229
6227
KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM
6228
BENCZÚR TÉR
6177/2
SZÉCHENYI UTCA
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM
6176/3

JELÖLÉSEK:

▨	meglévő falazat
▨	bontandó falazat
▨	vasbeton fal
▨	falazóelem
▨	válaszfalelem
▨	zsalukő
▨	akusztikai szigetelés
▨	zártcellás hőszigetelés
▨	szálas hőszigetelés
▨	gipszkarton fal
▨	homlokzati téglaburkolat
▨	süllyesztett födém
∿	tűzszakasz határ
– · –	vízszigetelés lejtés képzése
▨	padló áttörés (PA), [mm]
▨	födém áttörés (FD), [mm]
▨	faláttörés (FA), [mm]

PCS = padlócsatorna
FS.: = felső sík [m]
AS.: = alsó sík [m]
SÜ = süllyesztés mértéke [mm]
PM = parapetmagasság [cm]
előtag: G = gépész, E = elektromos, S = sprinkler

Gipszkarton fal konszignáció

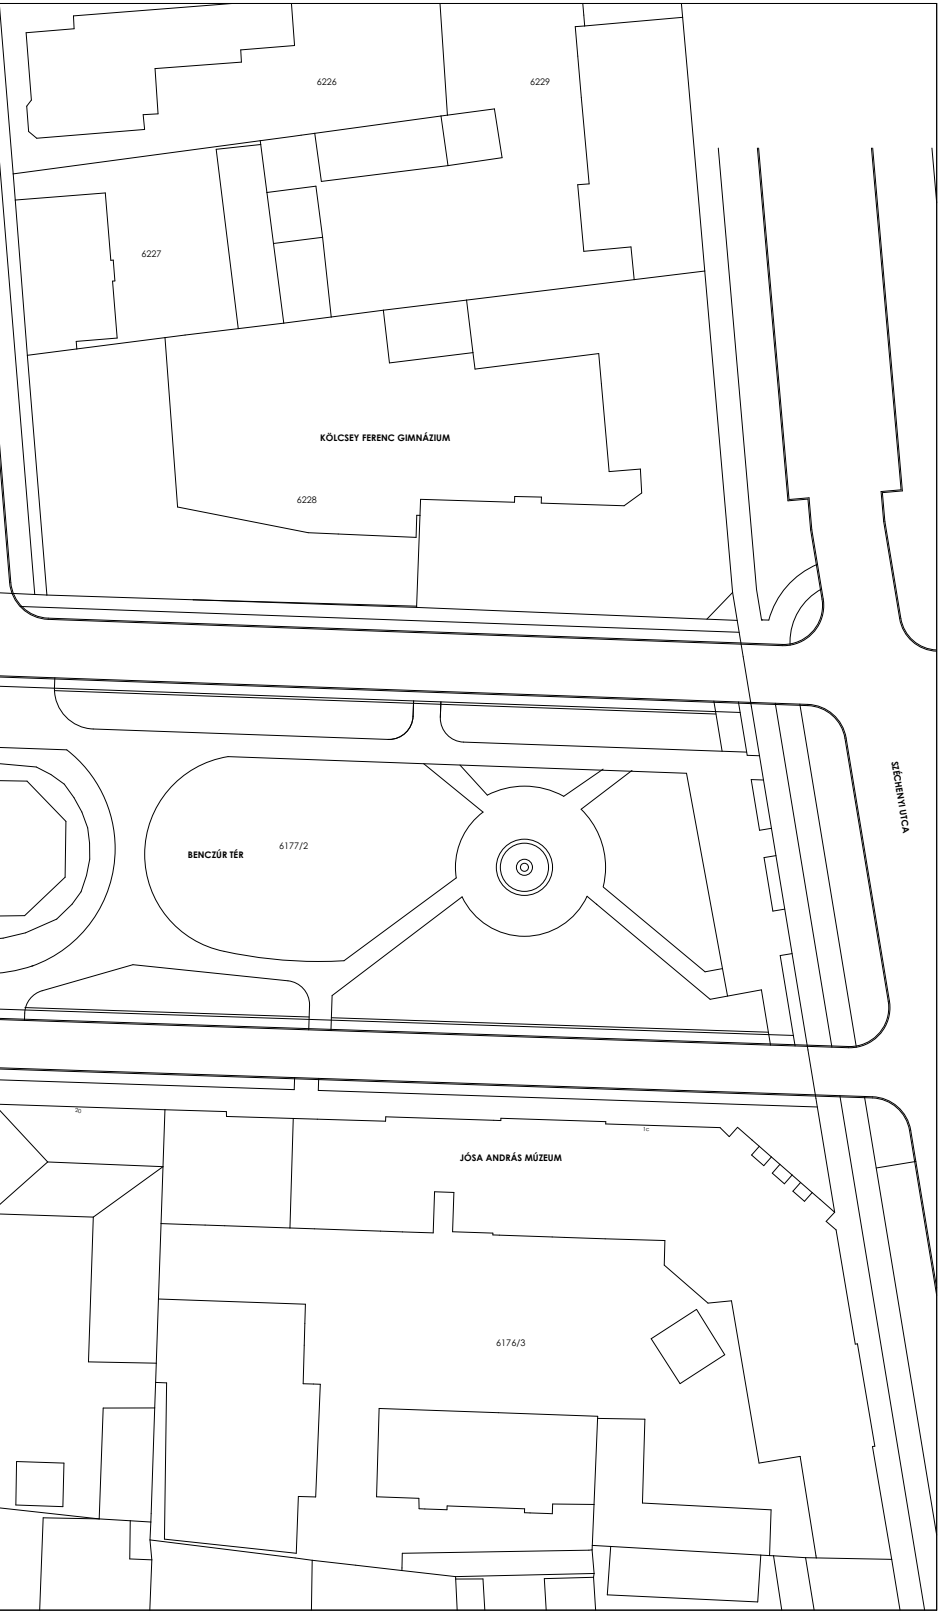75 mm impregnált előtétfal

12,5 mm	I gipszkarton
12,5 mm	N gipszkarton
50 mm	falváz profil

± 0,00 = +108,15 mBf

GENERÁL TERVEZŐ:

a' STUDIO '90
ÉPÍTÉSZTERVEZŐ KFT

MEGBÍZÓ:

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA
4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ:	FELELŐS TERVEZŐ(K):
Tenkely Szabolcs	Tenkely Szabolcs É-15-0347
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:	
Kótai Norbert Tomku Gergely	Banu Roland É-15-0351
TARTÓSZERKEZET:	KÖRNYEZETRENDEZÉS:
STEEL-SOFT KFT. **Tóth Zoltán** **PRO-STAT KFT.** **Méry Zsolt**	**FŐ-KERT-ÉSZ BT.** **Márton Péter**
ÉPÜLETGÉPÉSZET:	SZÍNHÁZTECHNOLÓGIA:
OPTI-TEAM KFT. **Tímár Tamás**	**ANIMATIVE KFT.** **Schramm Péter**
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:	AKUSZTIKA:
- **Hepp Viktor**	- **Fürjes Andor Zamás**
KÖRNYEZETVÉDELEM:	TALAJMECHANIKA:
- -	**NYÍRGEO KFT.** **Jávor Csaba**
ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ:	TŰZVÉDELEM:
BARTHERV BT. **Bartha Miklós**	- **Rétközi Ferenc**

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!
A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek!
Az álmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő!
A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.
A liftaknák függőleges eltérése max. 20 mm lehet!
A padlófészkek és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat szintjétől értelmezendők!
A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művezetéssel készítendők.
A terveken nem konszignált mobíliák külön közbeszerzési eljárás keretében kerülnek kiírásra.

SZAKÁG:
ÉPÍTÉSZET

TERVTÍPUS:
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTALOM:
MEGLÉVŐ HELYSZÍNRAJZ

ELSŐ KIADÁS:	MUNKASZÁM:
2017. FEBRUÁR HÓ	18/2016
KIADÁS DÁTUMA:	LÉPTÉK:
2017. FEBRUÁR HÓ	M=1:100
INDEX:	RAJZSZÁM:
01	**M-01**