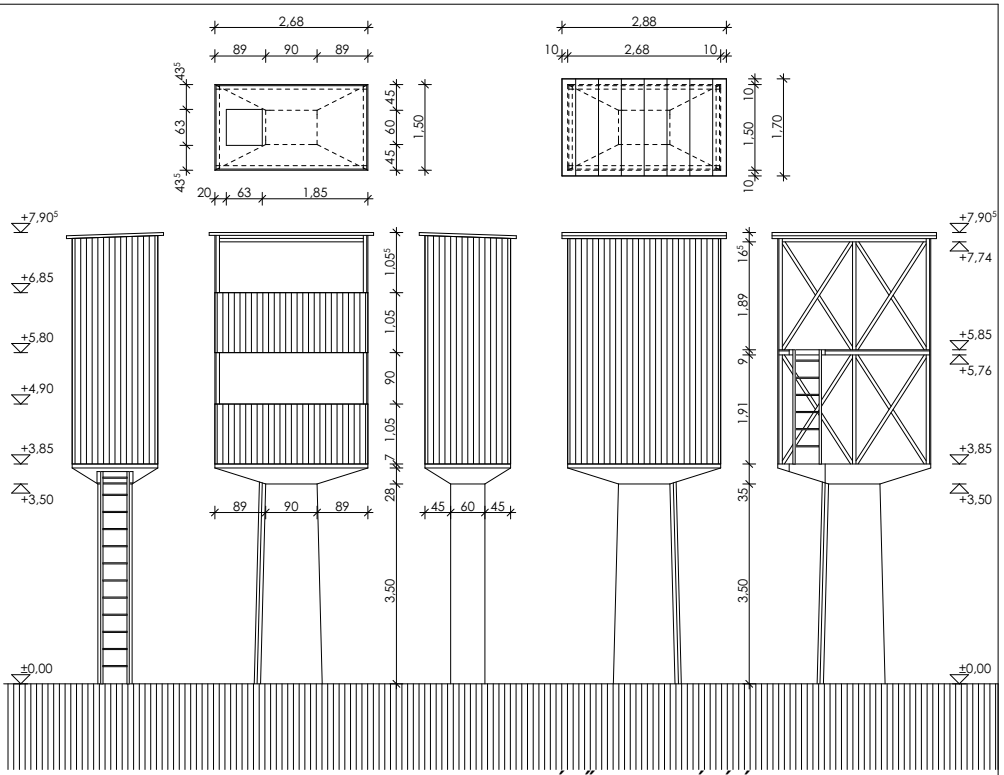
2,68
89
90
89
2,88
10
2,68
10
43^5
63
45
60
45
1,50
1,70
10
20
63
1,85
$+7{,}90^5$
+6,85
+5,80
+4,90
+3,85
+3,50
±0,00
$1{,}05^5$
1,05
90
1,05
7
28
3,50
16^5
1,89
9
1,91
35
+7,74
+5,85
+5,76

MEGLÉVŐ KELETI VILÁGÍTÁSI TORONY TERVE M1:100


2,68
89
90
89
2,88
10
2,68
10
1,50
45
60
45
43^5
63
1,70
1,50
10
1,85
63
20
$+7{,}90^5$
+6,85
+5,80
+4,90
+3,85
+3,50
±0,00
$1{,}05^5$
1,05
90
1,05
7
28
3,50
+7,74
+5,85
+5,76
16^5
1,89
9
1,91
35

MEGLÉVŐ NYUGATI VILÁGÍTÁSI TORONY TERVE M1:100

GENERÁL TERVEZŐ:

a' STUDIO '90
ÉPÍTÉSZTERVEZŐ KFT

MEGBÍZÓ:

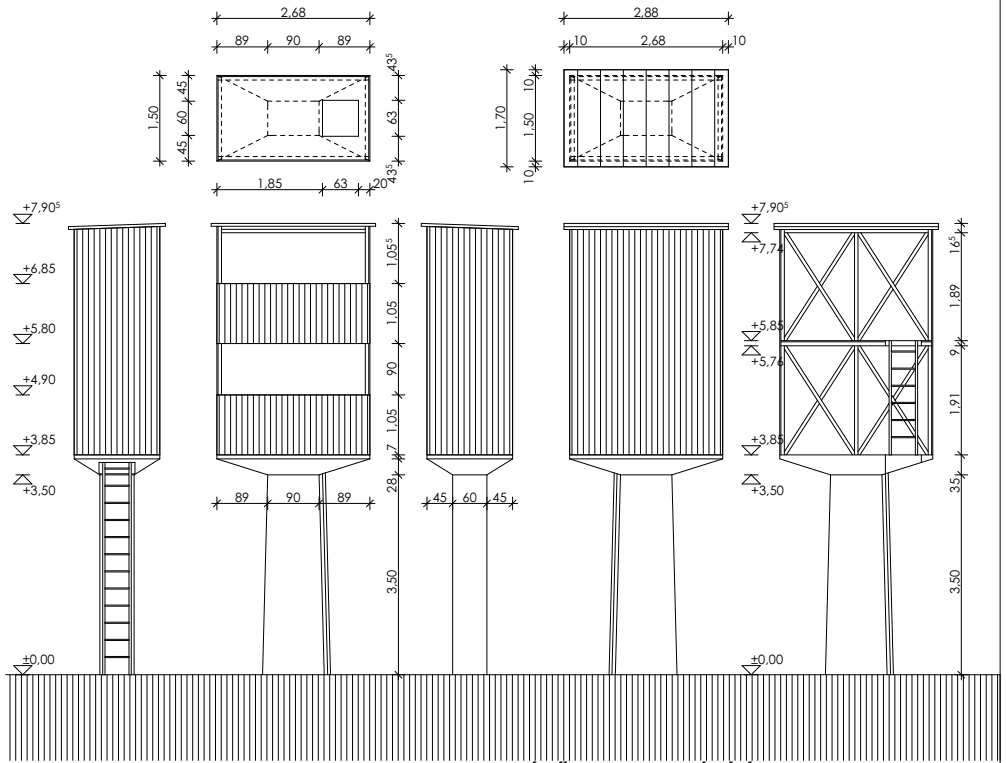NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ:
Tenkely Szabolcs

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:
Kótai Norbert
Tomku Gergely

FELELŐS TERVEZŐ(K):
Tenkely Szabolcs
É-15-0347
Banu Roland
É-15-0351

TARTÓSZERKEZET:
STEEL-SOFT KFT. **PRO-STAT KFT.**
Tóth Zoltán **Méry Zsolt**

KÖRNYEZETRENDEZÉS:
FŐ-KERT-ÉSZ BT.
Márton Péter

ÉPÜLETGÉPÉSZET:
OPTI-TEAM KFT.
Tímár Tamás

SZÍNHÁZTECHNOLÓGIA:
ANIMATIVE KFT.
Schramm Péter

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:
-
Hepp Viktor

AKUSZTIKA:
-
Fürjes Andor Zamás

KÖRNYEZETVÉDELEM:
-
-

TALAJMECHANIKA:
NYÍRGEO KFT.
Jávor Csaba

ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ:
BARTHERV BT.
Bartha Miklós

TŰZVÉDELEM:
-
Rétközi Ferenc

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!
A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek!
Az álmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő!
A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.
A liftaknák függőleges eltérése max. 20 mm lehet!
A padlófészkek és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat szintjétől értelmezendők!
A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művezetéssel készítendők.
A terveken nem konszignált mobíliák külön közbeszerzési eljárás keretében kerülnek kiírásra.

SZAKÁG:
ÉPÍTÉSZET

TERVTÍPUS:
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTALOM:
VILÁGÍTÁSI TORNYOK TERVE

ELSŐ KIADÁS:
2017. FEBRUÁR HÓ

MUNKASZÁM:
18/2016

KIADÁS DÁTUMA:
2017. FEBRUÁR HÓ

LÉPTÉK:
M=1:100

INDEX:
01

RAJZSZÁM:
M-06