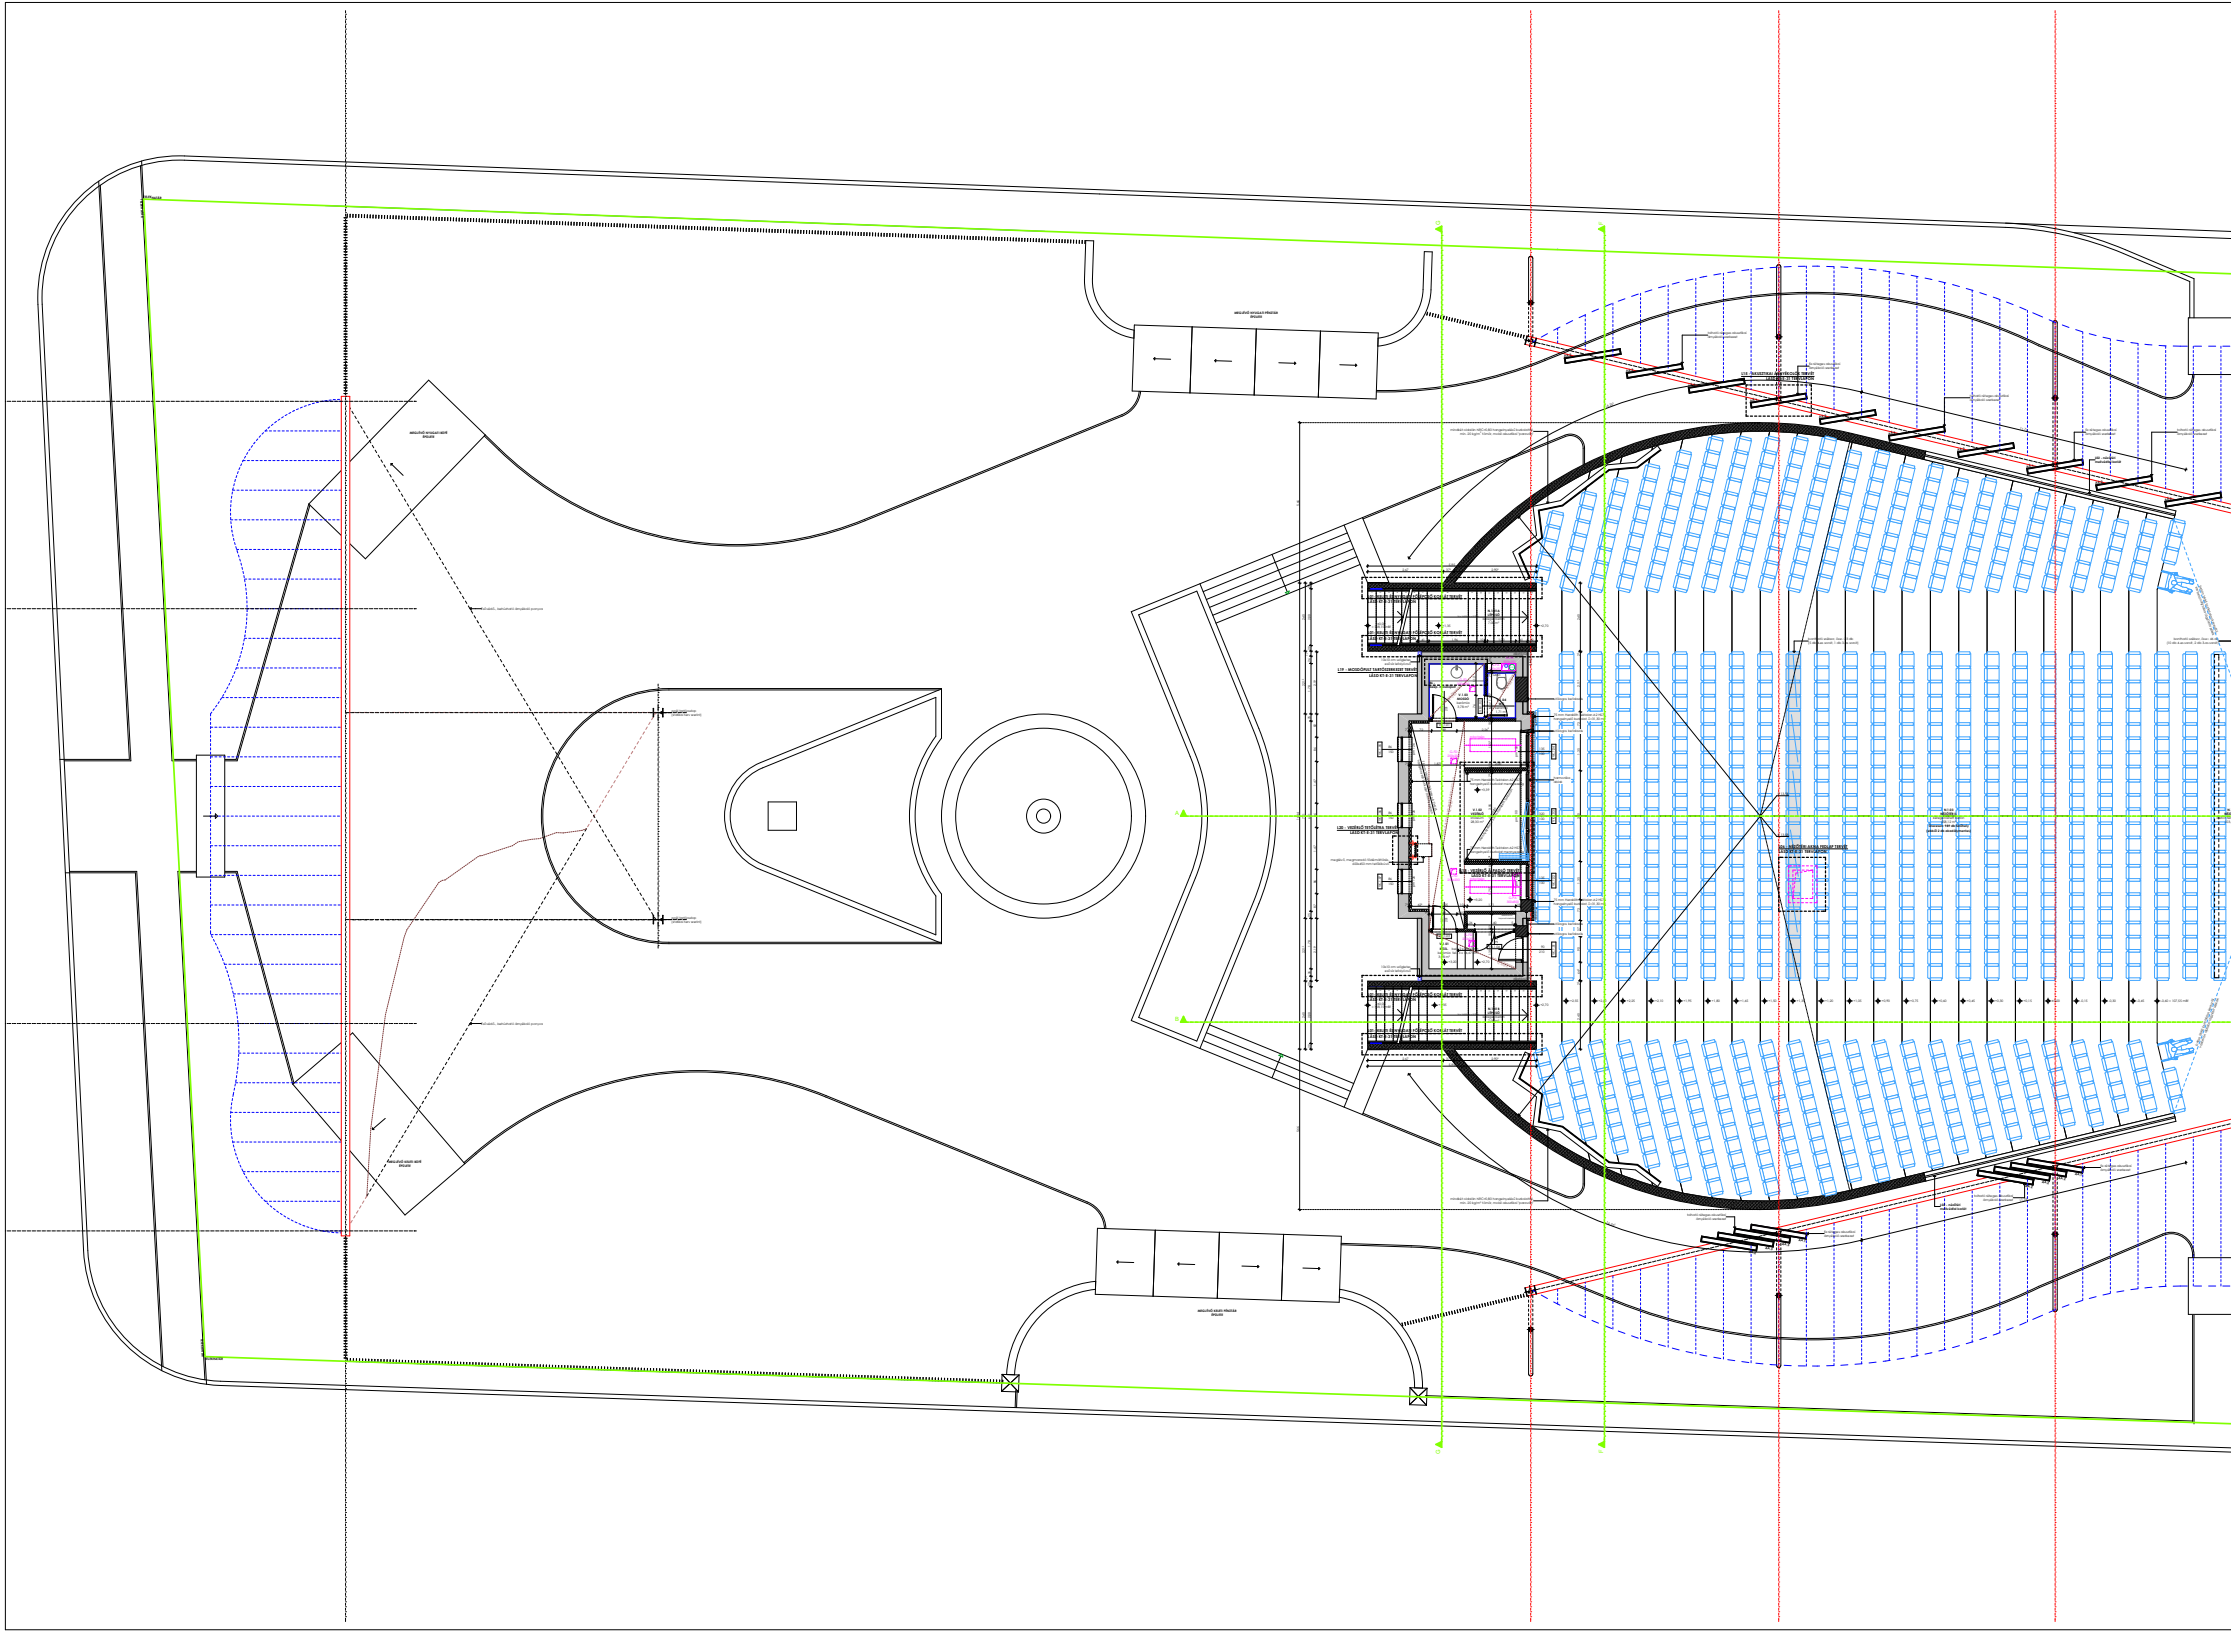

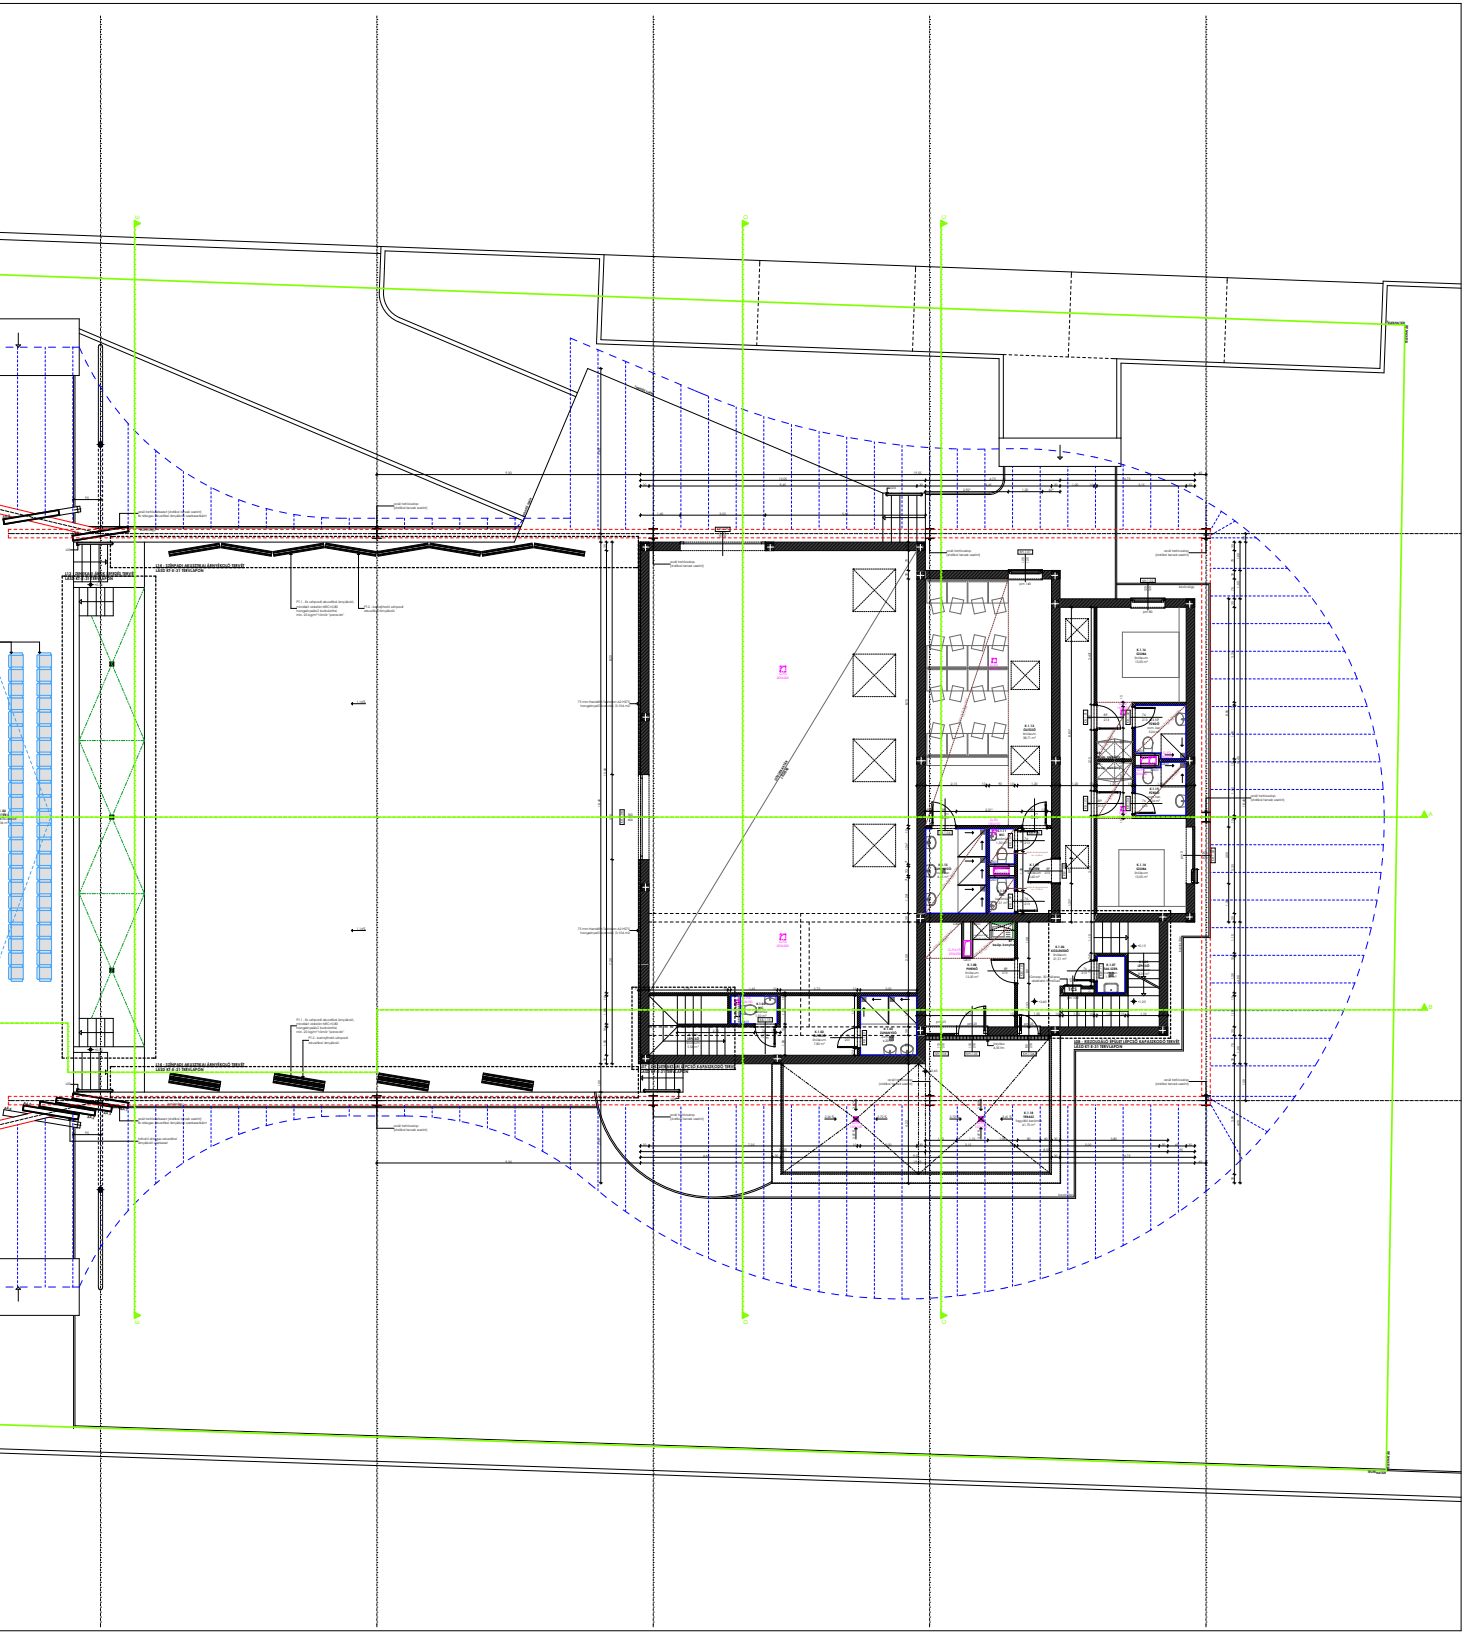

JELÖLÉSEK:

▨	meglévő falazat	▭	padló áttörés (PA), [mm]
▨	bontandó falazat	▭	födém áttörés (FD), [mm]
▨	vasbeton fal	▨	faláttörés (FA), [mm]
▨	falazóelem		
▨	válaszfalelem		
▨	zsalukő		
▨	akusztikai szigetelés		
▨	zártcellás hőszigetelés		
▨	szálas hőszigetelés		
▨	gipszkarton fal		
▨	homlokzati téglaburkolat		
▨	süllyesztett födém		
﹏	tűzszakasz határ		
– - –	vízszigetelés lejtés képzése		

PCS = padlócsatorna
FS.: = felső sík [m]
AS.: = alsó sík [m]
SÜ = süllyesztés mértéke [mm]
PM = parapetmagasság [cm]
előtag: G = gépész, E = elektromos, S = sprinkler

Gipszkarton fal konszignáció

75 mm impregnált előtétfal

12,5 mm	I gipszkarton
12,5 mm	N gipszkarton
50 mm	falváz profil

± 0,00 = +108,15 mBf

GENERÁL TERVEZŐ:

a' STUDIO '90
ÉPÍTÉSZTERVEZŐ KFT

MEGBÍZÓ:

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA
4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Tenkely Szabolcs	FELELŐS TERVEZŐ(K): Tenkely Szabolcs É-15-0347
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK: Kótai Norbert Tomku Gergely	Banu Roland É-15-0351
TARTÓSZERKEZET: **STEEL-SOFT KFT.** **PRO-STAT KFT.** **Tóth Zoltán** **Méry Zsolt**	KÖRNYEZETRENDEZÉS: **FŐ-KERT-ÉSZ BT.** **Márton Péter**
ÉPÜLETGÉPÉSZET: **OPTI-TEAM KFT.** **Timár Tamás**	SZÍNHÁZTECHNOLÓGIA: **ANIMATIVE KFT.** **Schramm Péter**
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: - **Hepp Viktor**	AKUSZTIKA: - **Fürjes Andor Zamás**
KÖRNYEZETVÉDELEM: - -	TALAJMECHANIKA: **NYÍRGEO KFT.** **Jávor Csaba**
ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ: **BARTHERV BT.** **Bartha Miklós**	TŰZVÉDELEM: - **Rétközi Ferenc**

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!
A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek!
Az álmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő!
A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.
A liftaknák függőleges eltérése max. 20 mm lehet!
A padlófészkek és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat szintjétől értelmezendők!
A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művezetéssel készítendők.
A terveken nem konszignált mobíliák külön közbeszerzési eljárás keretében kerülnek kiírásra.

SZAKÁG:
ÉPÍTÉSZET

TERVTÍPUS:
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTALOM:
1. EMELET ÁTNÉZETI ALAPRAJZ

ELSŐ KIADÁS: 2017. FEBRUÁR HÓ	MUNKASZÁM: 18/2016
KIADÁS DÁTUMA: 2017. FEBRUÁR HÓ	LÉPTÉK: M=1:100
INDEX: 01	RAJZSZÁM: **KT-E-05**