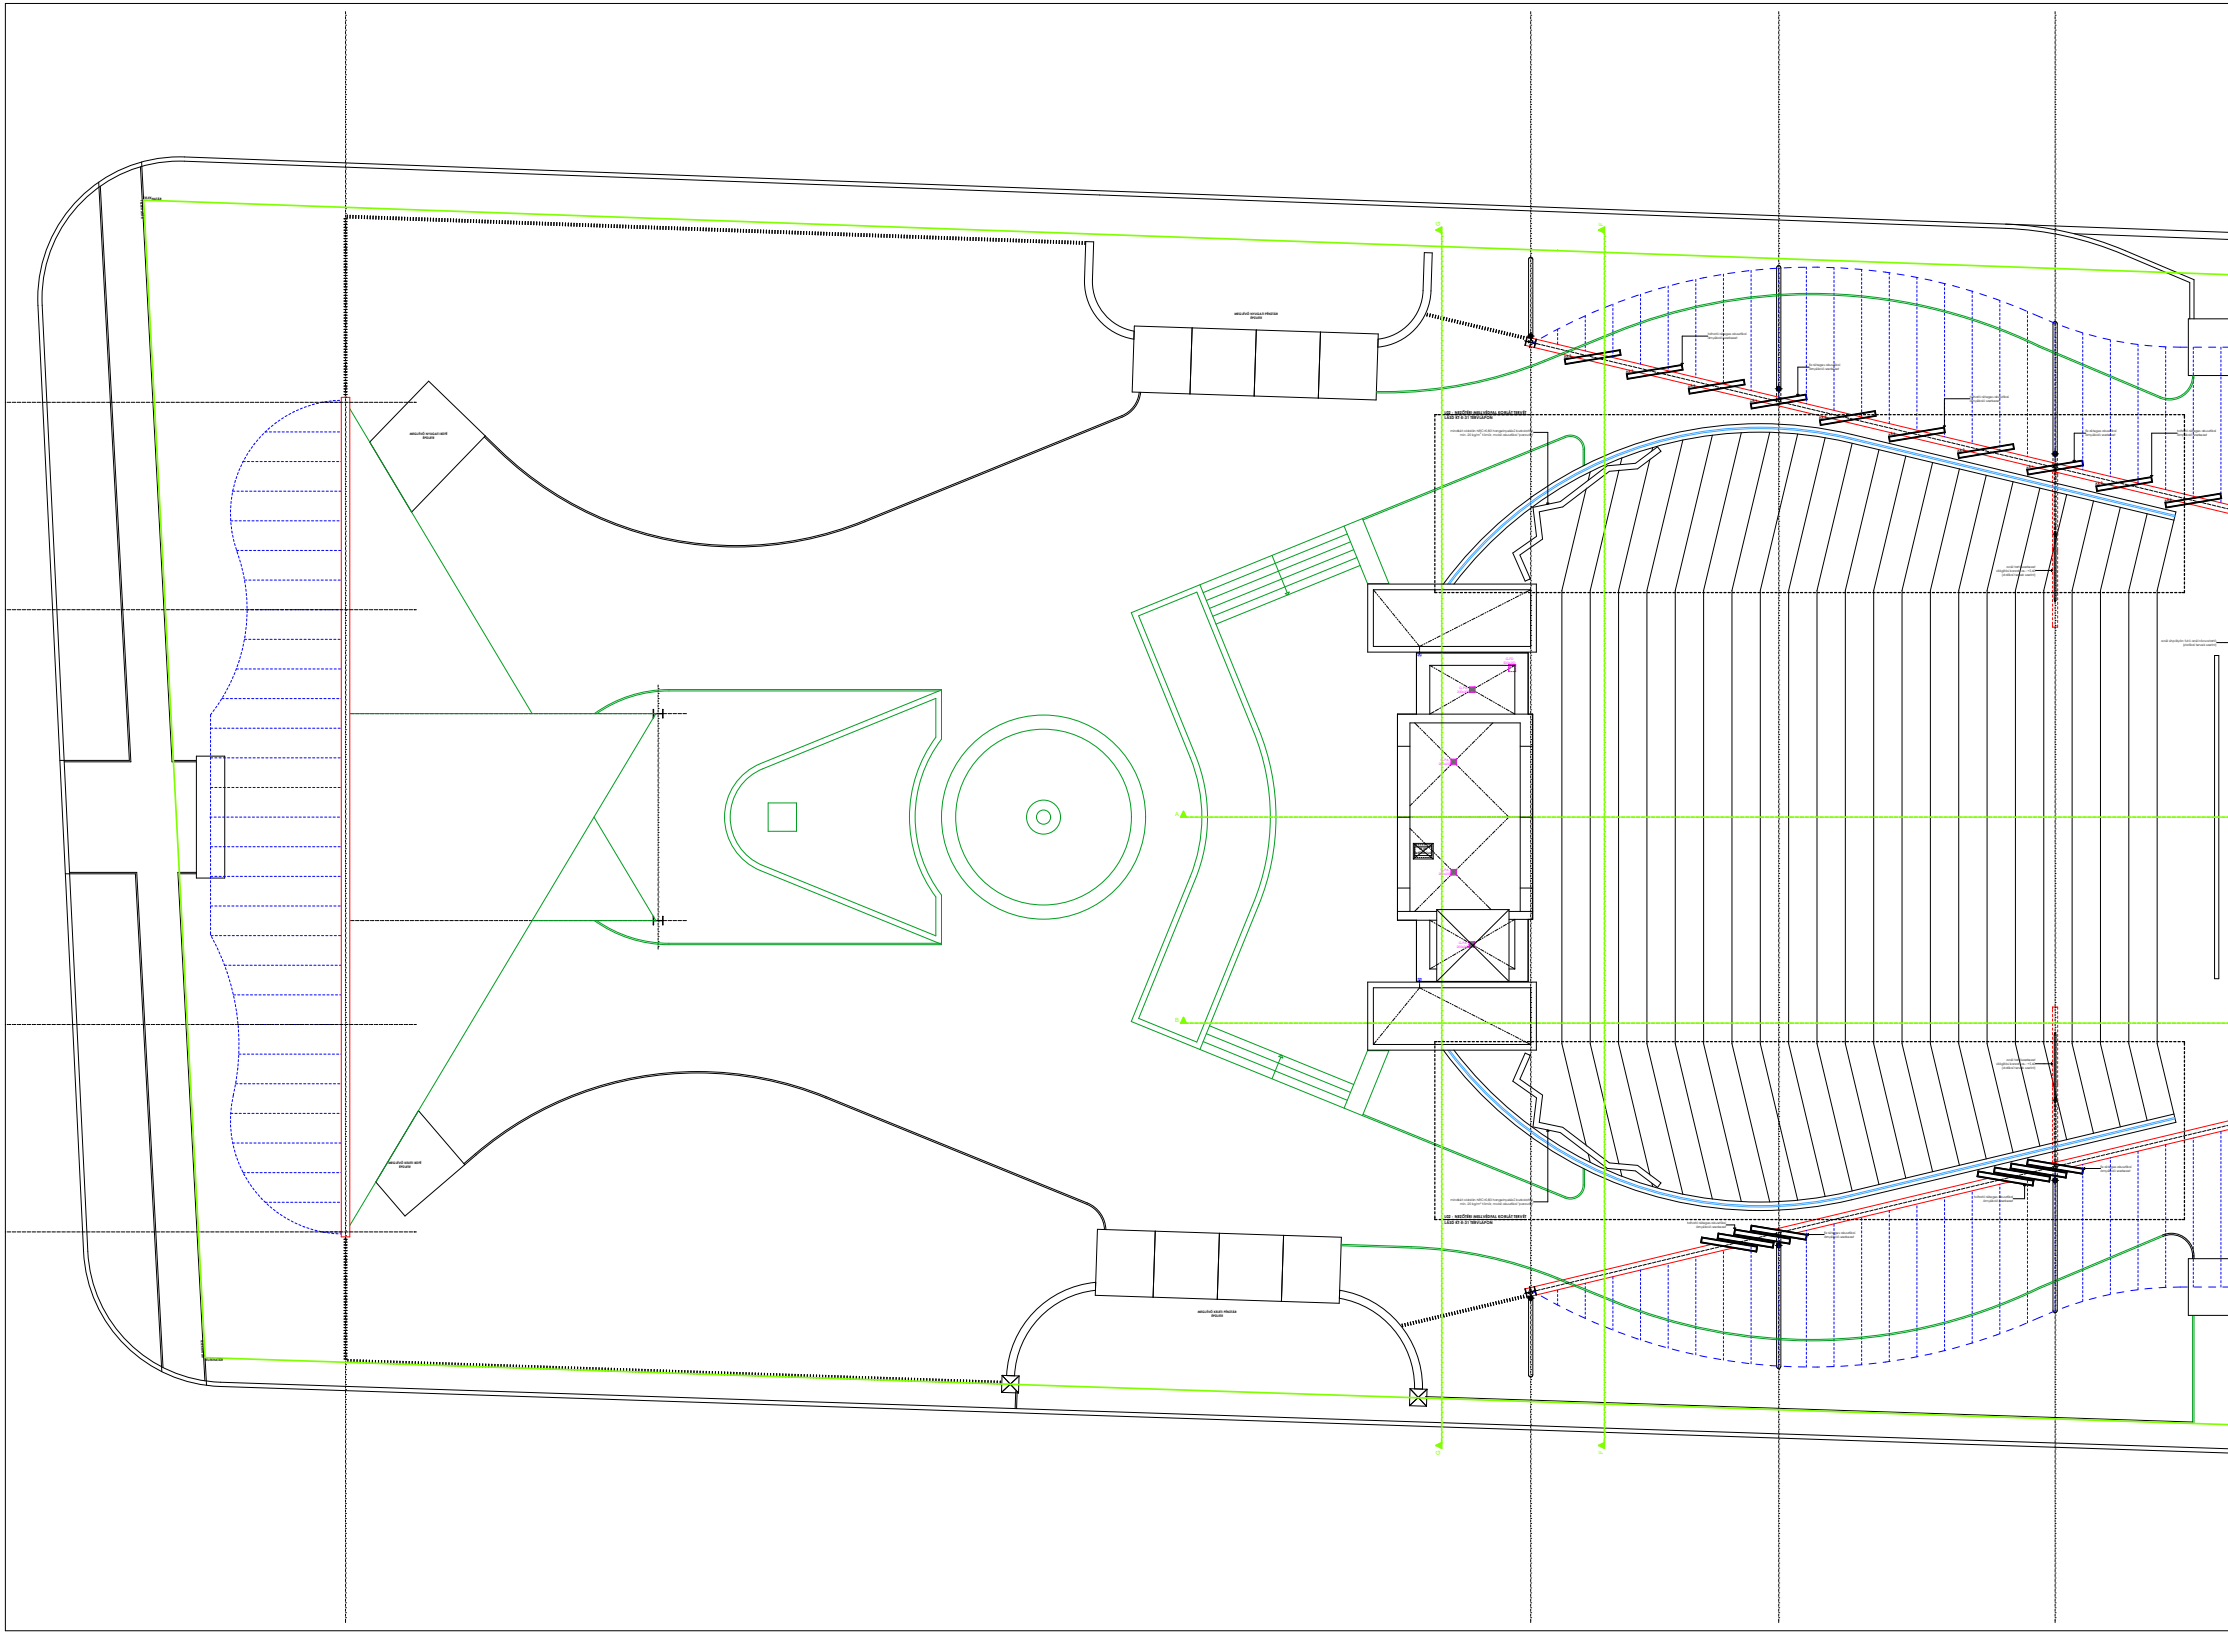

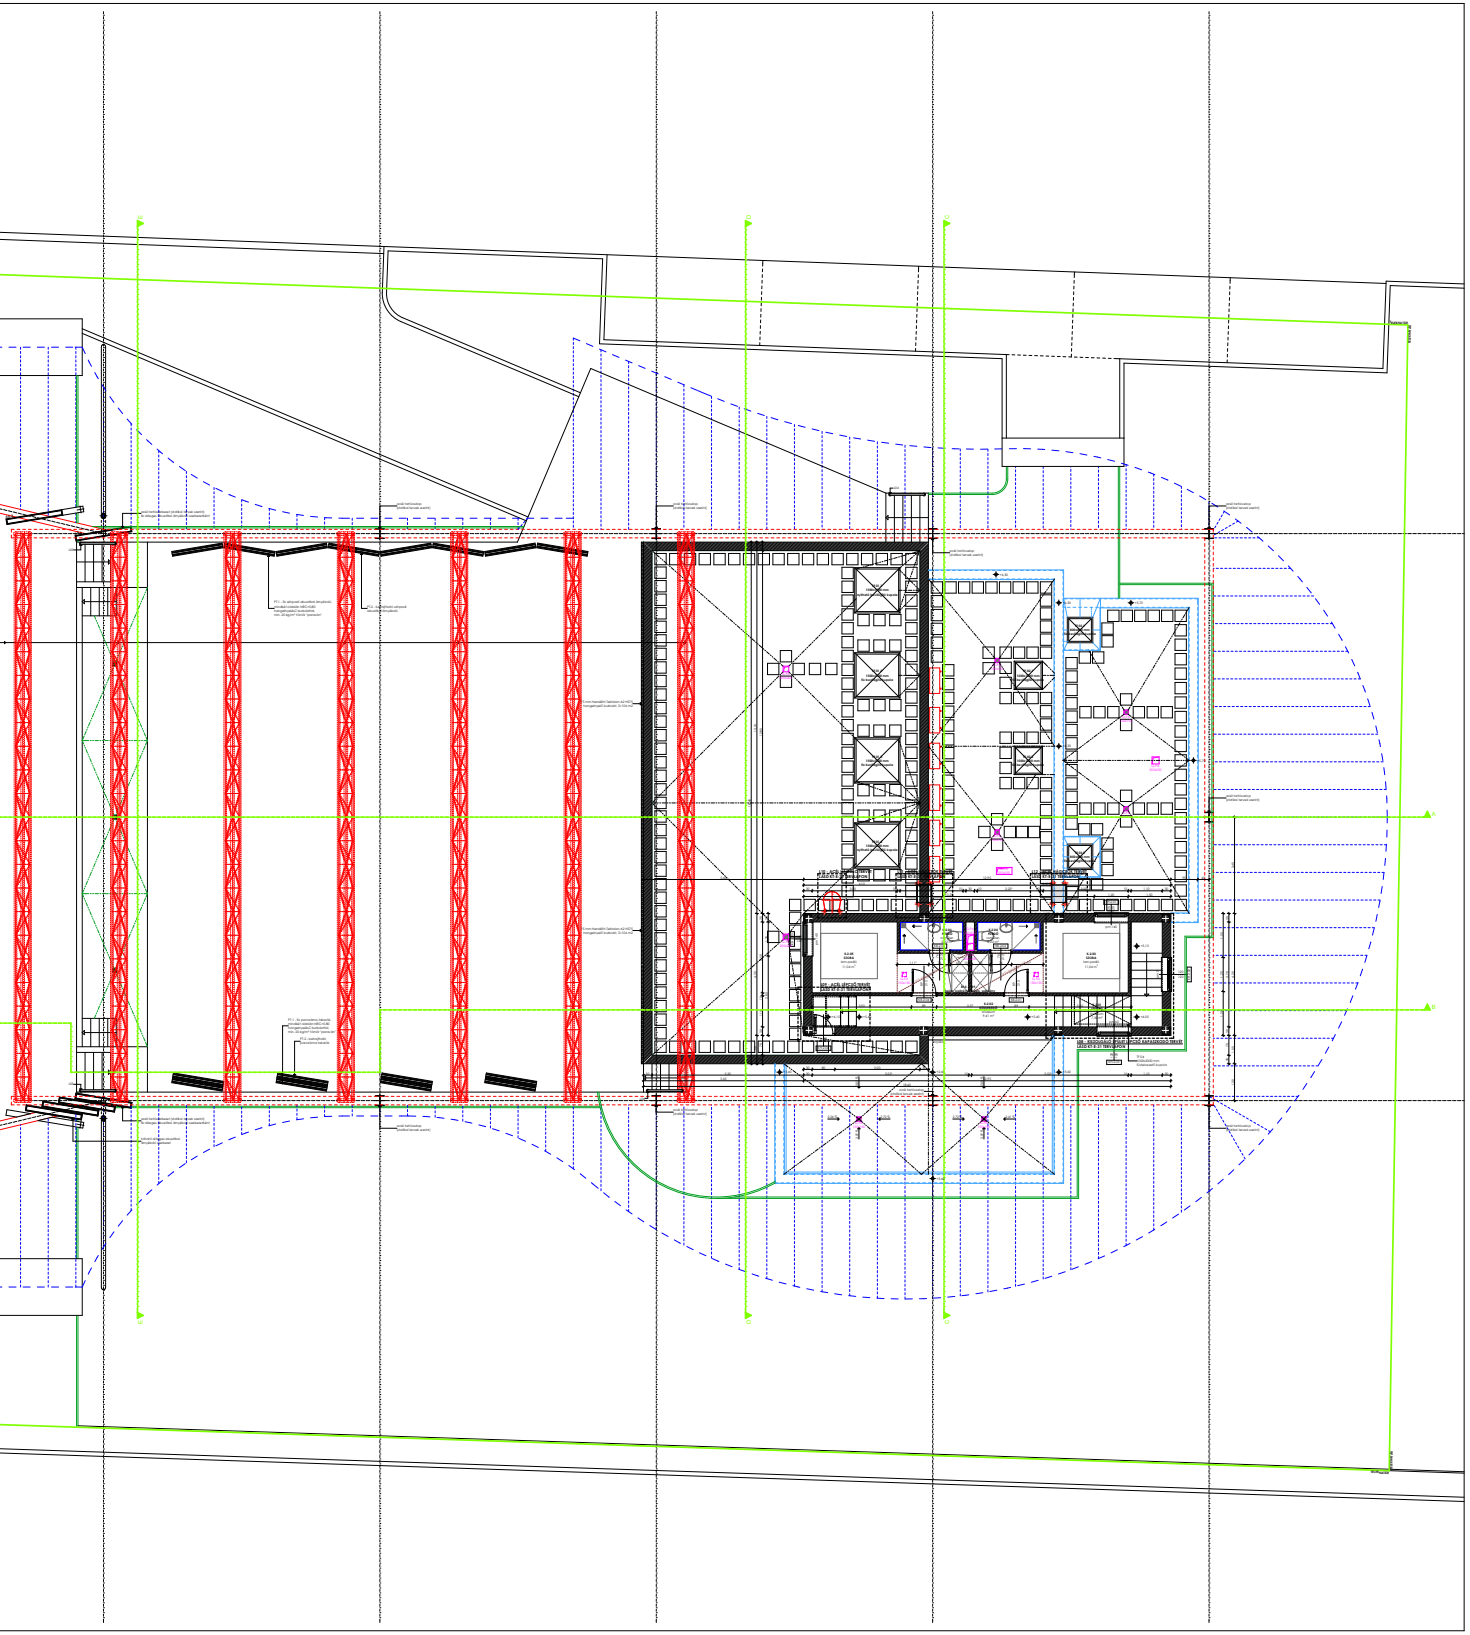

JELÖLÉSEK:

▭ meglévő falazat	▭ padló áttörés (PA), [mm]
▨ bontandó falazat	▨ födém áttörés (FD), [mm]
▨ vasbeton fal	▨ faláttörés (FA), [mm]
▨ falazóelem	PCS = padlócsatorna FS.: = felső sík [m] AS.: = alsó sík [m] SÜ = süllyesztés mértéke [mm] PM = parapetmagasság [cm] előtag: G = gépész, E = elektromos, S = sprinkler
▨ válaszfalelem	
▨ zsalukő	
▨ akusztikai szigetelés	
▨ zártcellás hőszigetelés	**Gipszkarton fal konszignáció**
▨ szálas hőszigetelés	
▨ gipszkarton fal	▭ **75 mm impregnált előtétfal** 12,5 mm I gipszkarton 12,5 mm N gipszkarton 50 mm falváz profil
■ homlokzati téglaburkolat	
▨ süllyesztett födém	
〰 tűszakasz határ	
— - — vízszigetelés lejtés képzése	**± 0,00 = +108,15 mBf**

GENERÁL TERVEZŐ:

a' STUDIO '90
ÉPÍTÉSZTERVEZŐ KFT

MEGBÍZÓ:

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA
4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ:	FELELŐS TERVEZŐ(K):
Tenkely Szabolcs	Tenkely Szabolcs É-15-0347
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:	
Kótai Norbert Tomku Gergely	Banu Roland É-15-0351
TARTÓSZERKEZET:	KÖRNYEZETRENDEZÉS:
STEEL-SOFT KFT. **Tóth Zoltán** **PRO-STAT KFT.** **Méry Zsolt**	**FŐ-KERT-ÉSZ BT.** **Márton Péter**
ÉPÜLETGÉPÉSZET:	SZÍNHÁZTECHNOLÓGIA:
OPTI-TEAM KFT. **Tímár Tamás**	**ANIMATIVE KFT.** **Schramm Péter**
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:	AKUSZTIKA:
- **Hepp Viktor**	- **Fürjes Andor Zamás**
KÖRNYEZETVÉDELEM:	TALAJMECHANIKA:
- -	**NYÍRGEO KFT.** **Jávor Csaba**
ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ:	TŰZVÉDELEM:
BARTHERV BT. **Bartha Miklós**	- **Rétközi Ferenc**

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőzés szükséges!
Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!
A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek!
Az álmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő!
A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.
A liftaknák függőleges eltérése max. 20 mm lehet!
A padlófészkek és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat szintjétől értelmezendő!
A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művezetéssel készítendők.
A terveken nem konszignált mobíliák külön közbeszerzési eljárás keretében kerülnek kiírásra.

SZAKÁG:
ÉPÍTÉSZET

TERVTÍPUS:
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTALOM:
2. EMELET ÁTNÉZETI ALAPRAJZ

ELSŐ KIADÁS: 2017. FEBRUÁR HÓ	MUNKASZÁM: 18/2016
KIADÁS DÁTUMA: 2017. FEBRUÁR HÓ	LÉPTÉK: M=1:100
INDEX: 01	RAJZSZÁM: **KT-E-07**