


Csatorna jele	CS 2-1-2
Utca neve	Belső hálózat

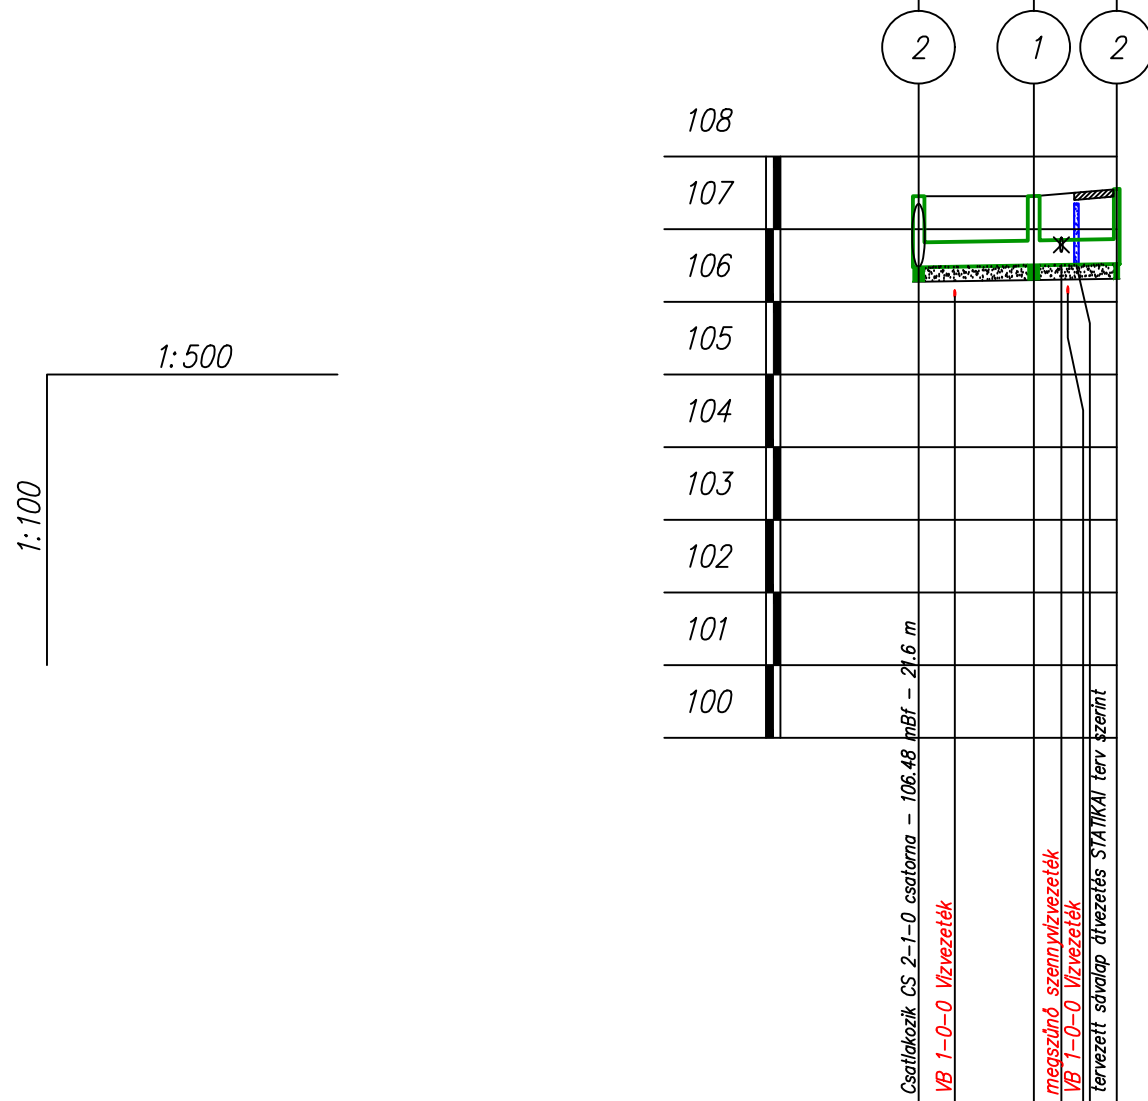

Hidraulikai adatok		DN299 $Q_{tot}=68.21/s$ $l=3‰$ $v_{tot}=1m/s$		
Terepszint [m.B.f.]		107.45	107.45	107.55
Hossz	Egyes [m]	0	7.93	5.71
	Folytatólagos [m]	0	7.93	13.64
Fedlapszint [m.B.f.]		107.45	107.45	107.55
Folyásfenék [m.B.f.]		106.48	106.5	106.52
Takarás [m]		0.65	0.63	0.71
Leásás mélysége [m]		1.2	1.17	1.26
Szelvény [m]		0+000 0+002.5	0+007.9 0+009.8 0+010.3	0+013.6 1.26
Épül összesen	13.64 m D343 PP csapadékcatorna			

GENERAL TERVEZO:  
**STUDIO ISO**  
 É P Í T É S Z T E R V E Z Ő K F T  
 4400 NYÍREGYHÁZA, DOZSA GYÖRGY UTCA 5. TEL.: (42)785-320, FAX:(42) 785-325

MEGBIZO:  
**NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
 4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

MUNKA MEGNEVEZÉSE:  
**SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA**  
 4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÜR TÉR, HRSZ.: 6177/1

UGYVEZETŐ IGAZGATÓ:	FELELŐS TERVEZŐ(K):
Tenkely Szabolcs	Tenkely Szabolcs É-15-0347
ÉPÍTÉS MUNKATÁRSÁK:	Banu Roland É-15-0351
Kótai Norbert Tomku Gergely	
TARTÓSZERKEZET:	KÖRNYEZETRENDEZÉS:
STEEL-SOFT KFT. Tóth Zoltán	FŐ-KERT-ÉSZ BT. Márton Péter
ÉPÜLETGÉPESZET:	SZÍNHÁZTECHNOLOGIA:
OPTI-TEAM KFT. Tímár Tamás	ANIMATIVE KFT. Schramm Péter
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:	KÖNYHATECHNOLOGIA:
-	-
Hepp Viktor	-
KÖRNYEZETVEDELEM:	TALAJMECHANIKA:
-	NYÍRGEÓ KFT. Jávor Csaba
ÚT-KÖZL. TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ:	TŰZVEDELEM:
BARTHERV BT. Bartha Miklós	Rétközi Ferenc

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!  
 Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!  
 Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!  
 A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetők!  
 Az álmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő!  
 A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.  
 A liftaknak függőleges eltérése max. 20 mm lehet!  
 A padlófűtések és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat színijétől értelmezendő!  
 A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művezetéssel készíthetők.

SZAKAG:  
**ÚT-KÖZL. TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ**

TERVTÍPUS:  
**KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ**

TARTALOM:  
**Tervezett CS 2-1-2 jelű csapadékvíz vezeték hossz-szelvénye**

ELSŐ KIADÁS:  
 2017. FEBRUÁR HÓ

MUNKASZÁM:  
**BARTH-0034/2016**

KIADÁS DATUMA:  
 2017. FEBRUÁR HÓ

LEPTÉK:  
**M 1:500, 1:100**

INDEX:  
**01**

RAJZSZÁM:  
**CS-02.5.**