


Csatorna jele	CS 3-1-0
Utca neve	Belső hálózat

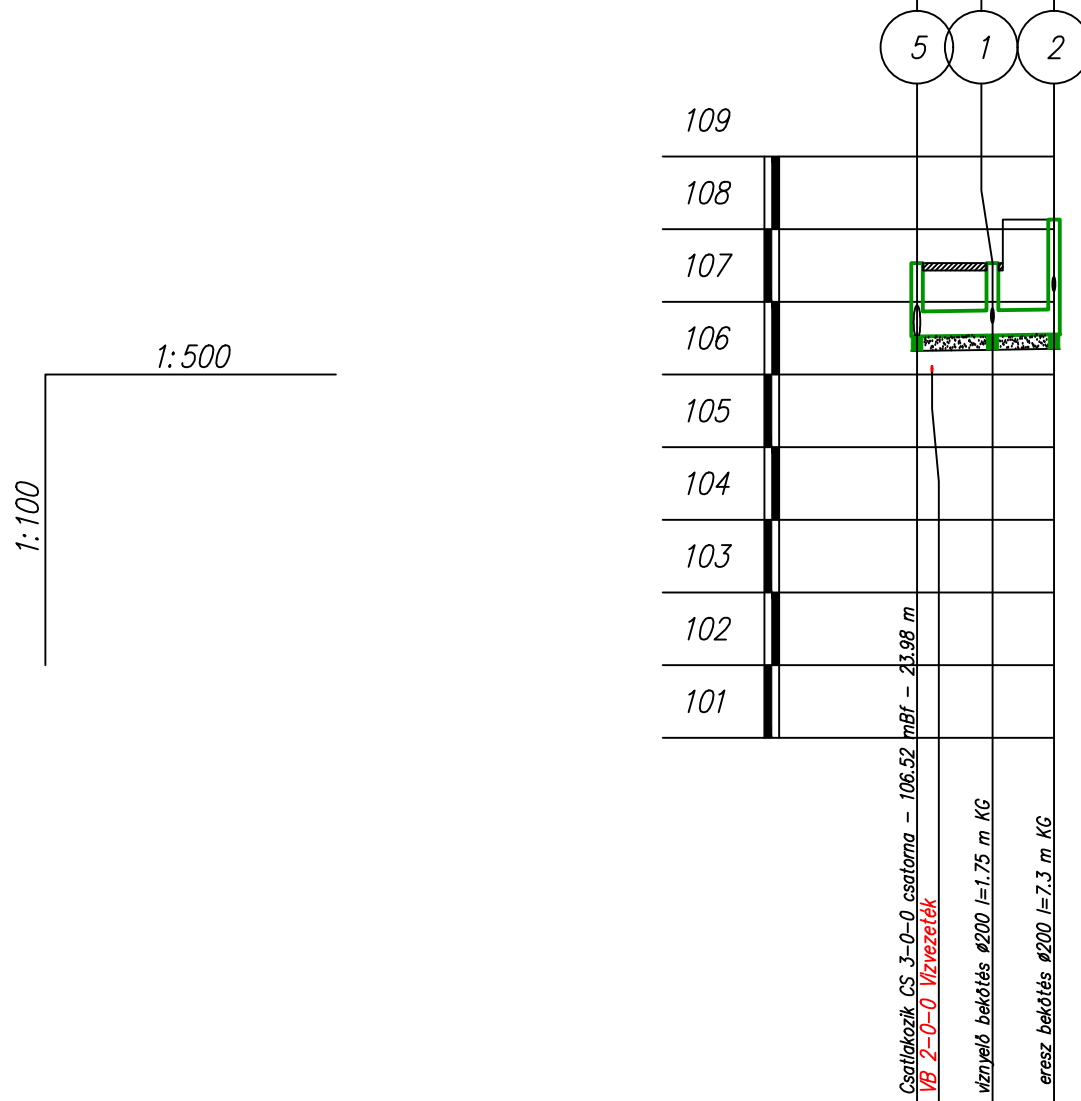

Hidraulikai adatok	DN299 Q _{tot} =68.2 l/s I=3‰ vt _{tot} =1m/s		
Terepszint [m.B.f.]	107.53	107.53	108.13
Hossz	Egyes [m]	0	5.19
	Folytatólagos [m]	0	5.19
Fedlapszint [m.B.f.]	107.53	107.53	108.13
Folyásfenék [m.B.f.]	106.52	106.54	106.55
Takarás [m]	0.69	0.67	1.26
Leásás mélysége [m]	1.23	1.21	1.8
Szelvény [m]	0+000 0+001	0+005.2	0+009.4
Épül összesen	9.42 m D343 PP csapadékcsonna		

GENERAL TERVEZŐ:
STUDIO 180
 É P Í T É S Z T E R V E Z Ő K F T
 4400 NYÍREGYHÁZA, DÓZSA GYÖRGY UTCA 5. TEL.: (42)785-320, FAX:(42) 785-325

MEGBÍZÓ:
NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA
 4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÜR TÉR, HRSZ.: 6177/1

UGYVEZETŐ IGAZGATÓ:	FELELOS TERVEZŐ(K):
Tenkely Szabolcs	Tenkely Szabolcs É-15-0347
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:	Banu Roland É-15-0351
Kótai Norbert Tomku Gergely	
TARTÓSZERKEZET:	KÖRNYEZETRENDEZÉS:
STEEL-SOFT KFT. Tóth Zoltán	FŐ-KERT-ÉSZ BT. Márton Péter
ÉPÜLETGÉPÉSZET:	SZÍNHÁZTECHNOLÓGIA:
OPTI-TEAM KFT. Tímár Tamás	ANIMATIVE KFT. Schramm Péter
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:	KONYHATECHNOLÓGIA:
- Hepp Viktor	-
KÖRNYEZETVEDELEM:	TÁLAJMECHANIKA:
-	NYÍRGEÓ KFT. Jávor Csaba
ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ:	TŰZVEDELEM:
BARTHÉRV BT. Bartha Miklós	Rétközi Ferenc

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
 Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
 Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek!
 Az álmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő!
 A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.
 A liftaknák függőleges eltérése max. 20 mm lehet!
 A padlófűtések és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat szintjétől értelmezendő!
 A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művelettel készítenők.

SZAKÁG:
ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ

TERVTÍPUS:
 KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTALOM:
Tervezett CS 3-1-0 jelű csapadékvíz vezeték hossz-szelvénye

ELSO KIADÁS:	MUNKASZÁM:
2017. FEBRUÁR HÓ	BARTH-0034/2016
KIADÁS DATUMA:	LÉPTÉK:
2017. FEBRUÁR HÓ	M 1:500, 1:100
INDEX:	RAJZSZÁM:
01	CS-02.7.