


Csatorna jele	SZ 1-0-0
Utca neve	Belső hálózat

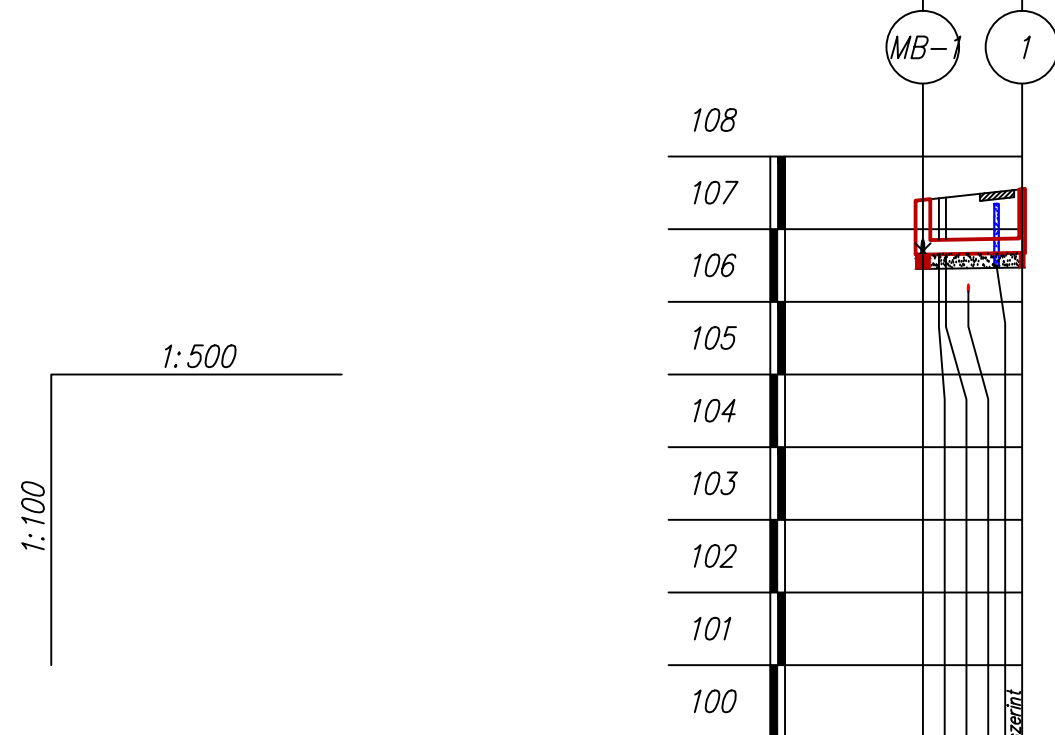

Csatlakozás meglévő szennyvízvezetékhez
 meglévő szennyvízvezeték
 meglévő távközlési lékámból
 meglévő távközlési lékámból
 VB 1-0-0 vízvezeték
 tervezett sávialap átvezetés STATIKAI terv szerint

Hidraulikai adatok		DN197 Q _{tot} =22.4l/s I=3‰ v _{tot} =0.7m/s	
Terepszint [m.B.f.]		107.4	107.55
Hossz	Egyes [m]	0	6.82
	Folytatólagos [m]	0	6.82
Fedlapszint [m.B.f.]		107.4	107.55
Folyásfenék [m.B.f.]		106.65	106.67
Takarás [m]		0.55	0.68
Leásás mélysége [m]		0.95	1.08
Szelvény [m]		0+000.1 0+001.1 0+001.6 0+003.1	0+006.8
Épül összesen		6.82 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna	

GENERAL TERVEZŐ:

STUDIO 90
 É P Í T É S Z T E R V E Z Ő K F T
 4400 NYÍREGYHÁZA, DÓZSA GYÖRGY UTCA 5. TEL.: (42)785-320, FAX:(42) 785-325

MEGBIZO:

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA
 4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÜR TÉR, HRSZ.: 6177/1

UGYVEZETO IGAZGATO:	FELELOS TERVEZO(K):
Tenkely Szabolcs	Tenkely Szabolcs É-15-0347
EPITESZ MUNKATARSAK:	Banu Roland É-15-0351
Kótai Norbert Tomku Gergely	
TARTOSZERKEZET:	KORNYEZETRENDEZES:
STEEL-SOFT KFT. Tóth Zoltán	FŐ-KERT-ÉSZ BT. Márton Péter
EPULETGEPESEZET:	SZINHAIZECHNOLOGIA:
OPTI-TEAM KFT. Tímár Tamás	ANIMATIVE KFT. Schramm Péter
EPULETVILLAMOSSAG:	KONYHATECHNOLOGIA:
-	-
Hepp Viktor	-
KORNYEZETVEDELEM:	TALAJMECHANIKA:
-	NYÍRGEO KFT. Jávor Csaba
UT-KOZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ:	TŰZVEDELEM:
BARTHÉRV BT. Bartha Miklós	Rétközi Ferenc

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
 Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
 Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek!
 Az álmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő!
 A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.
 A liftaknak függőleges eltérése max. 20 mm lehet!
 A padlófűszkek és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat színijétől értelmezendő!
 A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művezetéssel készítenők.

SAKAG:

ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ

TERVTÍPUS:

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTALOM:

Tervezett SZ 1-0-0 jelű szennyvízvezeték hossz-szelvénye

ELSŐ KIADÁS:	MUNKASZAM:
2017. FEBRUÁR HÓ	BARTH-0034/2016
KIADÁS DATUMA:	LÉPTÉK:
2017. FEBRUÁR HÓ	M 1:500, 1:100
INDEX:	RAJZSZAM:
01	SZ-02.1.