


Csatorna jele	SZ 3-0-0
Utca neve	Benczur tér

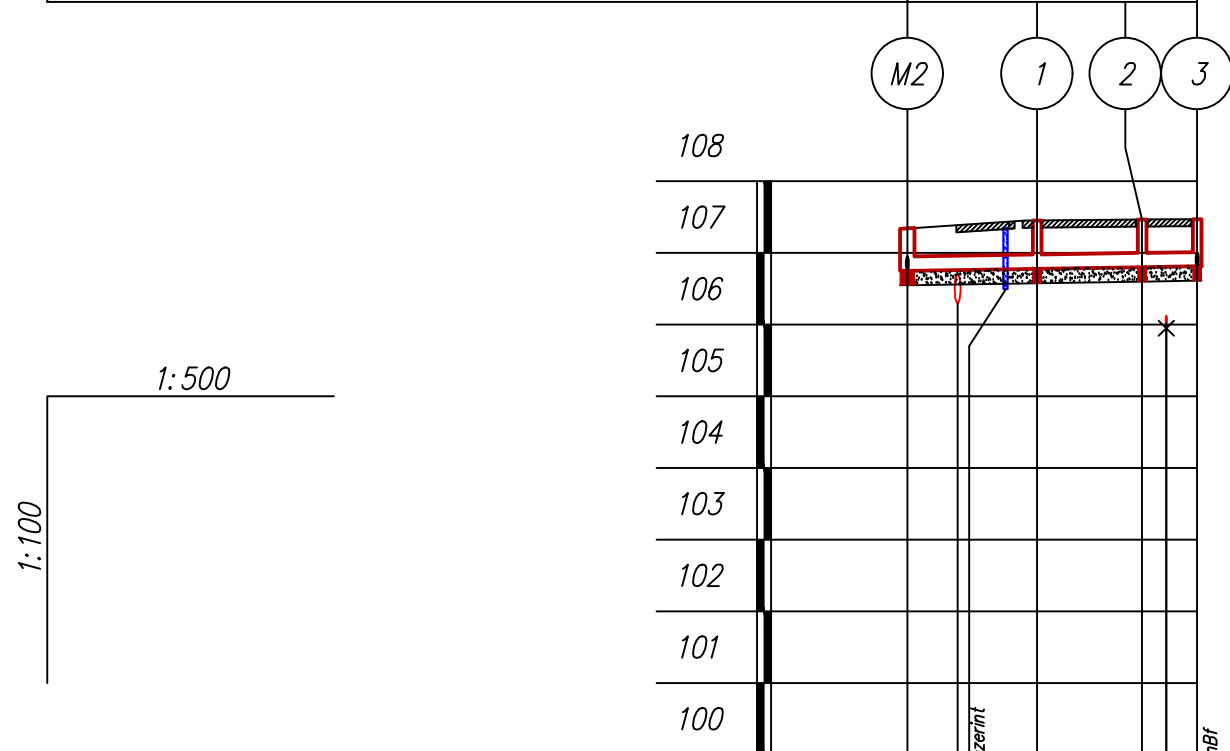

Csatlakozás meglévő szennyvízvezetékhez
 meglévő csapadékvíz vezeték tervezett sávalap átvezetés STATIKAI terv szerint
 VB 2-0-0 Vízvezeték megszüntő vízvezeték
 Csatlakozás SZ 3-1-0 csatorna - 106.81 mBf

Hidraulikai adatok		DN197 l=3%				$Q_{tot}=22.41/s$ $V_{tot}=0.7m/s$			
Terepszint [m.B.f.]		107.34	107.45	107.47	107.47				
Hossz	Egyes [m]	0	9.06	7.31	3.85				
	Folytatólagos [m]	0	9.06	16.37	20.22				
Fedlapszint [m.B.f.]		107.34	107.45	107.47	107.47				
Folyásfenék [m.B.f.]		106.75	106.78	106.8	106.81				
Takarás [m]		0.39	0.48	0.47	0.46				
Leásás mélysége [m]		0.79	0.88	0.87	0.86				
Szelvény [m]		0+000.0	0+003.5	0+009.1	0+016.4	0+018.1	0+020.2		
Épül összesen		20.22 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna							

SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA
 4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

UGYVEZETŐ IGAZGATÓ:	FELELŐS TERVEZŐ(K):
Tenkely Szabolcs	Tenkely Szabolcs É-15-0347
ÉPÍTÉS MUNKATÁRSÁK:	Banu Roland É-15-0351
Kótai Norbert Tomku Gergely	
TARTÓSZERKEZET:	KÖRNYEZETRENDEZÉS:
STEEL-SOFT KFT. Tóth Zoltán	FŐ-KERT-ÉSZ BT. Márton Péter
ÉPÜLETGÉPESZET:	SZÍNHÁZTECHNOLÓGIA:
OPTI-TEAM KFT. Tímár Tamás	ANIMATIVE KFT. Schramm Péter
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:	KÖNYHATECHNOLÓGIA:
- Hepp Viktor	- -
KÖRNYEZETVEDELEM:	TALAJMECHANIKA:
-	NYÍRGEÓ KFT. Jávor Csaba
UT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ:	TŰZVEDELEM:
BARTHÉRV BT. Bartha Miklós	Rétközi Ferenc

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
 Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
 Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek!
 Az álmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő!
 A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.
 A liftaknák függőleges eltérése max. 20 mm lehet!
 A padlófűtések és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat szintjétől értelmezendő!
 A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művelettel készítenők.

SZAKÁG:
ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ

TERTÍPUS:
 KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTALOM:
Tervezett SZ 3-0-0 jelű szennyvízvezeték hossz-szelvénye

ELSO KIADÁS:	MUNKASZÁM:
2017. FEBRUÁR HÓ	BARTH-0034/2016
KIADÁS DATUMA:	LEPTÉK:
2017. FEBRUÁR HÓ	M 1:500, 1:100
INDEX:	RAJZSZÁM:
01	SZ-02.4.