


Csatorna jele	SZB 2-0-0
Utca neve	Benczúr tér

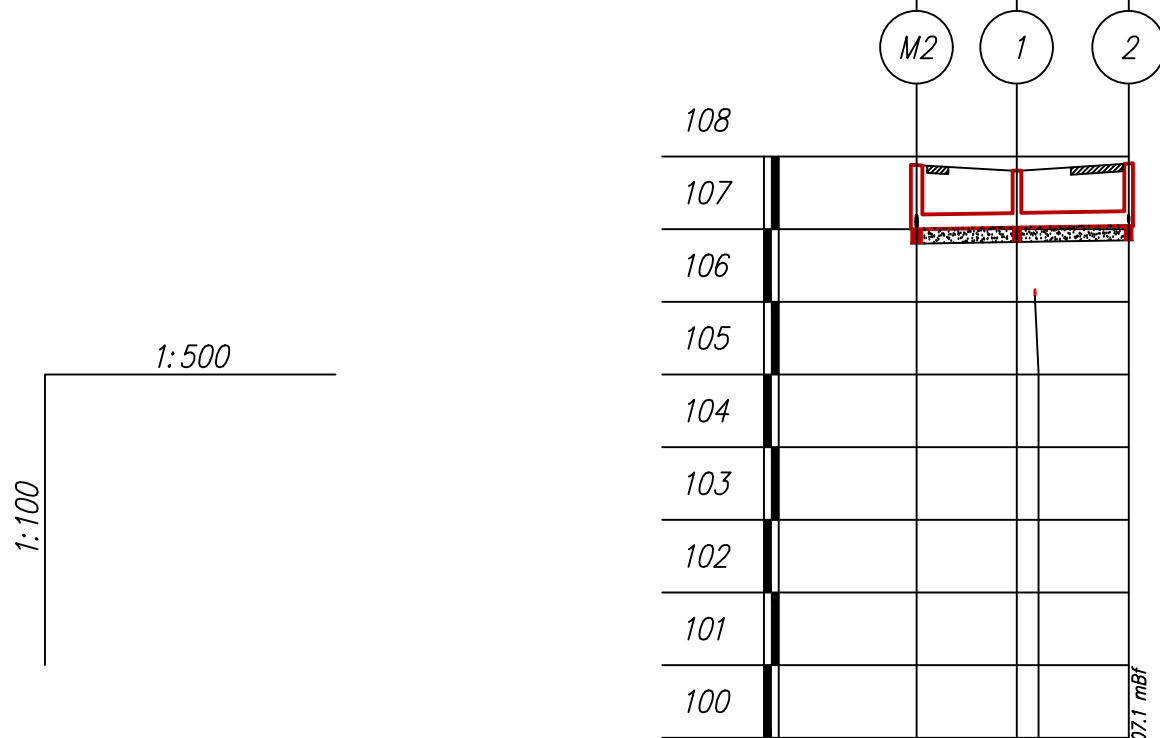

Csatlakozás meglévő szennyvízvezetékhez

VB 2-0-0 Vízvezeték

bekötés $\phi 110$ l=2.5 m KG-PVC

Csatlakozik SZB 1-0-0 nyomóvezeték - 107.1 mBf

Hidraulikai adatok		DN197 l=3%			$Q_{tot}=22.41/s$ $v_{tot}=0.7m/s$		
Terepszint [m.B.f.]		107.88	107.8	107.9			
Hossz	Egyes [m]	0	6.9	7.69			
	Folytatólagos [m]	0	6.9	14.59			
Fedlapszint [m.B.f.]		107.88	107.8	107.9			
Folyásfenék [m.B.f.]		107	107.02	107.04			
Takarás [m]		0.68	0.58	0.66			
Leásás mélysége [m]		1.08	0.98	1.06			
Szelvény [m]		0+000	0+006.9 0+008.7	0+014.6			
Épül összesen		14.59 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna					

MEGBIZO:
NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA
 4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

UGYVEZETO IGAZGATO:	FELELOS TERVEZO(K):
Tenkely Szabolcs	Tenkely Szabolcs É-15-0347
EPITESZ MUNKATARSAK:	Banu Roland É-15-0351
Kótai Norbert Tomku Gergely	
TARTOSZERKEZET:	KORNYEZETRENDEZES:
STEEL-SOFT KFT. Tóth Zoltán	FŐ-KERT-ÉSZ BT. Márton Péter
EPULETGEPESEZET:	SZINHAZTECHNOLOGIA:
OPTI-TEAM KFT. Tímár Tamás	ANIMATIVE KFT. Schramm Péter
EPULETVILLAMOSSAG:	KONYHATECHNOLOGIA:
-	-
Hepp Viktor	-
KORNYEZETVEDELEM:	TALAJMECHANIKA:
-	NYIRGEO KFT. Jávor Csaba
UT-KOZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ:	TUZVEDELEM:
BARTHERV BT. Bartha Miklós	Rétközi Ferenc

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
 Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
 Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek!
 Az álmennyezet alsó síkját a kész padlótól értendő!
 A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.
 A liftaknak függőleges eltérése max. 20 mm lehet!
 A padlófűtések és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat szintjétől értelmezendő!
 A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művelettel készíthetők.

SZAKAG:
ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ

TERVTÍPUS:
 KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTALOM:
Tervezett SZB 2-0-0 jelű szennyvízvezeték hossz-szelvénye

ELSŐ KIADÁS: 2017. FEBRUÁR HÓ MUNKASZÁM: BARTH-0034/2016

KIADÁS DÁTUMA: 2017. FEBRUÁR HÓ LEPTÉK: M 1:500, 1:100

INDEX: 01 RAJZSZÁM: SZ-02.2.