


Csatorna jele	SZN 1-0-0
Utca neve	Belső hálózat

1:100

1:500

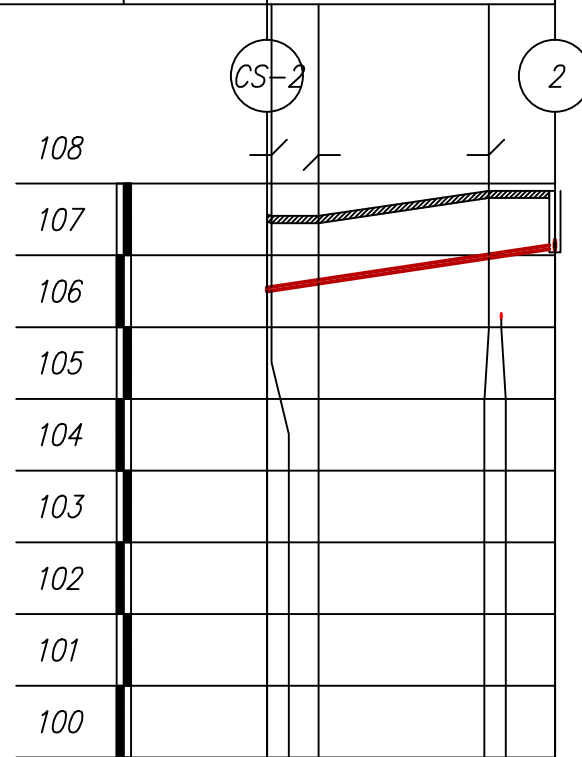

Terepszint [m.B.f.]	107.57	107.55	107.55	107.9	107.9
Takarás [m]	1.02	0.99	0.89	0.89	0.75
Csótető [m.B.f.]	106.55	106.56	106.66	107.01	107.15
Leádsás mélysége [m]	1.07	1.04	0.94	0.94	0.8
Munkadarok fenékszint [m.B.f.]	106.5	106.51	106.61	106.96	107.1
Szelvény [m]	0+000	0+000.3	0+003.6	0+015.5	0+020.1
Lejtés [%]				29.9%	20.06 m
Épül összesen					20.07 m D50 KPE nyomóvezeték

Csatlakozás gépész elzáróhoz
78-os iránytörés balra
39-os iránytörés jobbra
46-os iránytörés balra
VB 2-0-0 vízvezeték
bekötés Ø110 l=2.5 m KG-PVC
Csatlakozik SZB 2-0-0 csatorna - 107.04 mBf

GENERAL TERVEZŐ:

ASTUDIO'90
É P Í T É S Z T E R V E Z Ő K F T
4400 NYÍREGYHÁZA, DÓZSA GYÖRGY UTCA 5. TEL.: (42)785-320, FAX:(42) 785-325

MEGBÍZÓ:

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
MUNKA MEGNEVEZÉSE:

SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA
4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

UGYVEZETŐ IGAZGATÓ:	FELELŐS TERVEZŐ(K):
Tenkely Szabolcs	Tenkely Szabolcs É-15-0347
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSÁK:	Banu Roland É-15-0351
Kótai Norbert Tomku Gergely	
TARTÓSZERKEZET:	KÖRNYEZETRENDEZÉS:
STEEL-SOFT KFT. Tóth Zoltán	FŐ-KERT-ÉSZ BT. Márton Péter
ÉPÜLETGÉPESZET:	SZÍNHÁZTECHNOLÓGIA:
OPTI-TEAM KFT. Tímár Tamás	ANIMATIVE KFT. Schramm Péter
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:	KÖNYHATECHNOLÓGIA:
- Hepp Viktor	-
KÖRNYEZETVEDELEM:	TALAJMECHANIKA:
-	NYÍRGEÓ KFT. Jávor Csaba
ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ:	TŰZVEDELEM:
BARTHÉRV BT. Bartha Miklós	Rétközi Ferenc

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!
A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek!
Az ölmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő!
A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.
A liftaknák függőleges eltérése max. 20 mm lehet!
A padlófűszkek és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat szintjétől értelmezendő!
A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művelettel készítenődök.

SZAKÁG:

ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ

TERVTÍPUS:

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTALOM:

Tervezett SZN 1-0-0 jelű szennyvízvezeték hossz-szelvénye

ELSŐ KIADÁS:	MUNKASZÁM:
2017. FEBRUÁR HÓ	BARTH-0034/2016
KIADÁS DÁTUMA:	LEPTÉK:
2017. FEBRUÁR HÓ	M 1:500, 1:100
INDEX:	RAJZSZÁM:
01	SZ-02.3.