


Vízvezeték jele	VB 1-0-0
Utca neve	Benczur tér

1:500
1:100

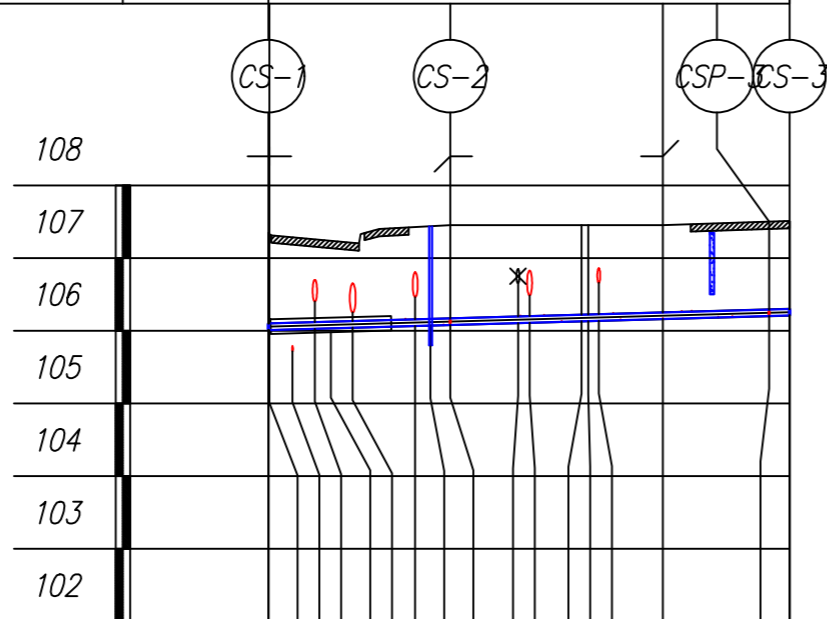

Csatlakozás meglévő vezetékre
DN 80 HAWLE I.Z. beép.készl
meglévő szennyvízvezeték
meglévő szennyvízvezeték
V.CS. l=8.3 m Ø200 KG-PVC
meglévő csapadékvíz vezeték
CS 2-1-2 csapadékvízcsatorna
DN80 vízmerési hely tervezett aknában szerelve
90°-os irányítás balra
Ledágzás D90/90 KPE
VB 2-0-0 ledágzás - 106.17 mBf
meglévő szennyvízvezeték
CS 2-1-2 csapadékvízcsatorna
meglévő távközlési lékámbel
meglévő távközlési lékámbel
SZ 1-0-0 szennyvízcsatorna
91°-os irányítás balra
Ledágzás D90/90 KPE
VB 1-1-0 ledágzás - 106.29 mBf
Csatlakozás gépész tervi elzáróhoz

Terepszint [m.B.f.]	107.34	107.45	107.45	107.51
Takarás [m]	1.24	1.28	1.2	1.21
Leásás mélysége [m]	1.33	1.37	1.29	1.3
Csőtető [m.B.f.]	0+000.106.1 0+000.106.1 0+001.7106.11 0+003.2106.12 0+004.3106.12 0+005.8106.13 0+010.1106.16 0+011.1106.16 0+012.5106.17	0+017.2106.2 0+018.106.2 0+021.5106.22 0+022.106.22 0+022.7106.23	0+027.1106.25	0+034.4106.29 0+035.8106.3
Szelvény [m]				
Lejtés [%]	5.6% 35.84 m			
Épül összesen	35.84 m D90 KPE vízvezeték			

GENERAL TERVEZŐ:

STUDIO 90
É P Í T É S Z T E R V E Z Ő K F T
4400 NYÍREGYHÁZA, DÓZSA GYÖRGY UTCA 5. TEL.: (42)785-320. FAX:(42) 785-325

MEGBIZO:

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
MUNKA MEGNEVEZÉSE:

SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA
4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

UGYVEZETŐ IGAZGÁTO:	FELELŐS TERVEZŐ(K):
Tenkely Szabolcs	Tenkely Szabolcs É-15-0347
ÉPÍTÉS MUNKATÁRSÁK:	Banu Roland É-15-0351
Kótai Norbert Tomku Gergely	
TARTÓSZERKEZET:	KÖRNYEZETRENDEZÉS:
STEEL-SOFT KFT. Tóth Zoltán	FŐ-KERT-ÉSZ BT. Márton Péter
ÉPÜLETGÉPESZET:	SZÍNHÁZTECHNOLOGIA:
OPTI-TEAM KFT. Tímár Tamás	ANIMATIVE KFT. Schramm Péter
ÉPÜLETVILAMOSSÁG:	KÖNYHATECHNOLOGIA:
-	-
Hepp Viktor	-
KÖRNYEZETVEDELEM:	TALAJMECHANIKA:
-	NYÍR GEO KFT. Jávor Csaba
UT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ:	TŰZVEDELEM:
BARTHÉRY BT. Bartha Miklós	Rétközi Ferenc

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!
A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek!
Az álmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő!
A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.
A liftaknak függőlegesen eltérése max. 20 mm lehet!
A padlófűtések és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat szintjétől értelmezendő!
A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művezetéssel készíthetők.

SZAKAG:

ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ

TERVTÍPUS:

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTALOM:

Tervezett VB 1-0-0 jelű vízvezeték hossz-szelvénye

ELSO KIADÁS:	MUNKASZÁM:
2017. FEBRUÁR HÓ	BARTH-0034/2016
KIADÁS DÁTUMA:	LEPTÉK:
2017. FEBRUÁR HÓ	M 1:500, 1:100
INDEX:	RAJZSZÁM:
01	VI-02.1.