


Vízvezeték jele	VB 1-1-0
Utca neve	Belső hálózat

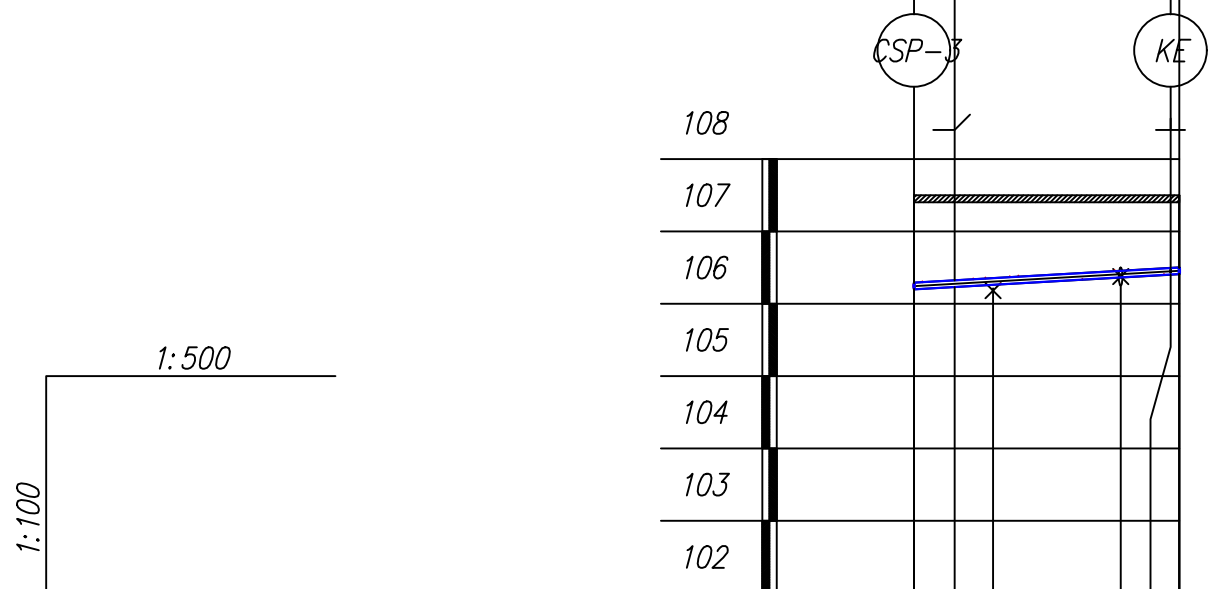

1:500

1:100

Terepszint [m.B.f.]	107.5	107.5	107.5
Takarás [m]	1.21	1.18	1
Leásás mélysége [m]	1.3	1.27	1.09
Csótető [m.B.f.]	0+000 106.29	0+002.8 106.32	0+005.5 106.35
Szelvény [m]	0+014.3 106.45	0+017.7 106.49	0+018.3 106.5
Lejtés [‰]	11.5‰ 18.33 m		
Épül összesen	18.33 m D90 KPE vízvezeték		

Ledágzás D90/90 KPE
 VB 1-0-0 ledágzás 106.29 mBf - 34.42 m
 89-08 irányított balra
 megszüntő gázvezeték
 megszüntő csapadékvíz vezeték
 kertészeti bekötés Ø50 I=5.8 m KPE
 Véglezárás

GENERAL TERVEZŐ:	
 É P I T É S Z T E R V E Z Ő K F T 4400 NYÍREGYHÁZA, DÓZSA GYÖRGY UTCA 5. TEL.: (42)785-320, FAX:(42) 785-325	
MEGBÍZÓ:	
NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. MUNKA MEGNEVEZÉSE:	
 SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA 4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÜR TÉR, HRSZ.: 6177/1	
UGYVEZETŐ IGAZGATÓ:	FELELŐS TERVEZŐ(K):
Tenkely Szabolcs ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSÁK:	Tenkely Szabolcs É-15-0347
Kótai Norbert Tomku Gergely	Banu Roland É-15-0351
TARTÓSZERKEZET:	KÖRNYEZETRENDEZÉS:
STEEL-SOFT KFT. Tóth Zoltán	FŐ-KERT-ÉSZ BT. Márton Péter
ÉPÜLETGÉPESZET:	SZÍNHÁZTECHNOLÓGIA:
OPTI-TEAM KFT. Tímár Tamás	ANIMATIVE KFT. Schramm Péter
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:	KONYHATECHNOLÓGIA:
-	-
Hepp Viktor	-
KÖRNYEZETVEDELEM:	TALAJMECHANIKA:
-	NYÍRGEÓ KFT. Jávor Csaba
ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ:	TŰZVEDELEM:
BARTHÉRV BT. Bartha Miklós	Rétközi Ferenc
<p>Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes hozzájárulása nélkül tilos!</p> <p>Helyszíni méretellenőrzés szükséges! Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő! Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell! A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek! Az álmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő! A szerkezetiépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt. A liftnak függőleges eltérése max. 20 mm lehet! A padlófűszkek és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat szintjétől értelmezendő! A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művelettel készítenők.</p>	
SZAKAG:	
ÚT-KÖZL.TECHNIKA, KÜLSŐ KÖZMŰ	
TERVTÍPUS:	
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ	
TARTALOM:	
Tervezett VB 1-1-0 jelű vízvezeték hossz-szelvénye	
ELSŐ KIADÁS:	MUNKASZÁM:
2017. FEBRUÁR HÓ	BARTH-0034/2016
KIADÁS DATUMA:	LEPTÉK:
2017. FEBRUÁR HÓ	M 1:500, 1:100
INDEX:	RAJZSZÁM:
01	VI-02.2.