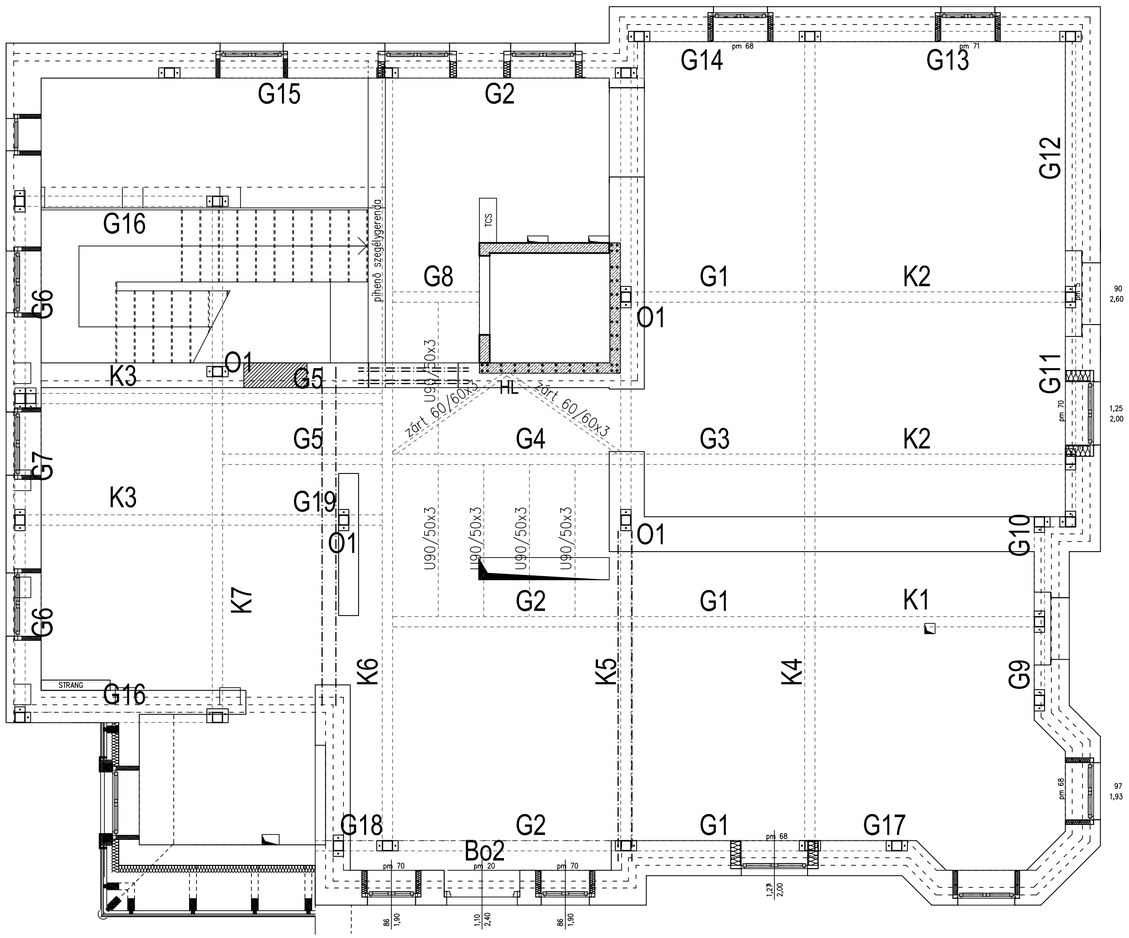

Kelet

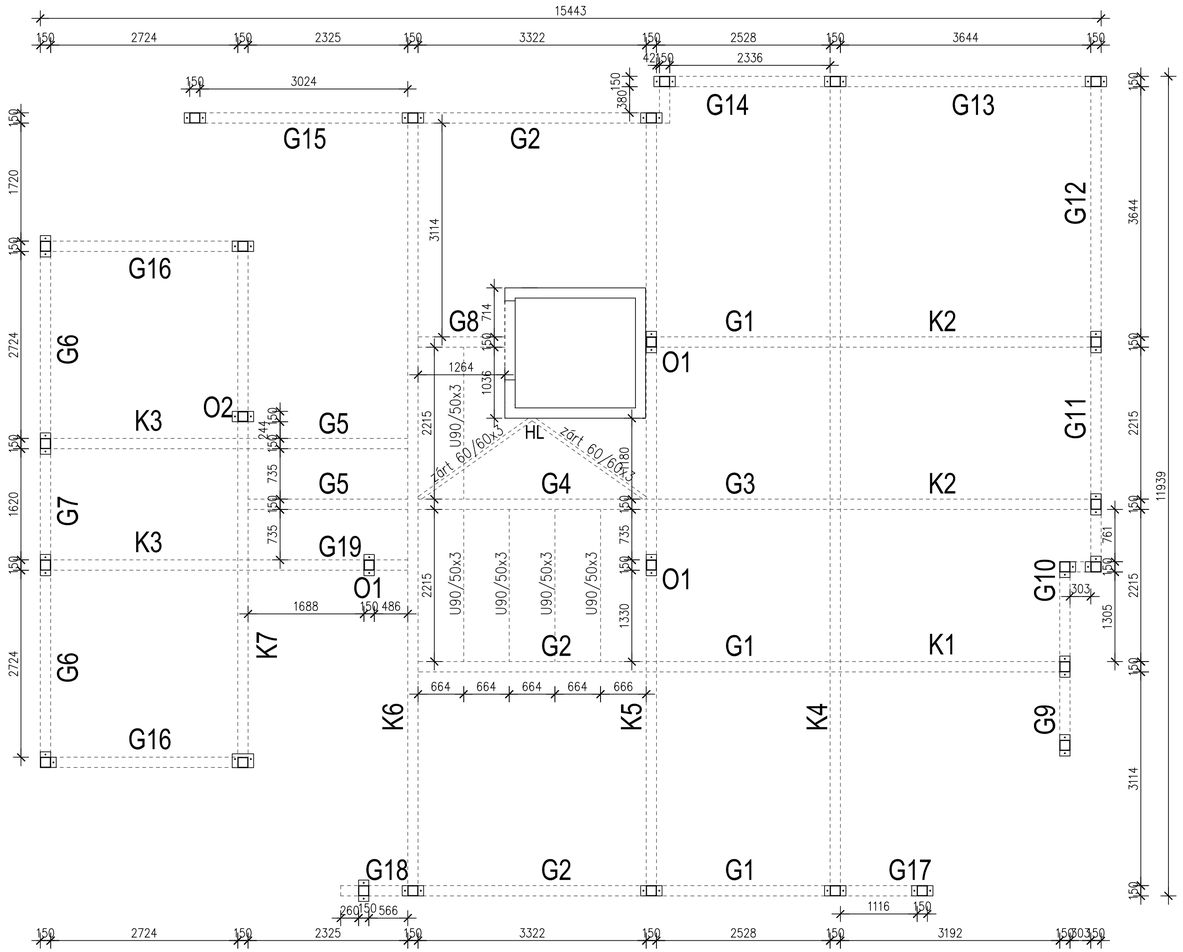

Nyugat

Megjegyzés:
A szerkezet gyártása előtt a meglévő épület méreteit ellenőrizni kell, szükség esetén az acélszerkezetet módosítani kell.

Anyagminőségek:
Acél: S235
Csavarok: MSZ EN 24014:1993 8.8. min. ha más nincs feltüntetve
Varratok: III. min. sarokvarrat
egyoldali: a=0,7v
kéttoldali: a=2x0,5v
Szelvények toldása III. min. teljes km-ű tompavarrattal.

Kiviteli terv

K21 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT NYÍREGYHÁZA, Szivárvány utca 26. Tel: 20 340 8717

Ez a terv az 1969. évi III. törvény 51. paragrafusa értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
Teljes egészének vagy bármilyen részletének a felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

Nyíregyháza, Sóstói út 54.
Bencs Villa átlakítása és felújítása

Acél tetőszerkezet elrendezési terve

Tervszám:	Rajzszám:
19/2016	S-7

Méretarány: M=1:50

Tervező: Kardos László okl. építőmérnök T-I-15/0121

Dátum: 2016. június