

TPA HU Kft.

Illatos út 8.
H-1097 Budapest

Tel.: +36 (1) 211-3220
Fax: +36 (1) 358-5475
<http://www.tpaqi.com>



BARTHERV Bt.
Dózsa György utca 4-6. V. em. 4.
4400 Nyíregyháza

Jelentés száma: 17/TPA_NYI/74	Projekt-szám: -	Ügyintéző / e-mail cím Danka Csaba csaba.danka@tpaqi.com	Helyszín, dátum Oros, 2017.09.08.
----------------------------------	--------------------	---	--------------------------------------

VIZSGÁLATI JELENTÉS

Nyíregyháza, Körte utca

Ezen vizsgálati jelentés 5 oldal terjedelmű.

Előzmények:

A BARTHERV Bt. megbízta a TPA HU Kft. - t, hogy a Nyíregyháza, Körte utca tervezési feladataihoz szükséges pályaszerkezet feltárásokat végezze el és a rétegtrendi felépítéseket dokumentálja. A pályaszerkezet feltárásokat Ø 150 mm átmérőjű fúrókoronával végeztük, majd a furatokat hidegaszfalt keverékkel állítottuk helyre.

Vizsgálat időtartama:

2017.09.08 - 2017.09.08.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Danka Csaba', is located at the bottom right of the page.

Rétegrendi felépítések:

1. Nyíregyháza, Körte utca 28-30. szám telekhatár tengelytől 1,8 m

Rétegfelépítés: 28 mm aszfaltbeton kopóréteg (8-11 mm szemnagyság)
22 mm aszfaltbeton (11 mm szemnagyság)
35 mm aszfaltbeton (16 mm szemnagyság, kavicsaszfalt)
kb. 105-110 mm rakottkő alapréteg
Tükörszint (homok talaj)



1. kép: Fúrást követően Nyíregyháza, Körte utca 28-30. szám telekhatár tengelytől 1,8 m




2. kép: Fúrt minta Nyíregyháza, Körte utca 28-30. szám telekhatár tengelytől 1,8 m

2. Nyíregyháza, Körte utca 19. szám előtt tengelytől 1,9 m


Rétegfelépítés: 52 mm aszfaltbeton kopóréteg (11 mm szemnagyság)
61 mm aszfaltbeton (11 mm szemnagyság)
33 mm aszfaltbeton (11-16 mm szemnagyság)
kb. 110-115 mm rakottkő/zúzottkő alapréteg
Tükörszint (homok talaj)



3. kép: Fúrást követően Nyíregyháza, Körte utca 19. szám előtt tengelytől 1,9 m

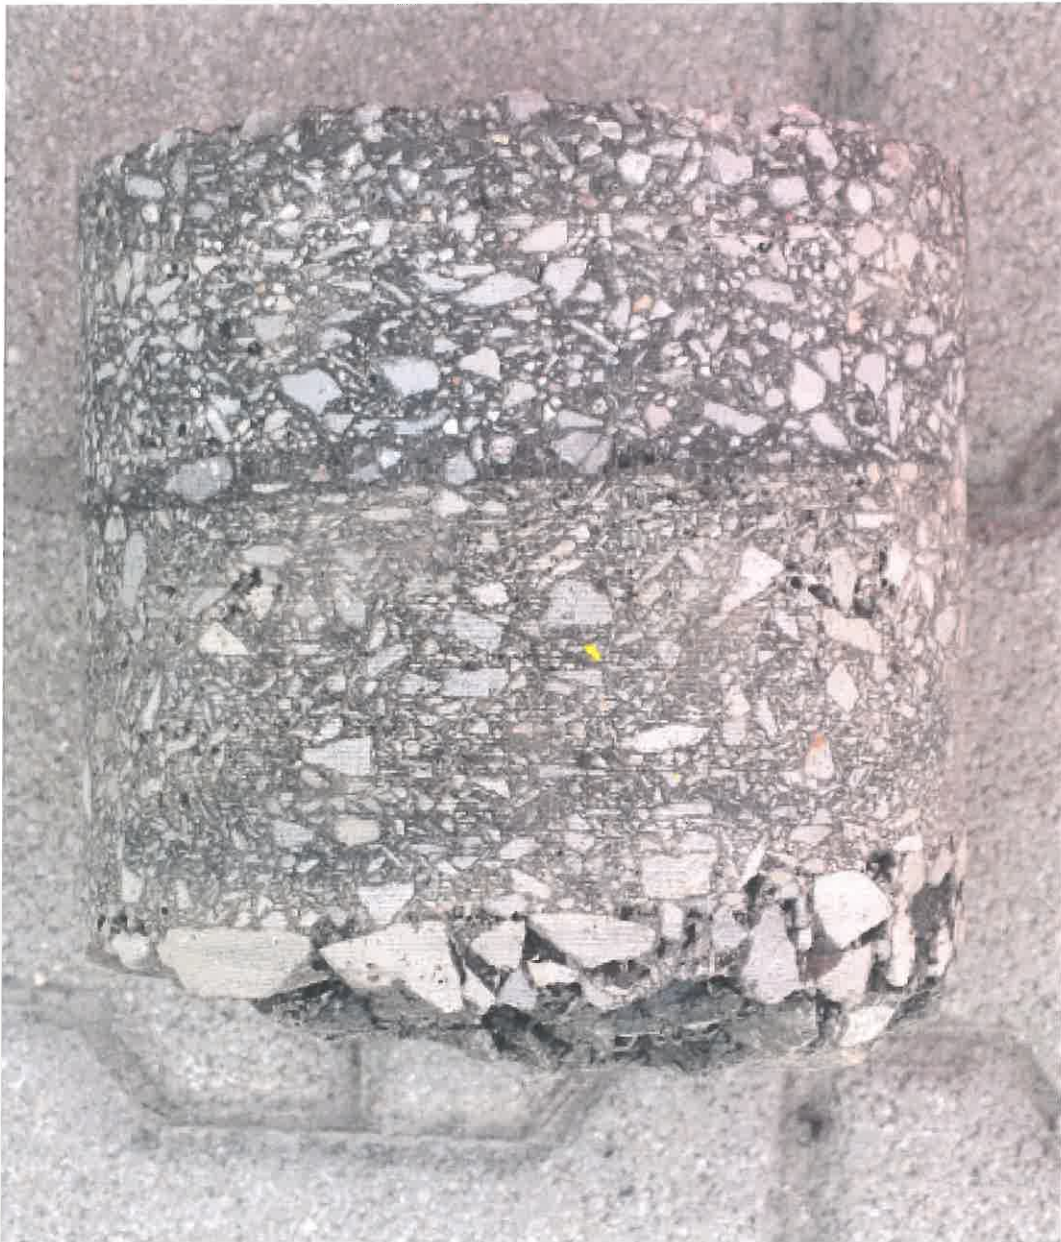

4. kép: Fúrt minta Nyíregyháza, Körte utca 19. szám előtt tengelytől 1,9 m

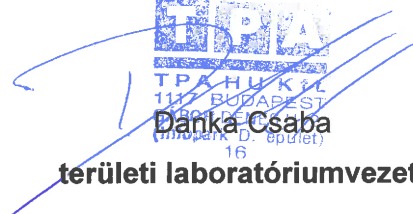

TPA
TPA HU Kft.
1117 BUDAPEST
Illatos út 8. épület)
16
Danka Csaba
területi laboratóriumvezető