


Csatorna jele	CSVA 2-2-0
Utca neve	Bognár utca

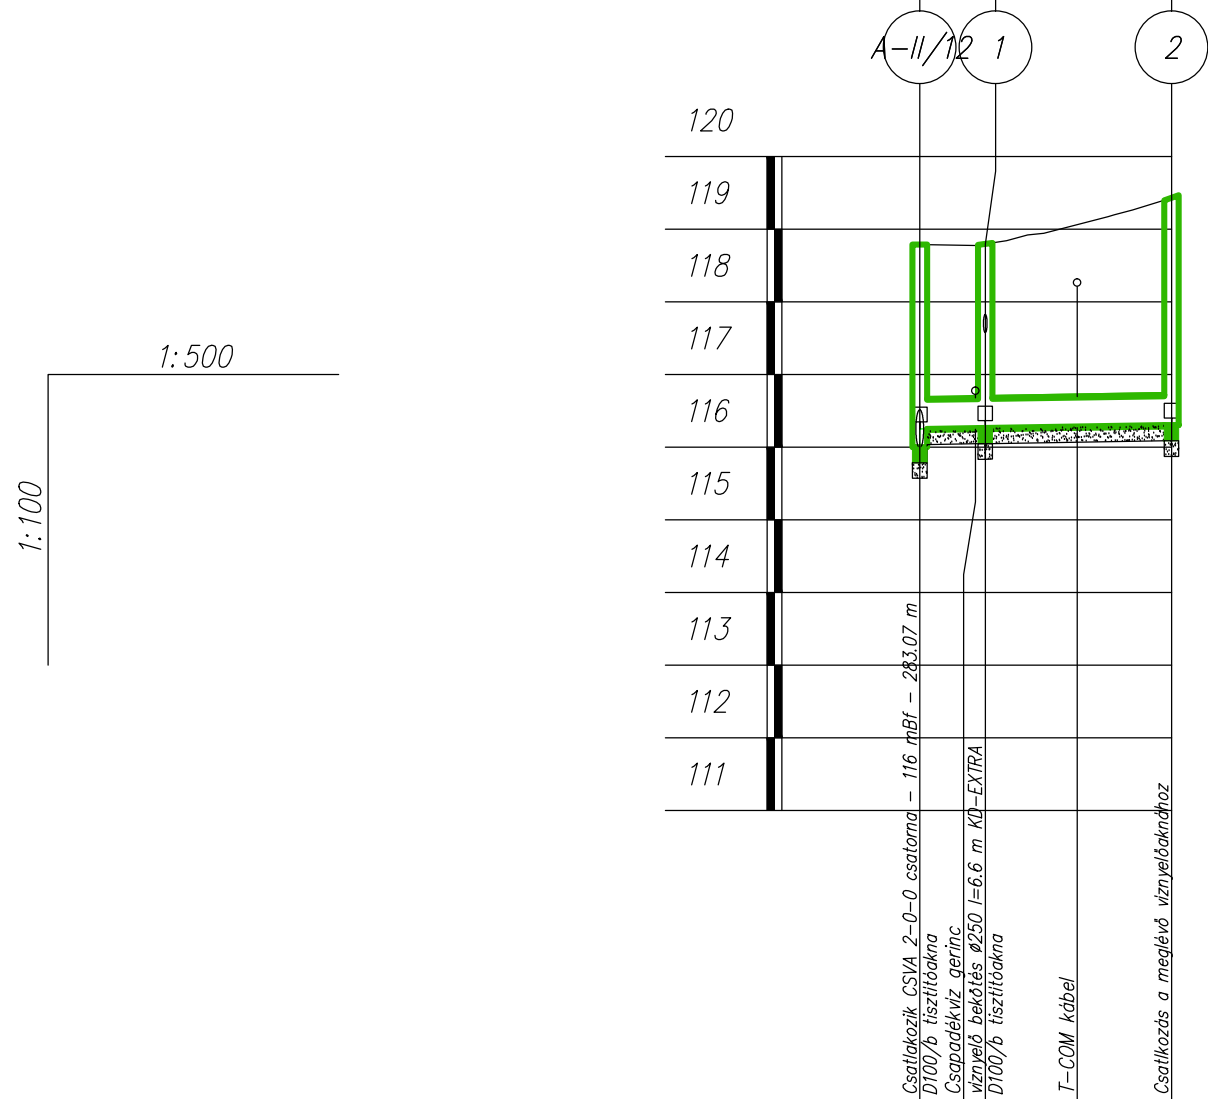

Hidraulikai adatok		DN400 I=3‰	$Q_{tot}=148.3l/s$ $V_{tot}=1.2m^3/s$
Terepszint [m.B.f.]		118.79	119.43
Szelvény [m]		0+000 0+003.8 0+004.5	0+010.8 0+017.3
Fedlapszint [m.B.f.]		118.79	119.43
Folyásfenék [m.B.f.]		116 116.25	116.3
Takarás [m]		2.37 2.12	2.72
Leásás mélysége [m]		3 2.75	3.35
Hossz	Egyes [m]	0	12.82
	Folytatólagos [m]	0	17.33
Épül összesen		17.33 m DN400 KD-EXTRA csapadékszatorna	

Megjegyzés:

A terven szereplő aknák és műtárgyak paramétereit a részlettervek alapján veendő figyelembe.

		BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság 4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6. V/4. Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299 e-mail: bartherv@chello.hu	
<b>BARTHÉRV BT.</b>			
ÉPÍTETŐ: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.			
LÉTESÍTMÉNY: Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmányterv és vízjogi engedélyes tervek elkészítése I. rész (Borbánya Alma utca, Kökény utca)			
TERV MEGNEVEZÉSE: Alma utca tervezett CSVA 2-2-0 jelű vezeték hossz-szelvénye			
VEZETŐ TERVEZŐ	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRnök	DÁTUM	TERVFAJTA
	Balogh Adrienn	2015. 12. hó	Vízjogi létesítési engedélyezési terv
		TERÜLET	LEPTÉK
Bartha Miklós VZ-TELL 15-0150		0.12 m <sup>2</sup>	M 1:500, 1:100
		TÖRZSSZÁM: BARTH-0037/2015. RAJZSZÁM: A-CS-02.4.	