


Csatorna jele	CSVK 2-0-0
Utca neve	Kökény utca folyóka 1

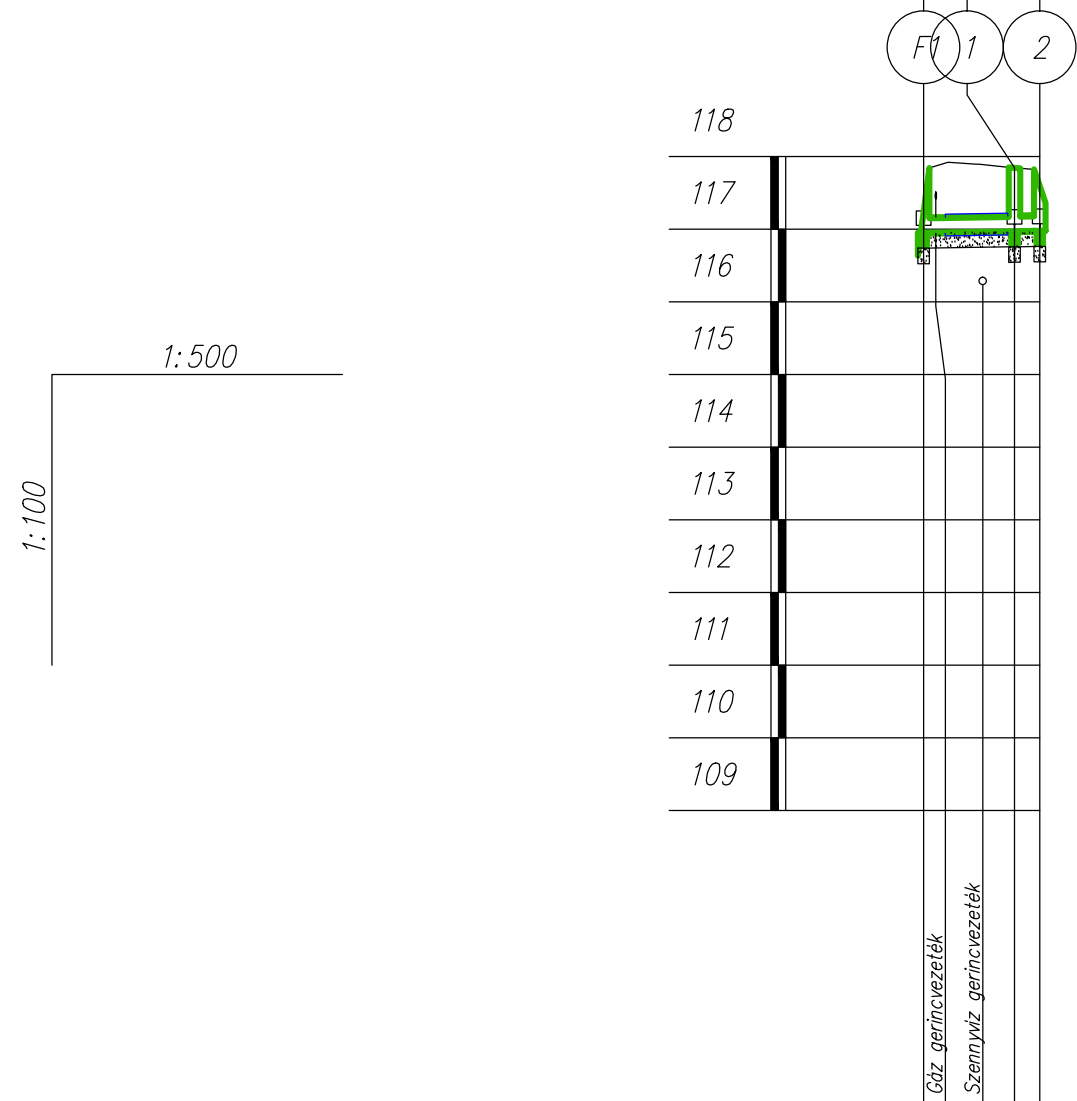

Hidraulikai adatok		DN199 Q _{tot} =23/s I=3‰ vt _{tot} =0.7m/s	
Terepszint [m.B.f.]		117.24	117.84
Szelvény [m]		0+000.8 0+004.1	0+006.3 0+008.1
Fedlapszint [m.B.f.]		117.24	117.84
Folyásfenék [m.B.f.]		116.95	116.97
Takarás [m]		0.07	0.66 0.4
Leásás mélysége [m]		0.5	1.09 0.83
Hossz	Egyes [m]	0	6.26
	Folytatólagos [m]	0	6.26
Épül összesen		8 m DN200 HOBAS csapadékcsonna	

Megjegyzés:

A terven szereplő aknák és műtárgyak paramétereit a részlettervek alapján veendő figyelembe.

		BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6. V/4. Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299 e-mail: bartherv@chello.hu	
BARTHÉRV BT.			
ÉPÍTETŐ: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.			
LÉTESÍTMÉNY: Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmányterv és vízjogi engedélyes tervek elkészítése I. rész (Borbánya Alma utca, Kökény utca)			
TERV MEGNEVEZÉSE: Kökény utca 115. CSVK 2-0-0 jelű vezeték hossz-szelvénye			
VEZETŐ TERVEZŐ	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRŐK	DÁTUM	TERVFAJTA
	Balogh Adrienn	2015. 12. hó	Vízjogi létesítési engedélyezési terv
		TERÜLET	LÉPTÉK
Bartha Miklós VZ-TELL 15-0150		0.12 m ²	M 1:500, 1:100
		TÖRZSSZÁM: BARTH-0037/2015.	
		RAJZSZÁM: K-CS-02.5.	