


Csatorna jele	CSVL 1-0-0
Utca neve	Kökény 115-

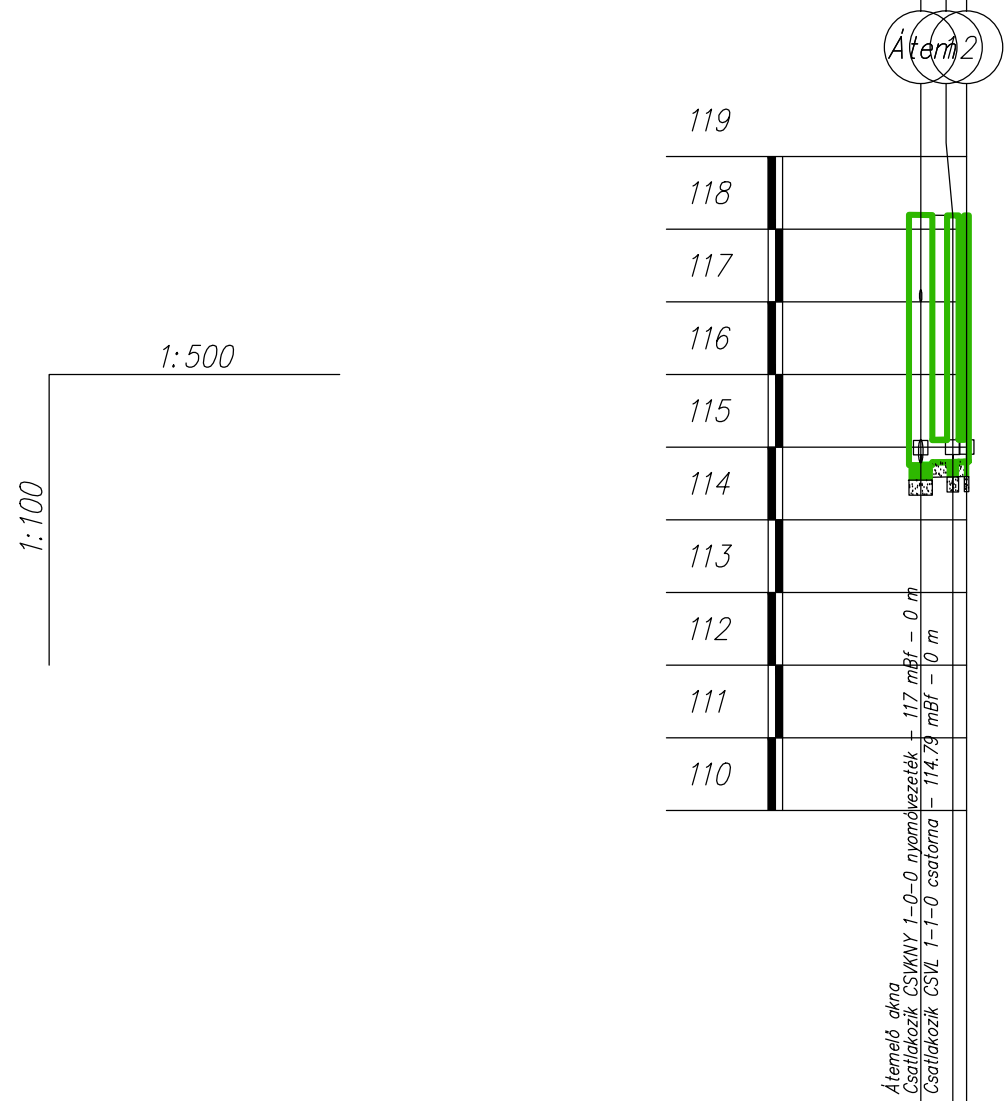

Átemelő akna
 Csatlakozik CSVKNY 1-0-0 nyomóvezeték - 117 mBf - 0 m
 Csatlakozik CSVL 1-1-0 csatorna - 114,79 mBf - 0 m

Hidraulikai adatok		DN300 Q _{tot} =68.9l/s I=3‰ vt _{tot} =1m/s
Terepszint [m.B.f.]		118.19
Szelvény [m]		0+000 118.19 0+002.2 118.19 0+006.2 118.19
Fedlapszint [m.B.f.]		118.19
Folyásfenék [m.B.f.]		114.75 118.19 114.69 118.19 114.6 118.19
Takarás [m]		3.14 3.08 3.08
Leásás mélysége [m]		3.65 3.67 3.59
Hossz	Egyes [m]	0 2.0.96
	Folytatólagos [m]	0 2.216
Épül összesen		3.16 m DN300 KG-PVC csapadékcsonna

Megjegyzés:

A terven szereplő aknák és műtárgyak paramétereit a részlettervek alapján veendő figyelembe.

		BARTHÉRV BT. BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság 4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6. V/4. Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299 e-mail: bartherv@chello.hu	
		ÉPÍTETŐ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	
LÉTESÍTMÉNY Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmányterv és vízjogi engedélyes tervek elkészítése I. rész (Borbánya Alma utca, Kökény utca)			
TERV MEGNEVEZÉSE Kökény utca 115. CSVL 1-0-0 jelű vezeték hossz-szelvénye			
VEZETŐ TERVEZŐ	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRŐK	DÁTUM	TERVFAJTA
	Balogh Adrienn	2015. 12. hó	Vízjogi létesítési engedélyezési terv
		TERÜLET	LEPTÉK
0.12 m ²	M 1:500, 1:100	TÖRZSSZÁM	RAJZSZÁM
Bartha Miklós VZ-TELL 15-0150		BARTH-0037/2015.	K-CS-02.9.