


Csatorna jele CSVL 1-1-0
 Utca neve Kökény utca 115

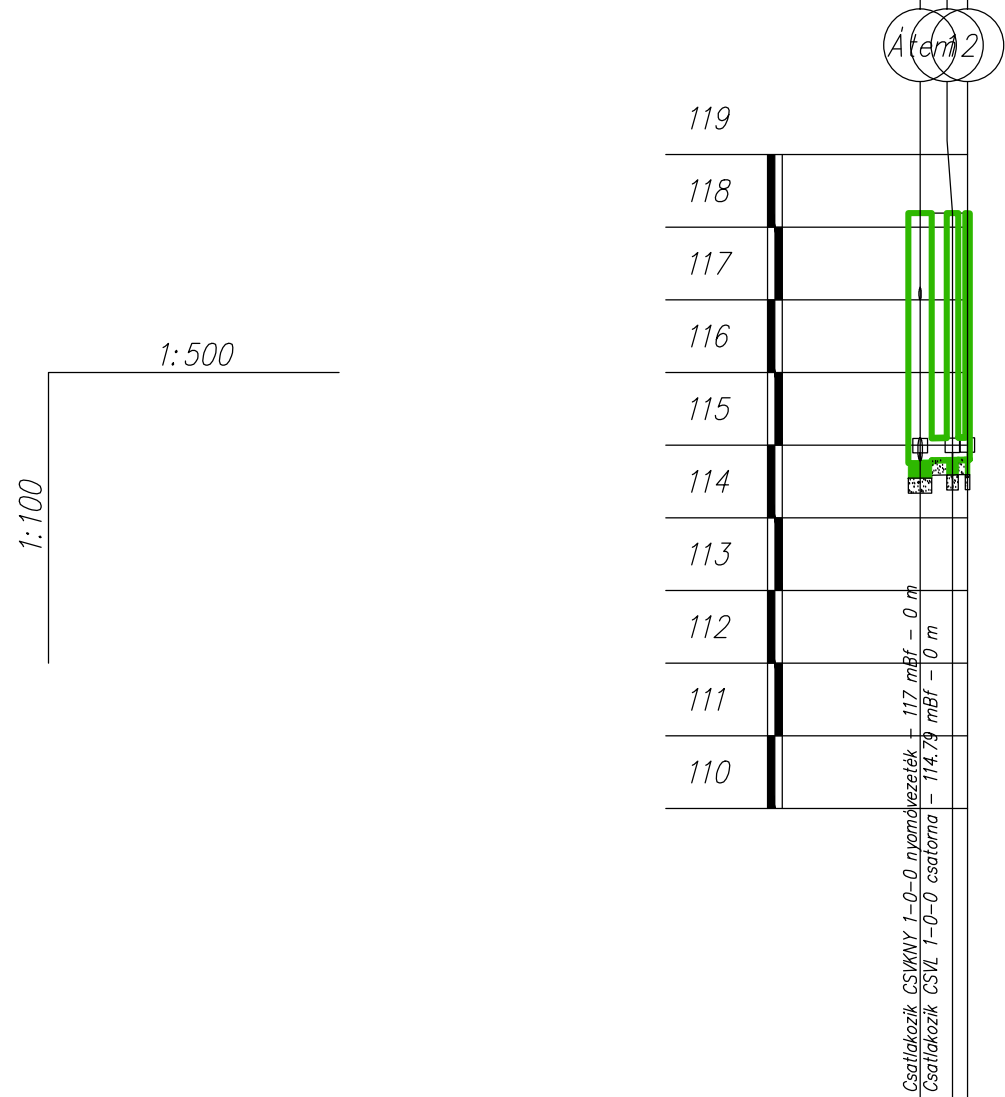

Hidraulikai adatok		DN300 Q_{tot}=68.9l/s l=3‰ v_{tot}=1m/s
Terepszint [m.B.f.]		118.19
Szelvény [m]		0+000 118.19 0+002.2 118.19 0+006.3 118.19
Fedlapszint [m.B.f.]		118.19
Folyásfenék [m.B.f.]		114.75 118.19 114.69 118.19 114.6 118.19
Takarás [m]		3.14 3.19 3.08
Leásás mélysége [m]		3.65 3.61 3.6
Hossz	Egyes [m]	0.2.220.4
	Folytatólagos [m]	0.2.22.1
Épül összesen	3.26 m DN300 KG-PVC csapadécsatorna	

Megjegyzés:

A terven szereplő aknák és műtárgyak paramétereit a részlettervek alapján veendő figyelembe.

		BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság 4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6. V/4. Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299 e-mail: bartherv@chello.hu	
		BARTHÉRV BT.	
ÉPÍTETŐ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.		LÉTESÍTMÉNY Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmányterv és vízjogi engedélyes tervek elkészítése I. rész (Borbánya Alma utca, Kökény utca)	
TERV MEGNEVEZÉSE Kökény utca 115. CSVL 1-1-0 jelű vezeték hossz-szelvénye			
VEZETŐ TERVEZŐ Bartha Miklós VZ-TELL 15-0150	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRŐK Balogh Adrienn	DÁTUM 2015. 12. hó TERÜLET 0.12 m ²	TERVFAJTA Vízjogi létesítési engedélyezési terv LÉPTÉK M 1:500, 1:100
TÖRZSSZÁM BARTH-0037/2015.		RAJZSZÁM K-CS-02.10.	