kmK 11. keresztszelvény

M_h=1:100 M_v=1:100

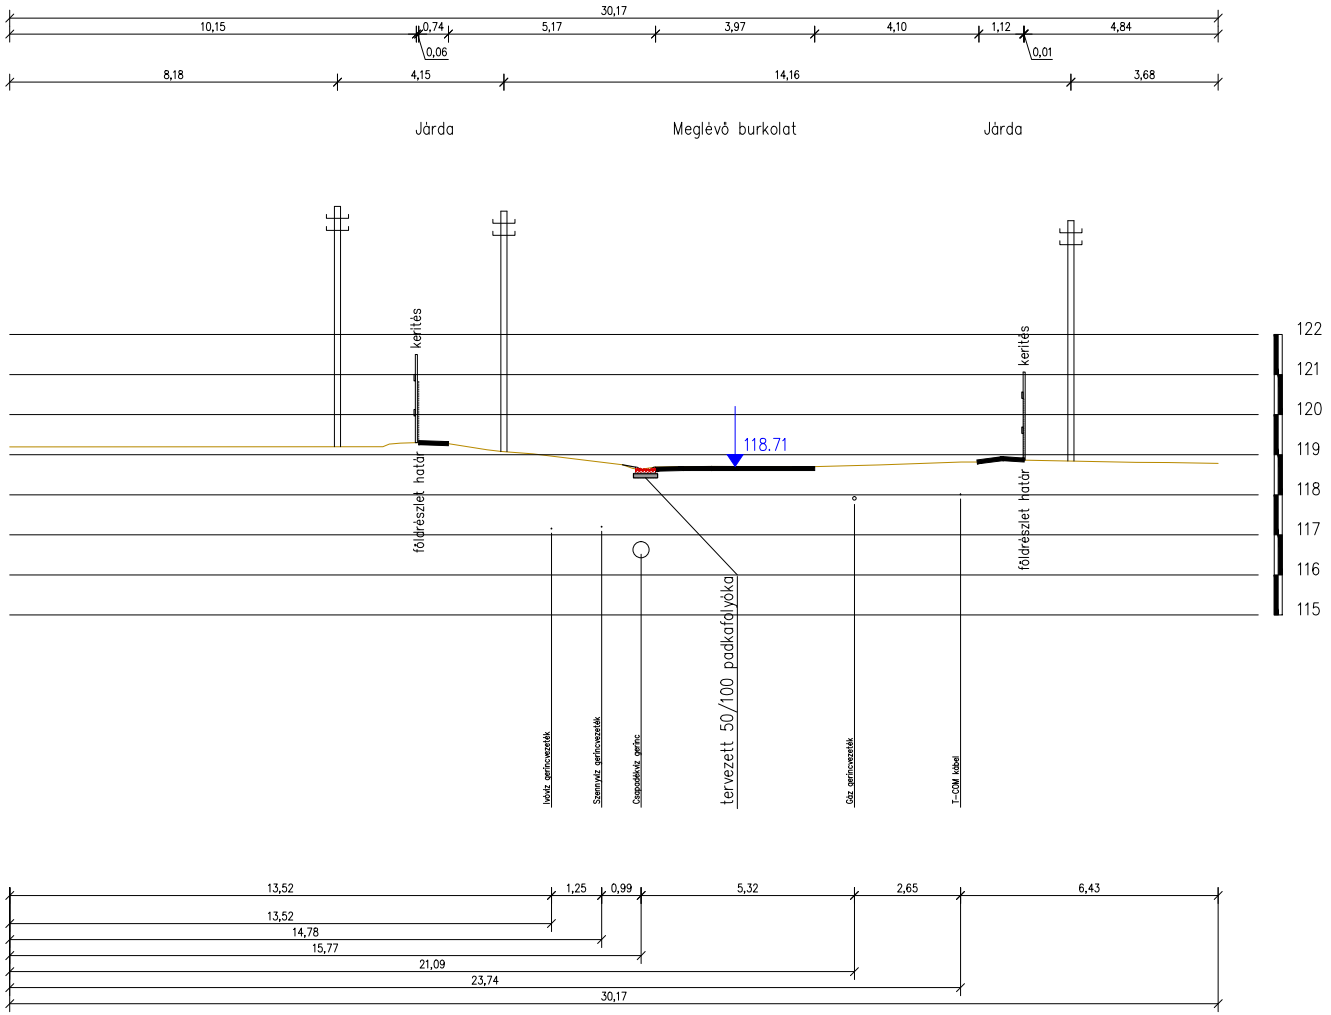
30,17
10,15
0,74
0,06
5,17
3,97
4,10
1,12
0,01
4,84
8,18
4,15
14,16
3,68
Járda
Meglévő burkolat
Járda
kerítés
kerítés
118.71
földrészlet határ
földrészlet határ
122
121
120
119
118
117
116
115
Ivóvíz gerincvezeték
Szennyvíz gerincvezeték
Csapadékvíz gerinc
tervezett 50/100 padkafolyóka
Gáz gerincvezeték
T-COM kábel
13,52
1,25
0,99
5,32
2,65
6,43
13,52
14,78
15,77
21,09
23,74
30,17

kmK 12. keresztszelvény

Kőkény utca 115

M_h=1:100 M_v=1:100

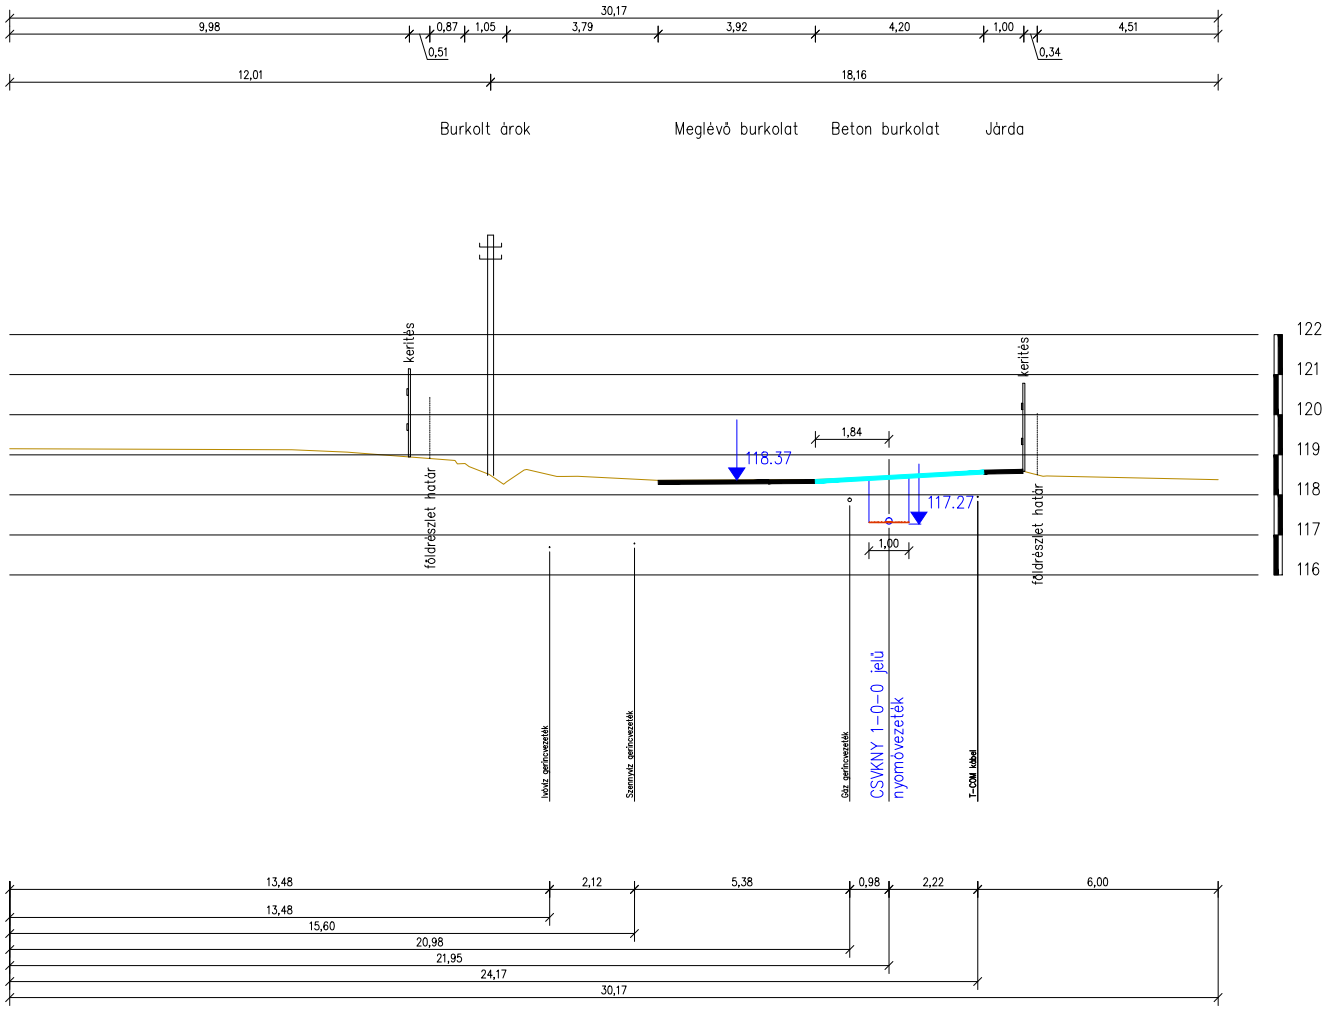
30,17
9,98
0,87
1,05
3,79
3,92
4,20
1,00
4,51
0,51
0,34
12,01
18,16
Burkolt árok
Meglévő burkolat
Beton burkolat
Járda
kerítés
kerítés
1,84
118.37
117.27
1,00
földrészlet határ
földrészlet határ
122
121
120
119
118
117
116
Ivóvíz gerincvezeték
Szennyvíz gerincvezeték
Gáz gerincvezeték
CSVKNY 1-0-0 jelű
nyomóvezeték
T-COM kábel
13,48
2,12
5,38
0,98
2,22
6,00
13,48
15,60
20,98
21,95
24,17
30,17

kmK 13. keresztszelvény

Kőkény utca 115–

M_h=1:100 M_v=1:100

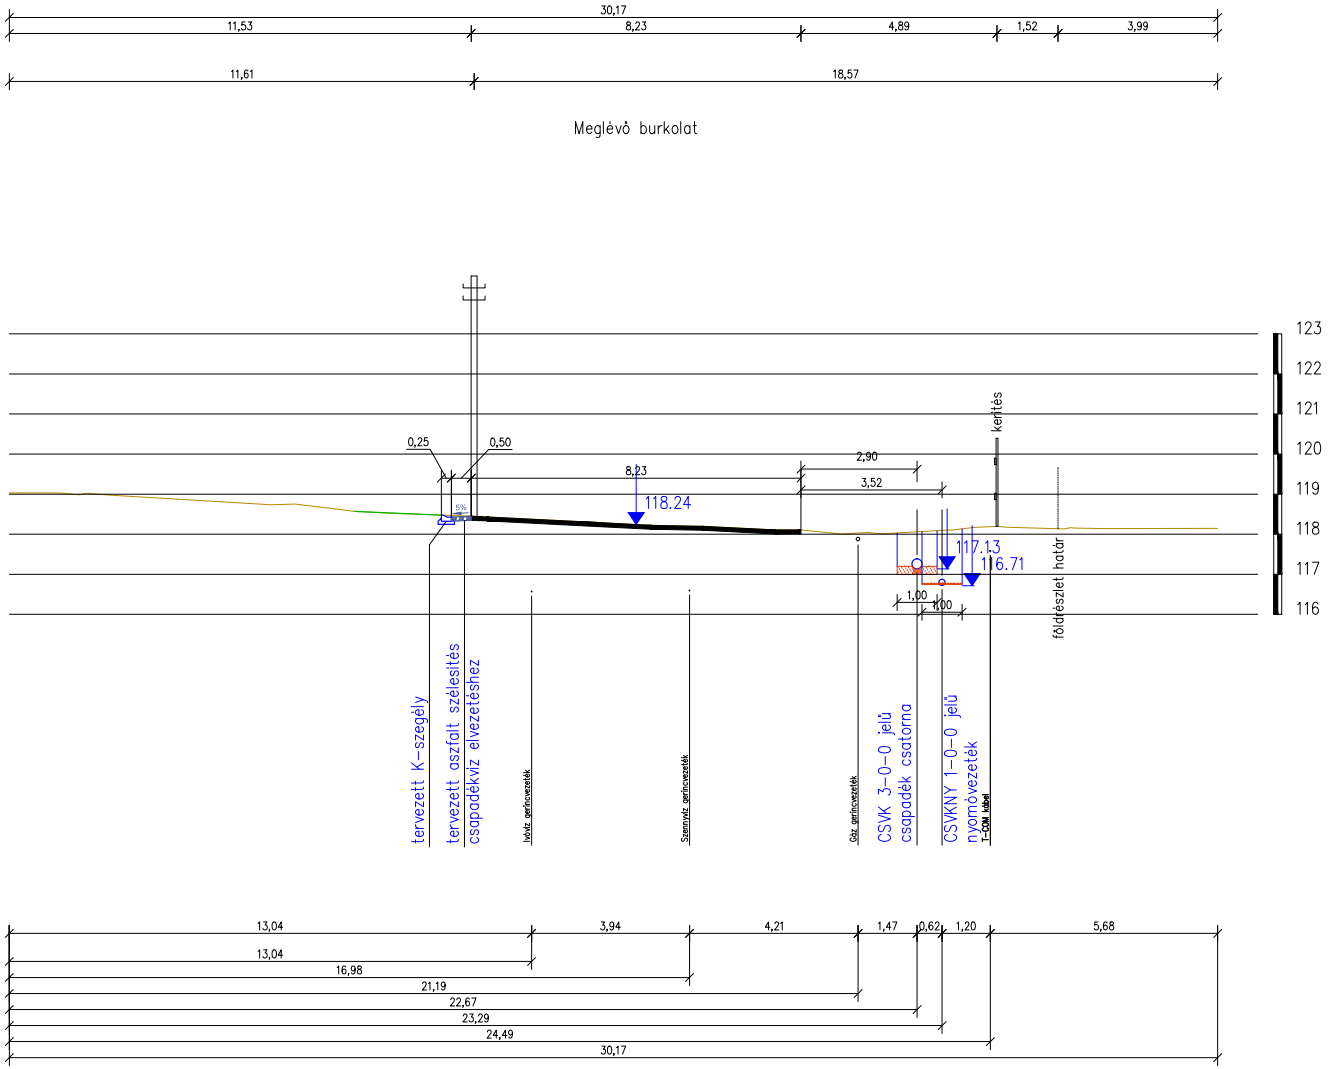
30,17
11,53
8,23
4,89
1,52
3,99
11,61
18,57
Meglévő burkolat
0,25
0,50
8,23
5%
118.24
2,90
3,52
kerítés
117.13
116.71
1,00
1,00
földrészlet határ
123
122
121
120
119
118
117
116
tervezett K–szegély
tervezett aszfalt szélesítés
csapadékvíz elvezetéshez
Ivóvíz gerincvezeték
Szennyvíz gerincvezeték
Gáz gerincvezeték
CSVK 3–0–0 jelű
csapadék csatorna
CSVKNY 1–0–0 jelű
nyomóvezeték
T-COM kábel
13,04
3,94
4,21
1,47
0,62
1,20
5,68
13,04
16,98
21,19
22,67
23,29
24,49
30,17

kmK 14. keresztszelvény

Kôkény 115, Kôkény utca 115

M_h=1:100 M_v=1:100

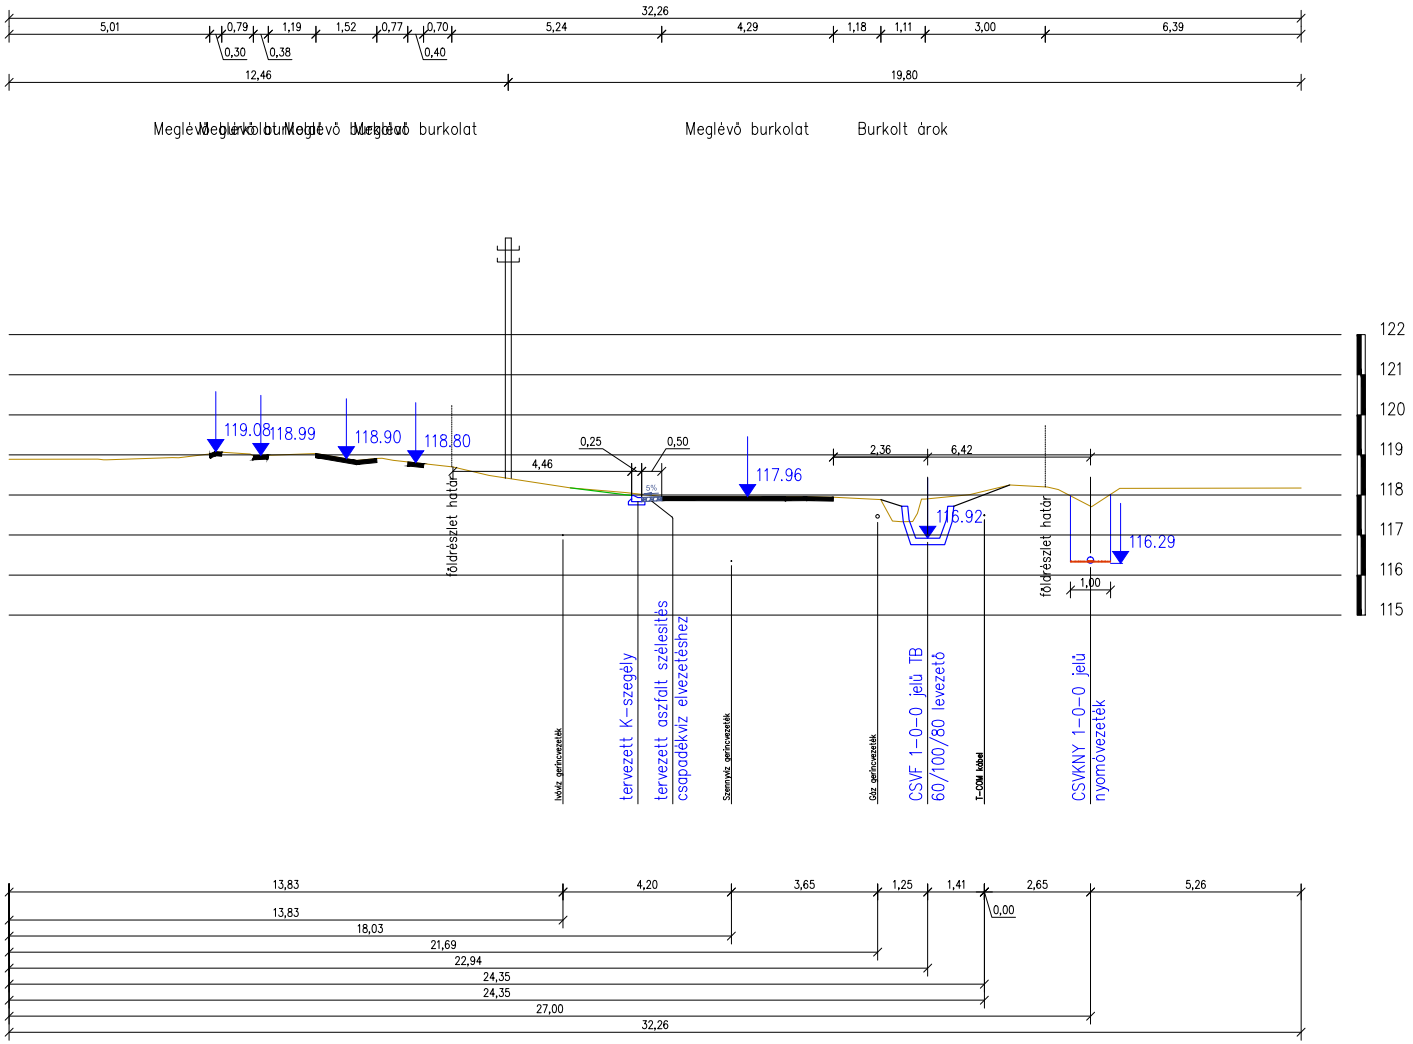
32,26
5,01
0,79
1,19
1,52
0,77
0,70
5,24
4,29
1,18
1,11
3,00
6,39
0,30
0,38
0,40
12,46
19,80
Meglévő burkolat
Meglévő burkolat
Meglévő burkolat
Meglévő burkolat
Meglévő burkolat
Burkolt árok
119.08
118.99
118.90
118.80
117.96
116.92
116.29
0,25
0,50
4,46
5%
2,36
6,42
1,00
földrészlet határ
földrészlet határ
122
121
120
119
118
117
116
115
Ivóvíz gerincvezeték
tervezett K-szegély
tervezett aszfalt szélesítés csapadékvíz elvezetéshez
Szennyvíz gerincvezeték
Gáz gerincvezeték
CSVF 1-0-0 jelű TB 60/100/80 levezető
T-COM kábel
CSVKNY 1-0-0 jelű nyomóvezeték
13,83
4,20
3,65
1,25
1,41
2,65
5,26
0,00
13,83
18,03
21,69
22,94
24,35
24,35
27,00
32,26

kmK 15. keresztszelvény

$M_h=1:100$ $M_v=1:100$

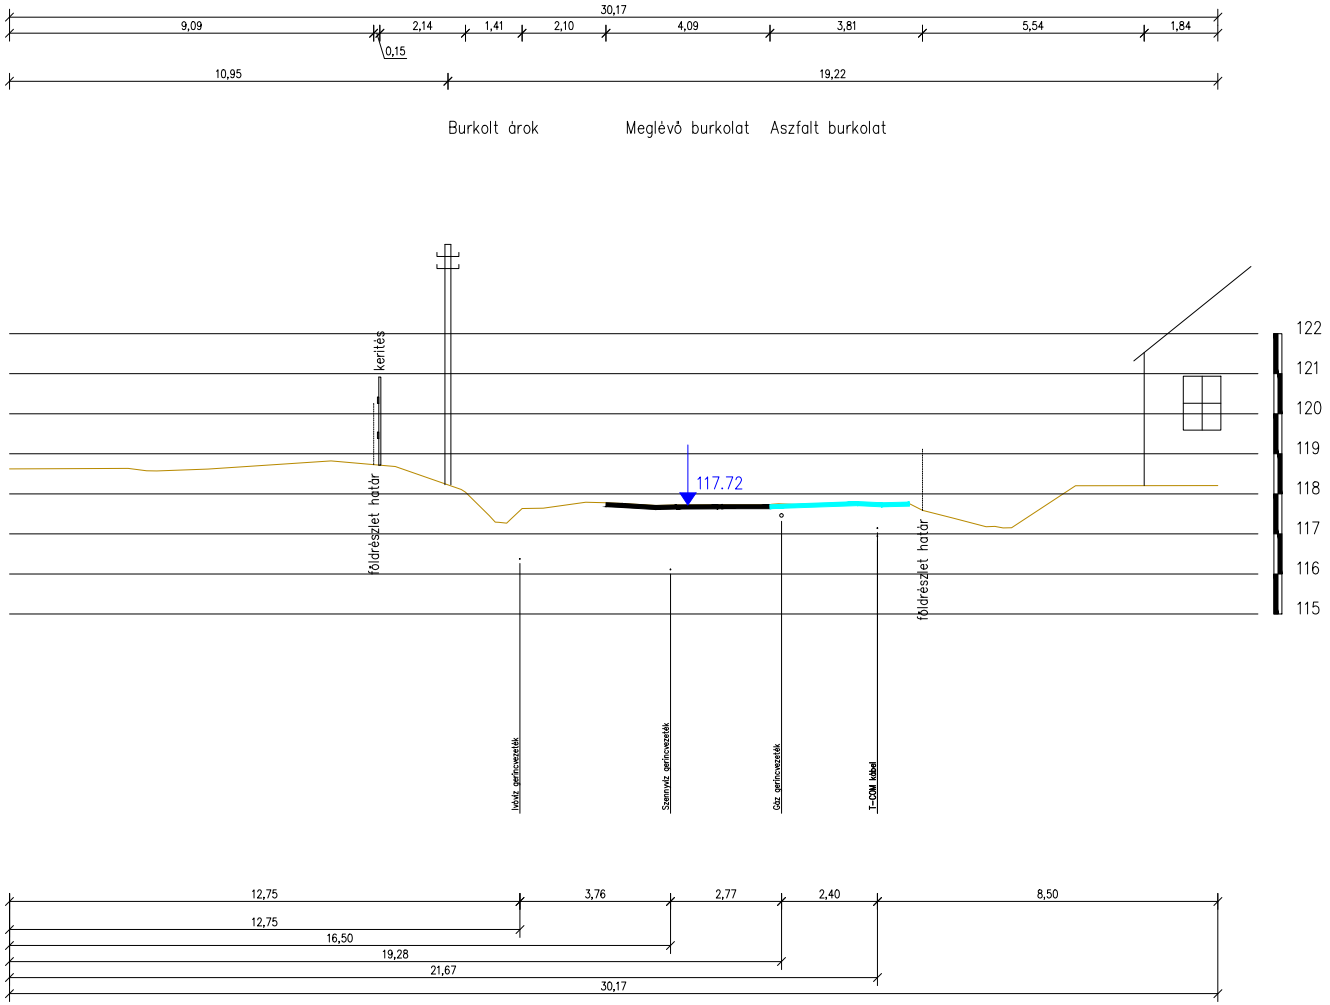

30,17
9,09
2,14
1,41
2,10
4,09
3,81
5,54
1,84
0,15
10,95
19,22
Burkolt árok
Meglévő burkolat
Aszfalt burkolat
kerítés
földrészlet határ
117.72
földrészlet határ
122
121
120
119
118
117
116
115
Ivóvíz gerincvezeték
Szennyvíz gerincvezeték
Gáz gerincvezeték
T-COM kábel
12,75
3,76
2,77
2,40
8,50
12,75
16,50
19,28
21,67
30,17

kmN 01. keresztszelvény

M_h=1:100 M_v=1:100

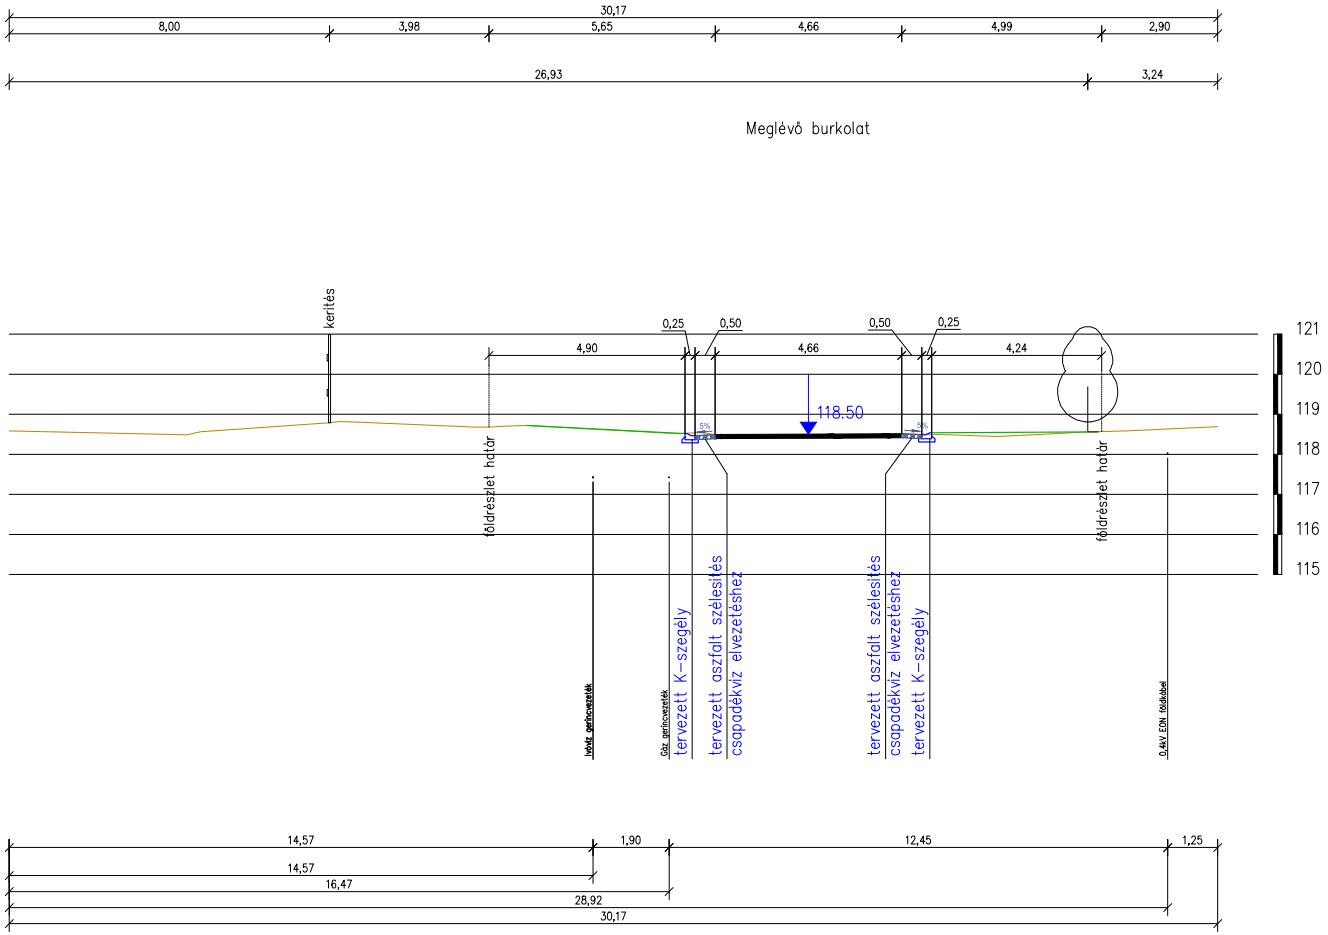
30,17
8,00
3,98
5,65
4,66
4,99
2,90
26,93
3,24
Meglévő burkolat
kerítés
0,25
0,50
0,50
0,25
4,90
4,66
4,24
118.50
5%
5%
121
120
119
118
117
116
115
földrészlet határ
földrészlet határ
Ivóvíz gerincvezeték
Gáz gerincvezeték
tervezett K-szegély
tervezett aszfalt szélesítés
csapadékvíz elvezetéshez
tervezett aszfalt szélesítés
csapadékvíz elvezetéshez
tervezett K-szegély
0,4kV EON földkábel
14,57
1,90
12,45
1,25
14,57
16,47
28,92
30,17

BARTHERV BT.

BARTHERV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság
4400. Nyíregyháza, Dózsa Gyögy utca 4-6.V/4.
Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299
e-mail: bartherv@chello.hu

ÉPÍTTETŐ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

LÉTESÍTMÉNY
Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén
csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmányterv és vízjogi engedélyes tervek elkészítése
I. rész (Borbánya Alma utca, Kökény utca)

TERV MEGNEVEZÉSE
Kökény utca 115. csapadékvíz elvezetés keresztszelvényei

VEZETŐ TERVEZŐ	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRNÖK	DÁTUM	TERVFAJTA	TÖRZSSZÁM
Bartha Miklós VZ-TELL 15-0150	Balogh Adrienn	2015. 12. hó	Vízjogi létesítési engedélyezési terv	BARTH-0037/2015.
		TERÜLET 1.51 m^2	LÉPTÉK M 1:100	RAJZSZÁM K-CS-03.2.