



Csatorna jele	CSM 3-0-0
Utca neve	Meggyfa utca

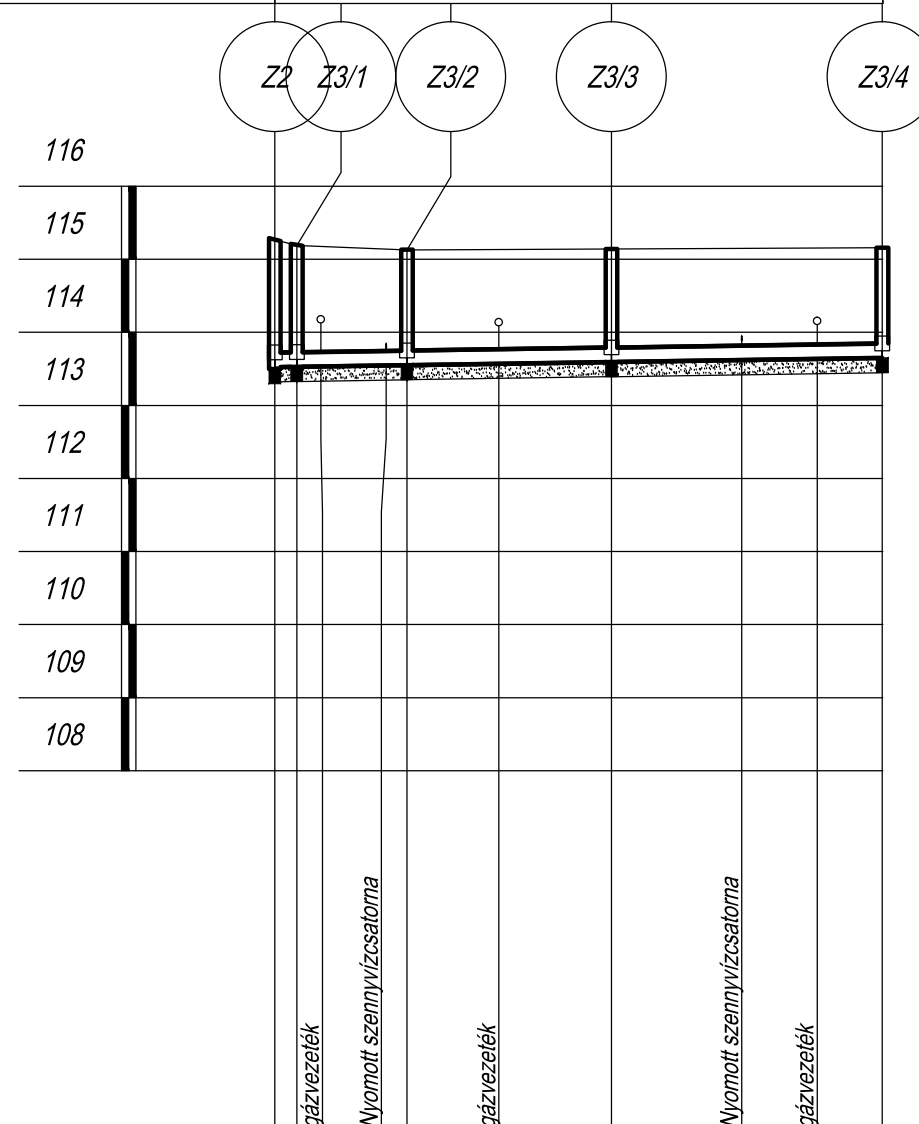

1:500
1:100

Hidraulikai adatok		DN197 I=3‰ Q _{tot} =22.4l/s v _{tot} =0.7m/s				
Terepszint [m.B.f.]		115.27	115.19	115.13	115.14	115.16
Hossz	Egyes [m]	0.15	7.54	14	18.54	
	Folytatólagos [m]	0.15	9.04		23.04	41.58
Fedlapszint [m.B.f.]		115.27	115.19	115.13	115.14	115.16
Folyásfenék [m.B.f.]		113.5	113.53	113.55	113.59	113.65
Takarás [m]		1.57	1.66	1.38	1.35	1.31
Leásás mélysége [m]		1.97	1.66	1.78	1.75	1.71
Szelvény [m]		0+000 0+001.5 0+003.1	0+007.6 0+009	0+015.3	0+023	0+032 0+037.1 0+041.6
Épül összesen		41.58 m D200 KG-PVC csapadékcsonk				



BARTHÉRV BT.

BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság
4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6.V/4.
Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299
e-mail: bartherv@chello.hu

LETESÍTMÉNY <small>'Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmánytervek és vízjogi engedélyes tervek elkészítése'</small>				
TERV MEGNEVEZÉSE Nyíregyháza, Meggyfa utca- Korong utca csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési terve				
TERV MEGNEVEZÉSE CSM 3-0-0 jelű csapadékvíz vezeték hossz-szelvénye				
VEZETŐ TERVEZŐ	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRNÖK	DÁTUM	TERVFAJTA	TÖRZSSZÁM
Bartha Miklós VZ-T-TELL 15-0150	Hegedűs Tamásné	2013.12.09.	Eng. Terv	BARTH-0013/2013
		TERÜLET	LÉPTÉK	RAJZSZÁM
	 m ²	M 1:500, 1:100	CSM-02.4.