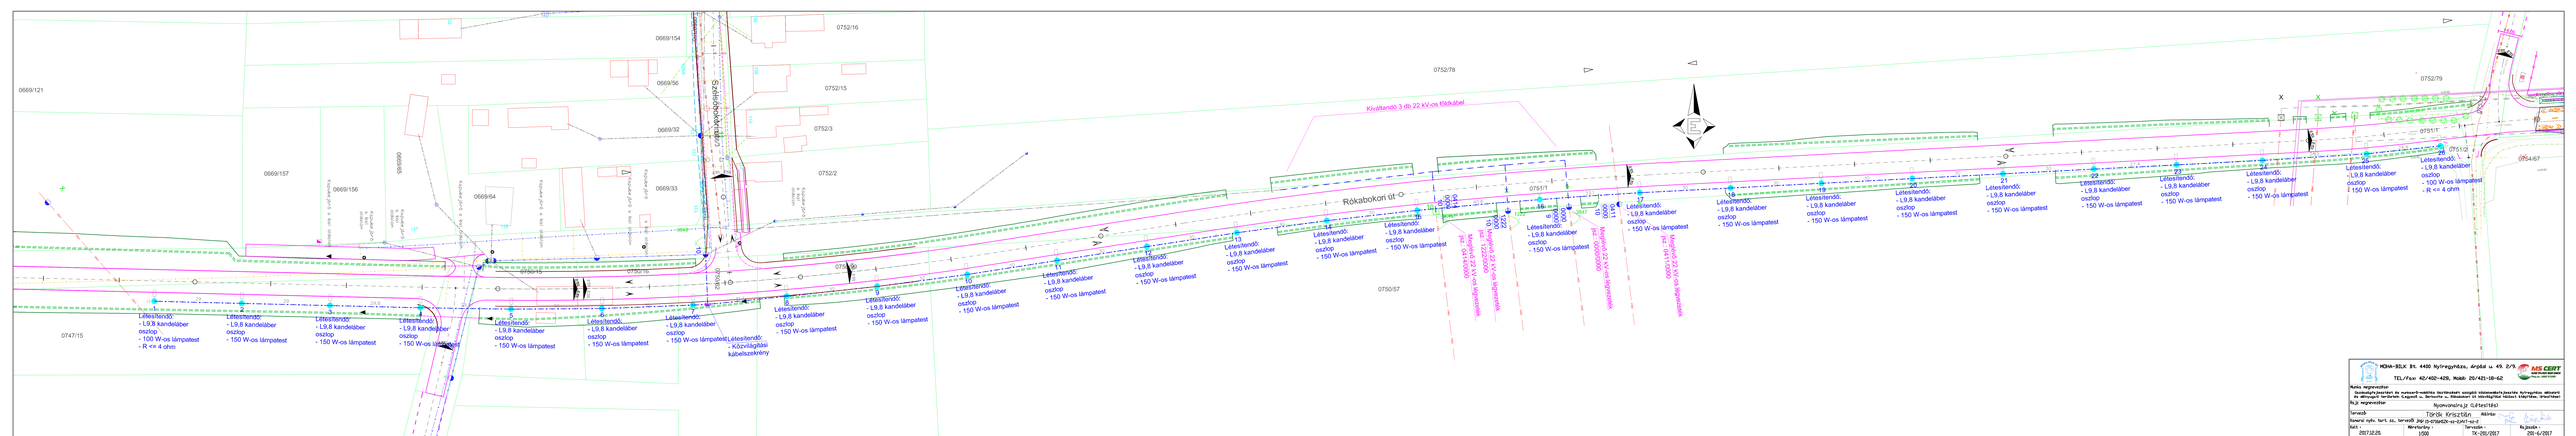
Rókabokori út
Kiváltandó 3 db 22 kV-os földkábel
Létesítendő:
- L9,8 kandeláber
oszlop
- 150 W-os lámpatest
Létesítendő:
- L9,8 kandeláber
oszlop
- 100 W-os lámpatest
- R <= 4 ohm
Létesítendő:
- Közvilágítási
kábelszekrény
Kiváltandó 22 kV-os földkábel
Kiváltandó 22 kV-os földkábel
Kiváltandó 22 kV-os földkábel
Kiváltandó 22 kV-os földkábel
0669/121
0669/154
0669/56
0669/32
0669/157
0669/156
0669/64
0669/33
0669/65
0752/16
0752/15
0752/3
0752/2
0752/78
0752/79
0751/1
0751/2
0754/67
0747/15
0750/16
0750/57
0750/58
0750/59
0750/60
0750/61
0750/62
0750/63
0750/64
0750/65
0750/66
0750/67
0750/68
0750/69
0750/70
0750/71
0750/72
0750/73
0750/74
0750/75
0750/76
0750/77
0750/78
0750/79
0750/80
0750/81
0750/82
0750/83
0750/84
0750/85
0750/86
0750/87
0750/88
0750/89
0750/90
0750/91
0750/92
0750/93
0750/94
0750/95
0750/96