

GYALOGOS ÁTKELŐHELY BIZTONSÁGI JELZÉS

Az elosztó berendezés készülékeit, leágazásit feliratokkal szükséges ellátni a funkciók könnyebb azonosíthatóságának érdekében!

GYÁRTMÁNYOK:

LEGRAND, SCHRACK

A fenti gyártmányok műszaki színvonalat képviselnek. Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

"Az elosztóberendezés gyártása az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerint ellenőrzött módon készüljön! .
Amennyiben a kivitelezés során nem az MSZ EN 61439 szerint típusvizsgált berendezés valósul meg (a berendezésgyártó eltér a konstruktőr Termékgyártó által típusvizsgált konfigurációtól, vagy szerelési utasításától), akkor a kivitelező/berendezésgyártó köteles elvégezni/elvégeztetni a teljeskörű gyártói teszteket. Mindezek elvégzését tanúsítvánnyal kell bizonyítania."


ÜZEMI FESZÜLTSG: 230V, 50Hz
MŰKÖDTETŐ FESZÜLTSG: 230V, 50Hz

10	-	-
09	-	-
08	-	-
07	-	-
06	-	-
05	-	-
04	-	-
03	-	-
02	-	-
01	-	-
VER.	VÁLTOZÁS	DÁTUM

BEKE FERENC <small>vill. tervezőmérnök V.09.01214/22; EN.ME.09.01214/22</small>	<small>LÉTESÍTMÉNY:</small> GYALOGOS ÁTKELŐHELY KIALAKÍTÁS NYÍREGYHÁZA FÉSZEK U. - LEGYEZŐ U. CSOMÓPONT KÖRNYEZETÉBEN		<small>DÁTUM:</small> 2017.12.	<small>TERVEZŐ:</small> BEKE FERENC	<small>MUNKASZÁM:</small> 2017-012.7
	<small>TERV:</small> VEZÉRLŐ ELOSZTÓ ELRENDEZÉSI TERVE		<small>LAPOK SZÁMA:</small> 3	<small>TERVEZŐ MUNKATÁRS:</small>	<small>RAJZSZÁM:</small> 17-012.7-EL-K-K-03
			<small>LAP:</small> 1	<small>ELLENŐR:</small>	<small>TERVFAJTA:</small> KIVITELI TERV

ENERGIA ELLÁTÁS

VEZÉRLÉS

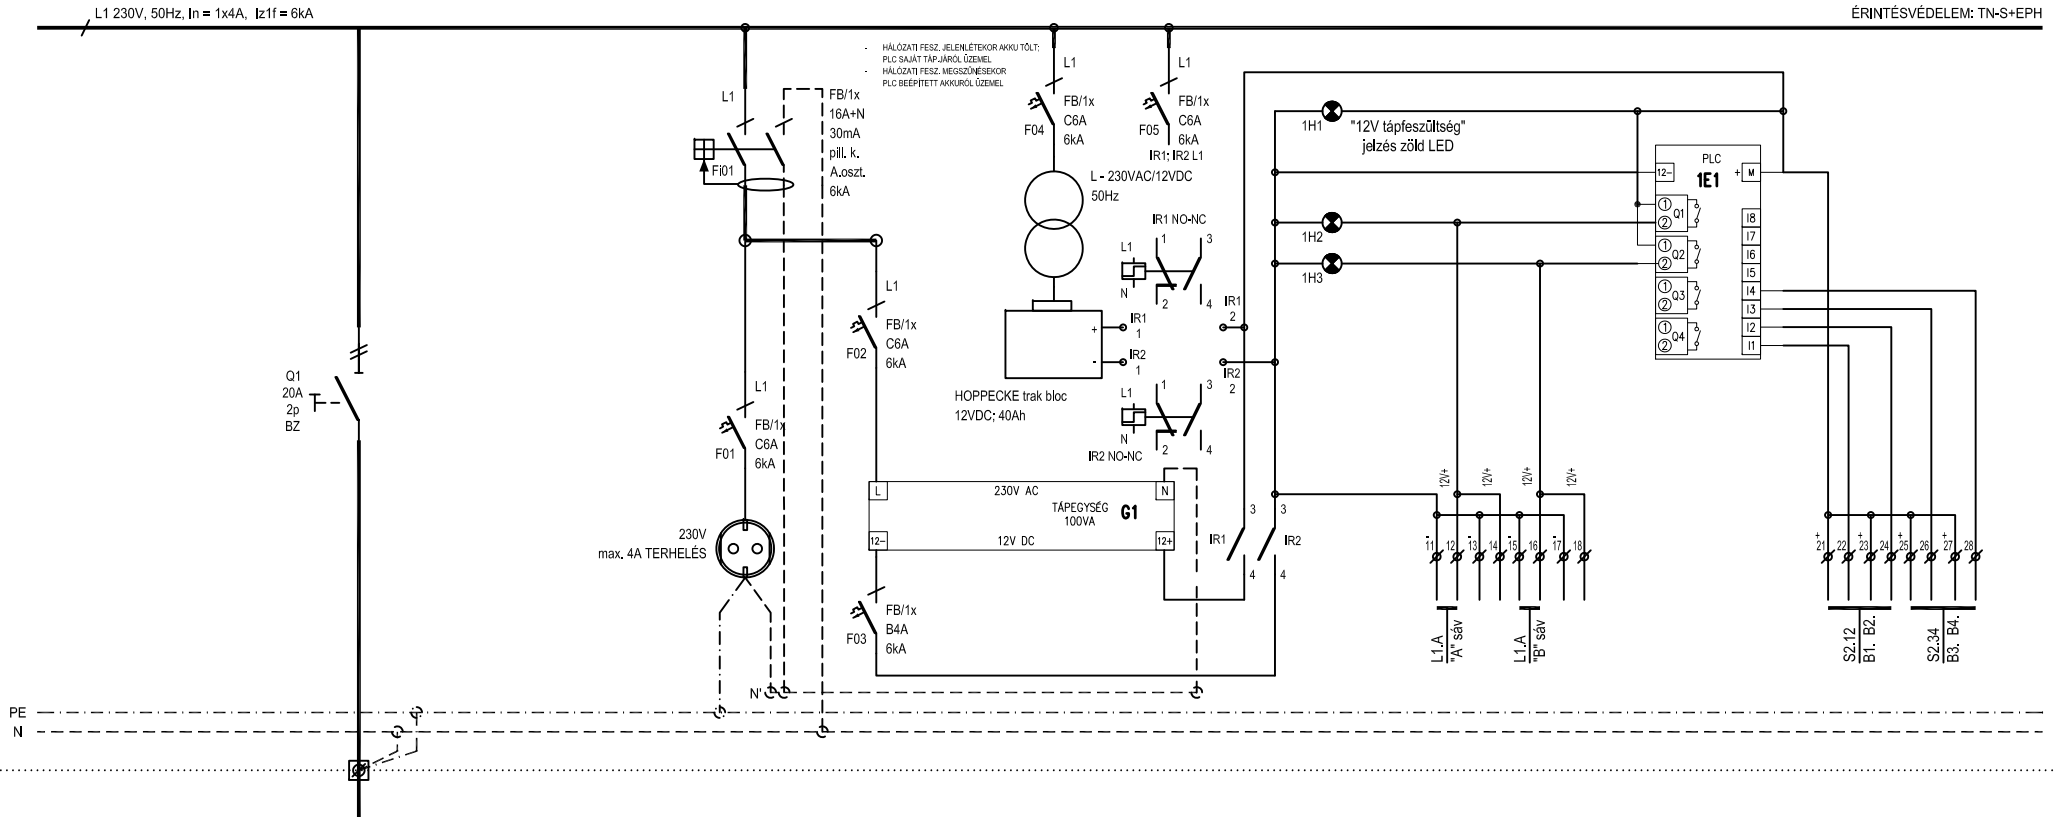

LEÁGÁZÁSSZÁM	00	K1	K2	K3	K4	K5	K7
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS LEVÁLASZTÓ FŐKAPCSOLÓ	SZERVÍZ DUGALJ	TÁPEGYSÉG BETÁPLÁLÁS	AKKUMULÁTOR TÖLTÉS	VISSZAJELZŐ LÁMPÁK	BURKOLATI LÁMPÁK	SZENZOROK
TELJESÍTMÉNY [kW]		-	0.1	0.1	0.001	0.005	
ÁRAMERŐSSÉG [A]	max. 4A	max. 6A	max. 6A	max. 6A	max. 4A	-	-
VEZETÉK	TÍPUS	NYY-J	-	-	-	-	-
	KERM. [mm ²]		-	-	-	-	-

BEKE FERENC


vill. tervezőmérnök
V.09.01214/22; EN.ME.09.01214/22

LÉTESÍTMÉNY: **GYALOGOS ÁTKELŐHELY KIALAKÍTÁS**
NYÍREGYHÁZA FÉSZEK U. - LEGYÉZŐ U. CSOMÓPONT KÖRNYEZETÉBEN

TERV: **VEZÉRLŐ ELOSZTÓ**
ELRENDEZÉSI TERVE

DÁTUM: 2017.12.	TERVEZŐ: BEKE FERENC	MUNKASZÁM: 2017-012.7
LAPOK SZÁMA: 3	TERVEZŐ MUNKATÁRS:	RAJZSZÁM: 17-012.7-EL-K-K-03
LAP: 2	ELLENŐR:	TERVFAJTA: KIVITELI TERV

SZEKRÉNY ELRENDEZÉS

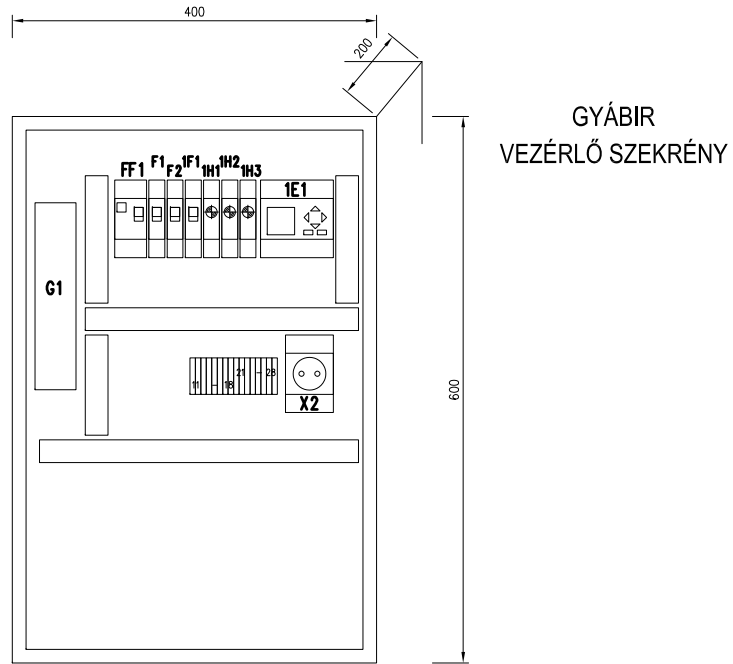

LEÁGAZÁSSZÁM									
MEGNEVEZÉS									
TELJESÍTMÉNY [kW]									
ÁRAMERŐSSÉG [A]									
VEZETÉK	TÍPUS								
	KERM. [mm ²]								

BEKE FERENC

vill. tervezőmérnök
V.09.01214/22; EN.ME.09.01214/22

LÉTESÍTMÉNY: **GYALOGOS ÁTKELŐHELY KIALAKÍTÁS**
NYÍREGYHÁZA FÉSZEK U. - LEGYEZŐ U. CSOMÓPONT KÖRNYEZETÉBEN

TERV: **VEZÉRLŐ ELOSZTÓ**
ELRENDEZÉSI TERVE

DÁTUM: 2017.12.	TERVEZŐ: BEKE FERENC	MUNKASZÁM: 2017-012.7
LAPOK SZÁMA: 3	TERVEZŐ MUNKATÁRS:	RAJZSZÁM: 17-012.7-EL-K-K-03
LAP: 3	ELLENŐR:	TERVFAJTA: KIVITELI TERV