Csatorna jele	SZ 1-0-0
Utca neve	Benczúr tér illemhely

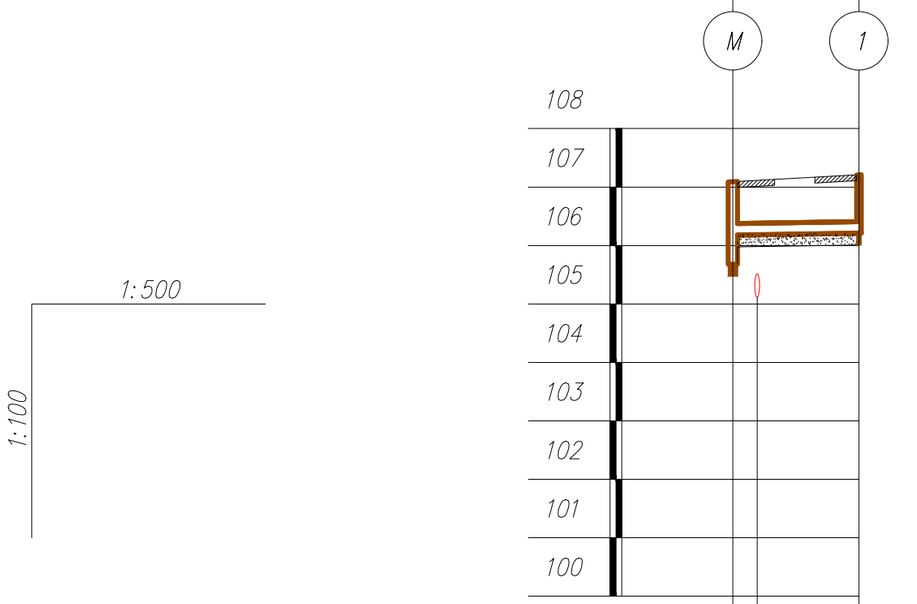

		Meglévő szennyvíz befogadó akna	Meglévő csapadékcsatorna	Tervezett bekötőakna
Hidraulikai adatok			DN197 Qtot=22.4l/s I=3‰ vtot=0.7m/s	
Terepszint [m.B.f.]		107.09		107.21
Hossz	Egyes [m]	0	10.79	
	Folytatólagos [m]	0		10.79
Fedlapszint [m.B.f.]		107.09		107.21
Folyásfenék [m.B.f.]		105.68	106.18	106.21
Takarás [m]		1.21	0.71	0.8
Leásás mélysége [m]		1.61	1.11	1.2
Szelvény [m]		0+000	0+002.1	0+010.8
Épül összesen		10.79 m D200 KG-PVC szennyvízcsatorna		

BARTHERV BT.
C-15-00171

BARTHERV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság
4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6.V/4.
Tel.: 42/504-298 Fax.: 42-504-298
e-mail: bartherv@chello.hu

MEGBÍZÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Iroda
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

LÉTESÍTMÉNY
Nyíregyháza, Benczúr és Bessenyei tér térrendezés

TERV MEGNEVEZÉSE
Benczúr téri illemhelyiség SZ 1-0-0 jelű csatorna bekötés hossz-szelvénye

TERVEZŐ	TERVEZŐ MUNKATÁRS	DÁTUM	TERVFAJTA	MUNKASZÁM
Bartha Miklós VZ-TEL-KÉ-k /15-0150	Péli-Tóth Tibor közlekedésmérnök Balogh Adrienn építőmérnök	2017. szeptember hó	Kivitelezési	BARTH-0039/2017.
		TERÜLET 0,12 m2	LÉPTÉK M 1:500 M 1:100	RAJZSZÁM SZ-02.