



E - K Ö Z M Ű

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	960739512
Benyújtás időpontja:	2017.09.08.
Hiánypótlás időpontja:	Nem releváns
Rögzítő neve:	Sándor Tamás (444308195)
Kérelem tárgya:	Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér közműnyilatkozatok bekérése
Státusz:	benyújtva
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Felhasználás jellege:	gazdálkodó szervezet
Igénylő típusa:	tervező
Meghatalmazás jogcíme:	jogi személy nevében
Engedély típusa:	sajátos építmények engedélye
Építmény típusa:	sajátos technológiájú építmények
Építmény funkciója:	Máshová nem sorolt egyéb építmények
Vezeték nyomvonal hossz:	1 km alatti hossz
Megjegyzés:	Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér, közterület megújítása, kiviteli terv

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	S-TÉR Kft.
Adószám:	12484836243
Cím:	1091 Budapest Magyarország Üllői út 5 3. EMELET 23.
Telefon:	+3613218598
E-mail cím:	ter@s-ter.hu



ÉRINTETT TERÜLET:

Helyrajzi szám:	Nem releváns
Település:	Nem releváns
Cím:	Nem releváns

Terület leírása:

4400 Nyíregyháza, közterületi zöldfelület fejlesztése,
Érintett HRSZ-ek: 6038 – Bessenyei tér; 6177/2 – Benczúr tér; 6059/6 – Széchenyi utca érintett szakasza
Megadott tervezési terület:

POLYGON((848996.4 293575.8,848941.52 293569.64,849038.4 293265,849097.2
292946.36,849153.76 292958.68,849105.04 293266.12,849100 293285.16,849004.8
293561.24,848996.4 293575.8))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

Üzemeltető neve:	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
- Üzemeltető címe:	1134 Budapest, Váci út 35
Üzemeltető neve:	Energocoop Általános Energetikai Szolgáltató Kft
- Üzemeltető címe:	4400 Nyíregyháza, Tompa M. utca 12
Üzemeltető neve:	E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
- Üzemeltető címe:	4024 Debrecen, Kossuth L. utca 41
Üzemeltető neve:	FGSZ Földgázz szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Üzemeltető címe:	8600 Siófok, Tanácsház utca 5
Üzemeltető neve:	GIGANET Internet Szolgáltató Kft.

- Üzemeltető címe:	4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 1-3
Üzemeltető neve:	Invitech Megoldások Zrt.
- Üzemeltető címe:	2040 Budaörs, Edison utca 4
Üzemeltető neve:	LEGO Manufacturing Kft.
- Üzemeltető címe:	4400 Nyíregyháza, Lego utca 15
Üzemeltető neve:	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Üzemeltető címe:	1013 Budapest, Krisztina körút 55
Üzemeltető neve:	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Üzemeltető címe:	1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 18.
Üzemeltető neve:	MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Üzemeltető címe:	1134 Budapest, Róbert Károly körút 59
Üzemeltető neve:	NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
- Üzemeltető címe:	4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.sz
Üzemeltető neve:	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.
- Üzemeltető címe:	4400 Nyíregyháza, Népkert utca 12
Üzemeltető neve:	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
- Üzemeltető címe:	4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.



Üzemeltető neve: Szabolcs Kábeltelevízió Kft.
- Üzemeltető címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 55

Üzemeltető neve: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
- Üzemeltető címe: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184

Üzemeltető neve: UPC Magyarország Kft.
- Üzemeltető címe: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34

DOKUMENTUMOK:

Fájlazonosító: 411677
- Fájlnév: K04_kozmugenplan_M1_500_1370x297mm .pdf
- Típus: terv
- Rögzítés időpontja: 2017.09.08.
- Rögzítő neve: Sándor Tamás (444308195)

Fájlazonosító: 411678
- Fájlnév: MULEIRAS_Nyiregyhaza_Bessenyei_Benczur_ter.pdf
- Típus: terv
- Rögzítés időpontja: 2017.09.08.
- Rögzítő neve: Sándor Tamás (444308195)



KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nincs válasz

-

-

ELBÍRÁLÁS

Státusza: hatósági ügyintézés alatt

Hatósági ügyintézésre került: 2017.09.18.

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE: Energocoop Általános Energetikai Szolgáltató Kft

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2017.09.20.

Rögzítő neve: RÁSKÓ FERENC JÁNOS

Rögzítő telefon: 42-421-101

Rögzítő email: ec@energocoop.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nem érintett

Hatósági ügyintézésre került: 2017.09.18.

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2017.09.14.

Rögzítő neve: Hrotkó Klára

Rögzítő telefon: +36305955820

Rögzítő email: klara.hrotko@eon-hungaria.com

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nyilatkozott

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: 2017.10.02.

Ügyintéző neve: Miholecz Zoltán

Ügyintéző telefon: -

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 444874

- Fájlnév: Üzemeltetői nyilatkozat, Benczúr tér - Bessenyei tér
rekonstrukció.docx.pdf

- Típus: Dokumentum



/ MELLÉKLETEK

- Rögzítés időpontja: 2017.10.02.
- Rögzítő neve: Miholecz Zoltán(765378774)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

FGSZ Földgázzállító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2017.09.14.
Rögzítő neve: Harnisféger Noémi
Rögzítő telefon: 20/4448750
Rögzítő email: nharnisfeger@fgsz.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nem érintett

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:
-

Rögzítés dátuma: -
Ügyintéző neve: -
Ügyintéző telefon: -

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:
-

Rögzítés dátuma: -
Ügyintéző neve: -



Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE: GIGANET Internet Szolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2017.09.12.

Rögzítő neve: Rinyu László

Rögzítő telefon: 06-20/288-4292

Rögzítő email: rinyu.laszlo@giganet.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nem érintett

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK



ÜZEMELTETŐ NEVE: Invitech Megoldások Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2017.09.12.

Rögzítő neve: Kávássy Sándor

Rögzítő telefon: +3662777515

Rögzítő email: kavassys@invitel.co.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nem érintett

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK



ÜZEMELTETŐ NEVE: LEGO Manufacturing Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2017.09.12.

Rögzítő neve: Krausz László

Rögzítő telefon: +36302689216

Rögzítő email: krauszl@vipmail.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nem érintett

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2017.09.14.
Rögzítő neve: Vida Imre
Rögzítő telefon: 0652401927
Rögzítő email: vida.imre@telekom.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nyilatkozott

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:
meszaros.tamas@telekom.hu címre kell a tervet és a jegyzőkönyvet elküldeni.

Rögzítés dátuma: 2017.09.15.
Ügyintéző neve: Vida Imre
Ügyintéző telefon: 0652401927

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -
Ügyintéző neve: -
Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 419988
- Fájlnév: doc17353520170915091447.pdf
- Típus: Dokumentum

/ MELLÉKLETEK

- Rögzítés időpontja: 2017.09.15.
- Rögzítő neve: Vida Imre(366792135)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2017.10.10.
Rögzítő neve: Szűcs Levente Szilárd
Rögzítő telefon: 70/511-2843
Rögzítő email: Iszucs@mol.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nem érintett
Hatósági ügyintézésre került: 2017.09.18.

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:
-

Rögzítés dátuma: -
Ügyintéző neve: -
Ügyintéző telefon: -

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:
-
Rögzítés dátuma: -
Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2017.09.19.

Rögzítő neve:

Bodó Viktória Stella

Rögzítő telefon:

06-1/304-2160

Rögzítő email:

kozmu@mvmnet.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza:

nem érintett

Hatósági ügyintézésre került:

2017.09.18.

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma:

-

Ügyintéző neve:

-

Ügyintéző telefon:

-

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma:

-

Ügyintéző neve:

-

Ügyintéző telefon:

-

/ MELLÉKLETEK



ÜZEMELTETŐ NEVE: NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2017.09.11.
Rögzítő neve: Szabolcsi József
Rögzítő telefon: +36209421106
Rögzítő email: szj1543@gmail.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nyilatkozott

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: 2017.09.14.
Ügyintéző neve: Szabolcsi József
Ügyintéző telefon: +36209421106

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -
Ügyintéző neve: -
Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 418510
- Fájlnév: szv egyeztetési.pdf

/ MELLÉKLETEK

- Típus: Dokumentum
- Rögzítés időpontja: 2017.09.14.
- Rögzítő neve: Szabolcsi József(683879324)

Fájlazonosító: 418511
- Fájlnév: víz egyeztetési.pdf
- Típus: Dokumentum
- Rögzítés időpontja: 2017.09.14.
- Rögzítő neve: Szabolcsi József(683879324)

ÜZEMELTETŐ NEVE: NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2017.09.13.
Rögzítő neve: Kiss Zoltán
Rögzítő telefon: +36307263620
Rögzítő email: kiss.zoltan@nyirtavho.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nyilatkozott

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: 2017.09.21.
Ügyintéző neve: Kiss Zoltán
Ügyintéző telefon: +36307263620

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 429429

- Fájlnév: S-Tér_Bessenyei_Jegyzőkönyv.pdf

- Típus: Dokumentum

- Rögzítés időpontja: 2017.09.21.

- Rögzítő neve: Kiss Zoltán(861725005)

ÜZEMELTETŐ NEVE: NYÍRNV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2017.09.12.

Rögzítő neve: Peikert Krisztián

Rögzítő telefon: +3642548483

Rögzítő email: kozmu@nyirvv.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nyilatkozott

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: 2017.09.19.
Ügyintéző neve: Peikert Krisztián
Ügyintéző telefon: +3642548483

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -
Ügyintéző neve: -
Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 424285
- Fájlnév: 20170919085951.pdf
- Típus: Dokumentum
- Rögzítés időpontja: 2017.09.19.
- Rögzítő neve: Peikert Krisztián(249853261)

ÜZEMELTETŐ NEVE: Szabolcs Kábeltelevízió Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2017.09.21.
Rögzítő neve: NAMÉNYI ZOLTÁN

Rögzítő telefon: +3642410628
Rögzítő email: szabolcsktv@szabolcsktv.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nem érintett

Hatósági ügyintézésre került: 2017.09.18.
/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2017.09.12.

Rögzítő neve: Katona Sándor

Rögzítő telefon: -

Rögzítő email: katona.sandor@tigaz.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nyilatkozott

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: 2017.09.18.

Ügyintéző neve: Katona Sándor

Ügyintéző telefon: -

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 421991

- Fájlnév: nyilatkozat.pdf

- Típus: Dokumentum

- Rögzítés időpontja: 2017.09.18.

- Rögzítő neve: Katona Sándor(235497589)

ÜZEMELTETŐ NEVE: UPC Magyarország Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nincs válasz



-
-

ELBÍRÁLÁS

Státusza: hatósági ügyintézés alatt

Hatósági ügyintézésre került: 2017.09.18.

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

S-TÉR KFT.

Budapest
Üllői út 5. 3/23.
1091

Nyíregyháza, 2017. szeptember 29.

Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. központjához 2017.09.08.-án az E-közmű rendszerén keresztül eljuttatott és **960739512** azonosító számon nyilvántartott „**Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér rekonstrukciója**” tervhez üzemeltetői nyilatkozat igénylővel kapcsolatban a következő nyilatkozatot adjuk.

A beadott, s nyilvántartásunkon egyeztetett, helyszínrajz vizsgálata szerint, a „**Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér rekonstrukciója**” végzendő munka érinti és keresztezi a kezelésünkben lévő **0,4 kV-os és 11 kV-os földkábeles, szabályosan húzódo hálózatainkat.**

Az engedélyezési eljáráshoz az alábbi feltételekkel járulunk hozzá.

Az áramhálózati kábelek keresztezése során kérjük figyelembe venni az ide vonatkozó szabványokat (MSZ 13207:2000, MSZ 7487/1-3). A keresztezéseknél a kábelek mechanikai védelméről (védőcsövek rápattintása a kábelekre) gondoskodni kell. Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.

Az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező földkábelek, műtárgyak közelében és **biztonsági övezeten belül csak kézi földmunkavégzéshez járulunk hozzá,** valamint a munkavégzés csak az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető szükség esetén az érintett hálózat feszültségmentesítésével.



Üi: Miholecz Zoltán
T: 30/3782-303
F: 42/420-627



E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
4401 Nyíregyháza
Pf.:405.



www.eon.hu
zoltan.miholecz@eon-
hungaria.com

iktató szám:...../2017

23 159 203

Management:
Haraszi Judit
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Debreceni Törvényszék
Cégbírósága
Cg 09-10-000064

Elektromos földkábelek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a 0,4 kV – os és 11 kV – os földkábel között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

0,4 kV-os és 11 kV-os földkábeleink biztonsági távolsága 1,0 m.

A szakfelügyeletet, az érintett szakasz kivitelezési munkálatainak a megkezdése előtt 20 nappal az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Központjában, írásban kérjük megrendelni. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

- az igénylő (cég) nevét címét,
- az igénylő (cég) adószámát,
- a munkavégzés pontos idejét, helyét, időtartamát
- az igénylő (cég) számlaszámát (Bank nevét)
- kapcsolattartó nevét, és telefonszámát

A munkaárok eltakarása során a **földkábelek homokágyazását**, valamint a **kábeljelzők helyreállítását** kérjük elvégezni.

Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.

Ahol kábeleinkre a keresztezéseknél szilárd burkolat kerül, úgy azok mechanikai védelmét utólagos védőcsővezéssel el kell végezni a védelem módját a végleges tervben szerepeltetni, kell.

A kábeleink azok létesítésekor -0,7 m szinten kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprendeések miatt a pontos mélységük ettől eltérhet.

Minden olyan estre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól való szabványos távolság nem tartható úgy kezdeményezni kell annak áthelyezését.

Amennyiben a tulajdonunkban, és üzemeltetésünkben lévő közműveink áthelyezésének, átépítésének igénye merül fel, és arra műszaki lehetőség van, valamint költségeit a megrendelő fedezi, úgy azt Társaságunk áthelyezi.

Az áthelyezés, átépítés kivitelezéséhez szükséges az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli!

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

Társaságunk tulajdonában lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Akár műszaki, akár technológiai változtatás történik, új üzemeltetői nyilatkozat kérése kötelező, mert a módosított nyomvonalra a korábban írt nyilatkozat érvényét veszti.

A kivitelezés során kérjük a VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124,133,137 §, MSZ 1585, MSZ 13207:2000, MSZ 7487/1-3, szabványok valamint 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM és 2/2013.(I.22.) NGM rendeletek ide vonatkozó előírásai betartását.

Ezen nyilatkozatunkat a keltezést követően 6 hónapig tartjuk érvényben.

Kérjük a levelünkben foglaltak szíves megértését és tudomásul vételét!

Üdvözlettel:


Miklós Zsolt

E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10


Zólyomi Csaba

Kiemelt területi üzemeltetési irányító

Területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKARÉSZ

Nyíregyháza Bessenyei tér környezetrendezési tervéhez 4400 Nyíregyháza Hrsz.: 6038 - Bessenyei tér; 6059/6 - Széchenyi utca érintett szakasza

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS, ELŐZMÉNYEK:

A tárgyi telek Nyíregyház belterületi részén fekszik jól megközelíthetően. A telkeken lévő terület, közhasználatú területként funkcionál, bárki szabadon látogathatja (köztér, közösségi tér). Ezért a 1998 évi XXVI (Esélyegyenlőségi tv) és a 1997. évi LXXVIII. Építési tv. 2§ 1., 9, 13 szerint komplexen kell akadálymentesíteni az igénybe vevők által használt részeket.

Az akadálymentes átalakítást az Akadálymentesség Európai Eszméje, a rendelkezésre álló szakirodalom, valamint a jelenleg érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével készültek el. A kivitelezés során a figyelembe kell venni az Unió Pályázatokhoz mellékletként csatolt „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtéséhez” című dokumentumban foglaltakat és be kell tartani az OTÉK előírásait. A komplex akadálymentesítés azt jelenti, hogy a szolgáltatás igénybevételéig meg kell oldani az összes fogyatékossgal élő egyenlő esélyű hozzáférést.

A terület jellemzően sík, kerékpárral, gyalogosan megközelíthető. A terület jelenlegi állapota avult, és a mai kor követelményeinek megfelelő átalakítás mindenképp szükséges. A fogyatékossgal élő személyek számára nem biztosított a megközelítés. A terület biztonságos használatához olyan környezetet kell kialakítanunk, hogy azt képességeitől függetlenül mindenki számára a lehető legnagyobb mértékű használhatóságot nyújtsa.

Útcsatlakozás-parkolás:

1 db akadálymentes parkoló szükséges, melyet 50 m-en belül szükséges biztosítani.


Ezt **táblával és felfestéssel**, jobbra néző **piktogrammal** is jelölni kell. A tábla közlekedési útba ne essen és alja min 220 cm. Mérete 5,5 m hosszú és 3,60 m széles. A parkoló rész 2,10+1,50 m széles kiszállási zóna ferde sraffozása nem szükséges, mert így a vezető dönti el, hogy melyik oldalt szükséges a fogyatékos személy kiszállása (Lehet utas és sofőr is a fogyatékos személy). Szintkülönbség a parkolók és a járda között nem készül. A parkoló oldalirányba max 1,5%-ot lejtethet.

Vezetősávok:

A tereket vakok és gyengénlátók is igénybe veszik. Nekik 40 cm széles vakvezetősáv készítenendő **elágazásoknál**, pl.: **Semmelrock bordás vakvezető** kővel, a vakvezető kő vagy járda mellett két oldalán 1-1 sor antracit kő a kontrasztosság végett vagy a kő legyen kontrasztos. Egyébként a járda széle és a növényzet eltérősége adja az elsődleges vezetést. A vezetősáv bordázata a haladási irányval párhuzamos. A veszélyt, információt közlő taktilis sáv merőleges a haladási irányra

és 60 cm széles (burkolati akadályok, fák, szökőkút, útra lelépés előjelzése). **Az útra való lelépés bütykös kövekkel** előjelzendő mindenhol. A vakvezetősáv mindig folytonos nem szakíthatja azt meg más burkolat. A gyengén látók számára **kontrasztosság kialakítása szükséges:**

Járdák-térburkolatok:

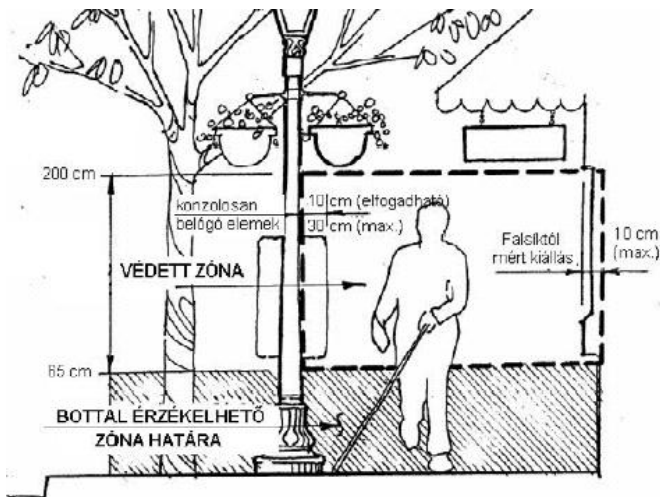

A burkolatok építését, javítását úgy kell végezni, hogy a sík felület biztosított legyen vagyis az új burkolatoknak síknak kell lennie kiemelkedések, felületi hibák nélkül. Meglévőek javítása is szükséges. További követelmény fagyálló, csúszásmentes, tükröződésmentes kialakítás. A burkolat felületi érdessége ne haladja meg a 0,5 cm-t. A burkolat elemeinek elhelyezési hézaga az 1 cm-t ne haladja meg. Ennek megfelelően a pl.: Semmelrock Classico térkő

megfelel. Figyelmeztető, kontrasztos kialakítású vezetősáv (korábbiak szerint). A gyalogos közlekedési úton nem lehet **belógó tárgy 2,20 m-en belül** (pl faág) és a szabad szélességet csökkentő akadály **15 cm-en belül** (kuka, tűzcsap, postaláda stb.) OTÉK 54§. A tereplejtések 2-4%-os terep lejtőkkel készítenők, kialakításuk mint járdaké. A csatlakozásoknál nem lehet 20 mm-nél nagyobb szintkülönbség. Rácsok nem tervezettek, de ha készül a beépített **rácsok nyílása 20 mm-nél szélesebb nem lehet** és rácszat merőleges a haladási irányra. (pl vízvezetőrács, közműakna rács, lábtörlőrács, farács stb). A terveken jelölt stabilizált kavicsburkolat megfelelő.

Az **akadályok** (pl. fa, vagy kandelláber) **vezetősávval kikerülendők, előjelzendők.** A megfelelő vízvezetés szempontjából a járdafelület legfeljebb 1,5%-os maximális oldallejtéssel bírjon. A gyalogos utak mentén a növényzet folyamatos karbantartásával biztosítani kell az útvonal szabad szélességét és magasságát.

Lépcsők, rámpák, korlátok: nem készülnek

Megvilágítás: Káprázás mentes lámpatestek beépítése lehetséges.

Berendezések, utcabútorok:

Térbe belógó eszközök (faág, lámpa, falikar, stb) biztosítsák a min 2,20 m-es belmagasságot. Oldalirányban belógás max. 15 cm lehet (OTÉK 40§) A térbútorok között a 180 fokos megfordulást biztosított. Szemetesek bedobó nyílása 90-110 cm magasságba kerüljön és oldalról lehessen használni. Térbútorok kialakítása térszabad legyen. Padok előtt hely biztosított. Ivókút kútfeje konzolosan kell kinyúljon, hogy alá gurulhasson a kerekesszék és maximum 85-90 cm magasságban legyen. Padok, utcai ülőalkalmatosságok mellett burkolt felület és megfelelő hely biztosított.

Köztéri elemek,: A bekerített részek kapuinak 110 cm szélesnek kell lennie. A járdáknál leírt felületű közlekedő úton elérhető az elemek nagy többsége. Vagyis

szilárd burkolaton közelíthető meg. Vannak olyan eszközök is melyek méretüknél és magasságuknál fogva elérhetők bármely fogyatékossgal élő számára. Így a tervezett terület és eszközök akadálymentesek. A sík járdával való közvetlen megközelítés elegendő, mert aki ide jön pihenni, vagy játszani az olyan fizikumú, hogy le tudja küzdeni a kisebb akadályokat melyek már magán a területen vannak. (füves terület, stb.) Mindenki együtt tudja használni a területet függetlenül egészségi állapotától. A gyermekek szociális, értelmi, társasági, fizikai képességeit együtt fejlesztik az eszközök, integráltan mindenki részt tud venni a közösségben. Ennek is megfelel a tervezett beruházás.

Információs tábla, infokommunikáció:

A táblák piktogrammal, síkírással, Braille felirattal 1,20-1,60 m magasságban készíthetők, előtte min 90x120 cm szabad hely biztosított legyen, kontrasztos kialakítással, 2 db. A táblák stilizáltan mutassák az elhelyezkedő játszóeszközöket illetve park elemeket, az elérési útvonallal. A nemzetközileg használatos piktogramok alkalmazása szükséges 15-40 cm oldalszélességgel.



Akadálymentes wc nem kötelező a szabadtéri parkokhoz, az ép embereknek sincs kialakítva. Fel kell tüntetni, hogy merre található és milyen távolságra akadálymentes megfelelő illemhely.

Menekülés: Akadálymentes térkövezés, megvilágítás esetén biztosítva van.

Kikötések:

A kivitelezés során szükséges rehabilitációs környezettervezővel egyeztetni, különösen a burkolatok, színek, változtatott specifikációk tekintetében. A kivitelezéskor, műszaki átadás előtt mindenképp (de közben is) szükséges helyszíni bejárás a rehab. szakmérnökkel. Ezekre külön szerződés kötendő, megállapodás szerinti tartalommal. Jelen leírásban rögzítettek kötelező érvényűek.

A kivitelezés során be kell tartani a jogszabályi, hatósági előírásokat, valamint a BALESETVÉDELMI, BIZTONSÁGI és TŰZBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT.

Továbbá a kivitelezés során keletkező hulladék, építési hulladék az ide vonatkozó hatályos előírások, jogszabályok (elsősorban 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet) - melyek betartása kötelező - alapján kezelendő. A műszaki leírások és a műszaki tervrajzok, szakági munkarészek együtt tartalmazzák a kialakítandó létesítményre vonatkozó megoldásokat, ezért ezek együtt kezelendők.

Kizárólag az Unió vagy magyar szabványrendszernek megfelelő anyagok építhetők be, és azok közül is a „CE” jelzésűek, illetve ETA, érvényes ÉME, NMÉ minősítéssel, **teljesítmény nyilatkozattal** rendelkeznek. Amennyiben ilyen dokumentum nincs a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni (275/2013 korm. rendelet).

Az parkok minimális műszaki tartalmait a jelen tervdokumentáció tartalmazza, ennek biztosítása kötelező. Ezek kiválthatók a terven szereplő anyagminőséget biztosító anyagokra. A rendszerszerkezetek és készletek a kivitelezési alkalmazástechnika szerint építendőek. Az építés munkálatok csak felelős műszaki vezető irányításával, végezhetőek, építési e-napló vezetése kötelező. 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletet be kell tartani.

A mindenkor hatályos jogszabályok és szabványok szerint kell a kivitelezést végezni. Ha jelen dokumentációban ettől eltérés van, jelezni kell tervezőnek, hogy megoldást lehessen találni az adott probléma jogszerű kiküszöbölésére. Ebben az esetben és tervi ellentmondás esetén a tervezőt értesíteni kell, különben a kivitelezőé a felelősség. A tervtől eltérni csak a tervező hozzájárulásával lehet. A tervet tervező min. 10 évig megőrzi.

Debrecen, 2017. szeptember 07.

Beruházó:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1,

Tervező

S-TÉR Kft

1091 Budapest, Üllői út 5. III/23

Tel.: (1) 321 85 98

e-mail: ter@s-ter.hu



ARCHI-GORI BT.

4032 Debrecen

Thomas Mann u. 43. 2/6.

Adószám: 20746429-2-09

Számlaszám: 60600084-11047801

REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:

Gortka István okleveles építészmérnök É-09-0486

rehabilitációs környezettervező szakmérnök

Archi-Gori Bt, 4032 Debrecen Thomas Mann u 43 2/6

mobil: +36-30-430-4293, archi.gori@gmail.com

AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT

Nyíregyháza Bessenyei tér környezetrendezési tervéhez 4400 Nyíregyháza Hrsz.: 6038 - Bessenyei tér; 6059/6 - Széchenyi utca érintett szakasza

Alulírott rehabilitációs környezettervező szakmérnök nyilatkozom, hogy a tárgyi projektnél, a terveken tervezett megoldások, az akadálymentesítési tervfejezettel együttesen biztosítják a környezetnek megfelelő, pályázatban vállalt akadálymentesítést.

Az akadálymentesítés az akadálymentesítés elveinek megfelelően kerül végrehajtásra, és megfelel a hatályos Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

Debrecen, 2017 09 08



ARCHI-GORI BT.

4032 Debrecen
Thomas Mann u. 43. 2/6.
Adószám: 20746429-2-09
Számlaszám: 60600084-11047801

Gortka István okleveles építészmérnök É-09-0486
rehabilitációs környezettervező szakmérnök 6102
Archi-Gori Bt, 4032 Debrecen Thomas Mann 43 2/6
mobil: +36-30-430-4293 archi.gori@gmail.com

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **Sándor Tamás az S-TÉR Kft.**

képviselője felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ~~Vízellátási~~/Csatornázási ágazatát** a **Nyíregyháza Bessenyei tér és Benczúr tér közterületi zöldfelület fejlesztés**

tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

Egyeztető: Kötél István

az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett létesítmény Társaságunk kezelésében lévő szennyvíz közcsatornát érint. Az érvényben lévő szabványok és előírások betartandók. Szennyvízvezeték keresztezésekor és annak 2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.

A kivitelezéshez kérjük műszaki szakfelügyelet megrendelését Ágazatunk Műszaki Irodájától.

Fentiek figyelembevételével a tervezett megoldás ellen kifogást nem emelünk.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/^{feltételelesen} felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékeltlen átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervkészítés során további egyeztetést **kérünk**.


Az elkészült kiviteli tervekből az üzemeltetői szakvélemény megkéréséhez ill. kiadásához a tervdokumentációt szíveskedjenek ágazatunknak megküldeni.

Nyíregyháza 2017. év 09. hónap 14. nap

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Csatornázási Ágazat
Műszaki Iroda

4401 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.
Tel.: 42/430-006/143 mell.



.....
tervező

.....
üzemeltető

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon

Sándor Tamás (név)

S-TÉR KFT.

(cég)

képviselétében megkereste a **NYÍRSÉGVÍZ ZRT, Vízellátási ágazatát**¹ a Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér környezetrendezési tervének elkészítése tárgyában, egyeztetés céljából.

Az ágazat képviselője (Törköly Tamás) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megkeresőt a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

Nyíregyháza Bessenyei téren és Benczúr téren tervezett környezetrendezés a területen található NA 90 átmérőjű kpe anyagú, NA 110 és NA 160 átmérőjű PVC anyagú ivóvíz gerincvezetéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó bekötővezetéseket érintik. A terv elkészítésekor kérjük figyelembe venni, hogy a vízvezetékek felett min. 1,20 m földtakarást kell biztosítani, valamint hogy a közutak, tűzcsapok megközelíthetősége biztosított legyen. A tűzcsapok a közlekedésre szánt utak szélétől minimálisan 1,0 m-re helyezkedjenek el. A tervezett új burkolatokba eső szerelvények áthelyezését, szintbe helyezését (tolózárkezelő aknákat is), és azon vezetékszakaszok kiváltását, ahol az 1,20 m védő-földtakarás nem biztosított Társaságunk Vízellátási Ágazatától kell megrendelni. A munkaterület átadásra meg kell hívni Részvénytársaságunk képviselőjét. Szakfelügyeletet 06-42/523-610 telefax számon, vagy a nyirsegviz@nyirsegviz.hu e-mail címen lehet megrendelni.

Az elkészült kiviteli tervet kérjük Társaságunk Vízellátási ágazatának műszaki irodájára üzemeltetési nyilatkozat elkészítése végett egy példányban benyújtani. Az engedélyezéshez a fentiekben leírtak figyelembevételével hozzájárulunk.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére. A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása olyan szakági térkép alapján történt mely a valóságnak feltételesen felel meg. A tényleges vízvezetési nyomvonalak a megadottól akár 1-2 m-rel is eltérhetnek.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékeltlen átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervekészítés során további egyeztetést *nem kérünk*¹

Nyíregyháza 2017. év 09. hónap 11. nap

.....

tervező

üzemeltető

¹nem kívánt rész törlendő

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Vízellátási Műszaki Iroda
4401 Nyíregyháza, Tó ut. 5.

KÖZMŰNYILATKOZAT

Mai napon a **Nyíregyháza MJV Önkormányzata 4400 Nyíregyháza Kossuth tér1**
megbízásából az S-TÉR Kft

képviselője felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ ZRt. Csatornázási ágazatát¹** a

Tárgy: Nyíregyháza Bessenyei tér- Benczur tér automata öntözőrendszer építése

tárgyában.

Egyeztető: Nagy Zoltán

az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény tervezéséhez szükséges szakági tudnivalókról:

Tárgyi létesítmény a tervezési terület alatt húzódó-Társaságunk kezelésében lévő-szennyvízhálózat üzemeltetését nem befolyásolja.

A tervezett megoldás ellen kifogást nem emelünk, annak megvalósításához hozzájárulunk.


Nyíregyháza, 2017. november 14.

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Csatornázási Ágazat
Műszaki Iroda
4401 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.
Tel.: 42/430-006/143 mell.

.....

tervező

¹ A nem kívánt rész törlendő!


.....

üzemeltető

TERVEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Terv megnevezése: Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér tervezése, közműnyilatkozatok bekérése

Munkaszám: T40-15P

Jelen vannak: kérelmező részéről: S-TÉR Kft. Sándor Tamás
egyeztető részéről: Nyírtávhő Kft. Kiss Zoltán

A kérelmező által bemutatott helyszínrajzot (tervet) a szakági helyszínrajzainak alapján egyeztetjük.

A kezelésünkben lévő **primer és szekunder távfűtési hálózat, távfelügyeleti jelátviteli kábelek** a terven feltüntetett nyomvonalon haladnak, a tervezési munka a fent említett törzsszámon feltüntetett távfűtési hálózatot és jelátviteli kábeleket érinti.

Egyeztető a bemutatott tervek átvizsgálását követően észrevételeit az alábbiakban teszi meg:
A terven feltüntetett távfűtési vezeték közvetlen közelében csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet jelenlétében. **A szakfelügyeletet a Nyírtávhő Kft. Műszaki osztályától kell megrendelni a kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 48 órával.** Műszaki osztály elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12., telefon: (+36/42) 314-433.

Tervkészítés során további egyeztetést nem kérünk.

Nyíregyháza, 2017. szeptember 21.

NYÍRTÁVHÓ Kft.
Nyíregyháza,
Népkert u. 12.
7.


.....
egyeztető



S-TÉR Kft.
Budapest
Üllői út 5. 3. em. 23.
1091

Ikt. szám: **9-126/2017**
Tárgy: **KEZELŐI NYILATKOZAT**
Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr
tér rekonstrukció tervezése
Előadó: Peikert Krisztián

Tervszám: T40-15P

Rajzszám: K-04

Kérelmező a közmű üzemeltető képviselőjének a mai napon bemutatta tárgyi építés helyszínrajzát, amit jelenlétében és közreműködésével leegyeztettünk. A kezelésünkben lévő csapadékvíz hálózatot, amennyiben a feltüntetett nyomvonalon halad, a tervezett létesítmény **ÉRINTI, NEM ÉRINTI.**

Az Iroda képviselőjének tájékoztatása a tárgyi létesítmény tervezésével kapcsolatos tudnivalókról:

A NYÍRVV Nonprofit Kft.-hez benyújtott, tárgyban nevezett tervezett létesítménnyel kapcsolatosan az alábbiakat nyilatkozzuk.

A bemutatott helyszínrajzon szereplő tárgyban nevezett tervezett park rekonstrukció a kezelésünkben lévő zárt csapadékvíz rendszert, valamint annak akna fedlapjait több helyen érint. A rekonstrukció során az érintett csatorna fedlapokat a tervezett szintre kell emelni. A csapadékvíz rendszer közvetlen közelében csak kézi földmunka végezhető.

A tervezett burkolatok csapadékvíz elvezetését részben a már kiépített csapadékvíz rendszer felhasználásával, részben pedig a zöldfelületen történő elszikkasztással kell kezelni.

Egyéb közművekkel kapcsolatban a szabványban előírt védőtávolságok betartása kötelező.

A tervezett park rekonstrukcióval kapcsolatosan műszaki kifogást nem emelünk.

Az építési engedély kiadásához hozzájárulunk.

Nyilatkozatunkat a 18/2006. (VI.1.) KGY. 10.§. (4) rendeletben foglaltak szerint adtuk ki.


Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek valamint rendeletek betartására.

A szakfelügyelet biztosítását, a kivitelezés megkezdésének idejét, a **NYÍRVV Nonprofit Kft. Közterület-kezelési és Közlekedési Irodájánál** kérjük írásban bejelenteni. Amennyiben burkolatbontás válik szükségessé a terv kivitelezésekor, a kivitelezőnek burkolatbontási engedélyt kell kérnie az út kezelőjétől.

Szakfelügyelet hiányában, a csapadékvíz hálózatban okozott kárért a kivitelező a felelős.

Nyíregyháza, 2017. szeptember 18.

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

– 7 –

Ignézi Csabáné
ügyvezető





Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Ügyiratszám: 423315-70022026/2017
Egyeztetés kelte: , 2017.09.15
1 évig érvényes!

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: **T40-15P**
Tárgy jellege: **EGYÉB**
Tárgy helyszíne:
Tárgy: **Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér közműnyilatkozatok bekérése**

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény

Földkábel

Földfeletti

Nincs

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
körzet hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához forduljon az Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-kelet szervezethez (Cím: 4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1.; levélcím: 4047 Debrecen). A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: , 2017.09.15



MAGYAR TELEKOM NYRT.
HOZZÁFÉRÉSI HÁLÓZAT ÉS
SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG
KÖZMŰEGYEZTETÉS
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

EGYÜTT-VELED

18.


Vida Imre
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

S-TÉR Kft.

Sándor Tamás

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

.....
egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály

Ügyfélfogadás: www.telekom.hu/static-la/sw/file/Kozmuegyeztetok_elerhetosege_2017.pdf

Záradék:

A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2018. 09. 15. (az elvégzett közműegyeztetéstől számított 1 évig, annak lejárta esetén aktualizálni kell!).

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások, termódosítások (közműegyeztetések lejáratá) esetén új engedélyezési eljárást kell indítani, melyhez részünkre 4 pld. engedély tervet kell benyújtani.

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Dátum: 2017. 11. 10.

Tisztelettel:



EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.
Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság,
Passzív hálózatok ágazat
Hálózati menedzsment és beruházási osztály Dél-Kéktől
4026 Budapest, Erősségyetem utca 1-9.

.....
Alföldi Imre
osztályvezető

8.A kiváltó hálózat részére a használatba vételi engedélyt a Magyar Telekom, mint tulajdonos, és mint üzemeltető részére kell megkérni.

9.A megbízónak egyeztetnie kell az elkészült hálózat számviteli átadásának módjáról a Magyar Telekommal

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és Szolgáltatás menedzsment Igazgatóság Hálózat Üzemeltetési és Beruházási Osztály Dél- Kelet /cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Telefon: (52) 401-279; Fax: (52) 401-289, /e-mail: meszaros.tamas@telekom.hu.

A távközlési hálózat kiváltásáig/biztonságba helyezéséig a távközlési hálózattal érintett munkaterületen a kivitelezés nem kezdhető meg!

Általános előírások:

Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

A kivitelezés csak Magyar Telekom szakfelügyelete mellett végezhető, melyet a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és Szolgáltatás menedzsment Igazgatóság Hálózat Üzemeltetési és Beruházási Osztály Dél- Kelet /cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Fax: (52) 401-289. A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

Párhuzamos nyomvonalevezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülrre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményét.

A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.

A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.

Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépitményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és Szolgáltatás menedzsment Igazgatóság Hálózat Üzemeltetési és Beruházási Osztály Dél- Kelet végezhet.

Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.

A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett tervegyeztetési jegyzőkönyvet, az általunk kiadott közműkezelői nyilatkozatokat, valamint a lebélyezett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszáján: 06-80/23-13-13.

A Magyar Telekom létesítményének estleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

A Magyar Telekomot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és Szolgáltatás menedzsment Igazgatóság Hálózat Üzemeltetési és Beruházási Osztály Dél- Kelet /cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Fax: (52) 401-289/ mely eljáráson kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

Tervspecifikus előírások:

Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!

Út, járda, parkoló építés esetén:

Az MSZ 17200-3/1999 szabványban foglalt előírásokat be kell tartani.

folymattható, melyet meg kell rendelni a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és Szolgáltatás menedzsment Igazgatóság Hálózat Üzemeltetési és Beruházási Osztály Dél- Kelet /cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Fax: (52) 401-289/ Ennek költségeit a Magyar Telekom kiszámlázza.

Magyar Telekom hálózatába bármilyen belső vagy külső megrendelésű és kivitelezésű munka (beruházás, hibaelhárítás, kiváltás, fenntartás) esetén csak a meglévő hálózatához illeszkedő, olyan eszközök, (fénvvezető és réz erű kábelek, kötésszerelvények, optikai és egyéb csatlakozók, alépítményes és léges hálózeti elemek, stb.) építhetők be, amelyek megfelelnek a Hálózat fejlesztési igazgatóság által meghatározott – adott időpontban érvényes – mindenkori műszaki követelményeknek. Minden vita esetén a Hálózat fejlesztési igazgatóság dönt a beépítendő eszköz, anyag műszaki adatlapja, illetve szükség esetén fizikai vizsgálata alapján. A hálózatba bekerülő eszközök beszerzése csak a Magyar Telekom Beszerzési Igazgatóságán keresztül lehetséges.

A Magyar Telekom tulajdonában lévő infrastruktúrában (oszlopsor, alépítmény stb.,) –bérlet esetén is- csak a Magyar Telekom végezhet építési, üzemeltetési tevékenységet.

6.Új távközlési hálózat rákötése a meglévő hálózatra (átterhelés) csak az új hálózat műszaki átadás átvételi minősítő vizsgálatait követően történhet. A minősítést a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és Szolgáltatás menedzsment Igazgatóság Hálózat Üzemeltetési és Beruházási Osztály Dél- Kelet /cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Fax: (52) 401-289/ végzi.

A minősítéshez az alábbi dokumentumokat kérjük:

- 3 pld. javított kiviteli terv,
- geodéziai bemérés,
- kábelmérési jegyzőkönyvek,
- beépült anyagok gyári műbizonylatai
- leltárváltozási lapok,
- vállalkozói minőségi nyilatkozat
- építési naplóbejegyzés másolatok
- műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a kivitelezés a jóváhagyott kiviteli tervnek megfelelően készült
- kiviteli tervtől való eltérés esetén építési napló bejegyzés tervtől való eltérés okáról, kezeléséről Magyar Telekom jóváhagyással

A hálózat kiváltási munkák geodéziai bemérésével szemben támasztott követelmények:

A geodéziai bemérést minden esetben digitális állományban kell elkészíteni a Magyar Telekom 36/2005-ös Vig. utasítása szerint.

Hálózat kiváltások során ábrázolni kell a kiváltott szakasz elején és végén a meglévő nyomvonal egy-egy csatlakozó pontját.

A felmérés során meg kell határozni a vezeték térbeli helyzetét a nyomvonal összes töréspontjának, tám- és védőszerkezeteinek bemérésével, továbbá azok jellemző műszaki paramétereinek megadásával.

A bemérési pontosság vízszintes és magassági értelemben ± 10 cm. Egyenes szakaszokon az egyes bemért pontok távolsága nem haladhatja meg belterületen az 50-70 m-t, külterületen a 100 m-t.

Belterületen réz erű hálózat dokumentálásakor ortogonális bemérés alkalmazandó.

Külterületen, továbbá optikai kábelek dokumentálásánál kül- és belterületen egyaránt kizárólag numerikus felmérés fogadható el.

Leadandó munkarészek:

- A 36/2005-ös MT utasítás vonatkozó fejezetei alapján digitálisan felszerkesztett, EOVS rendszerben illesztett AutoCAD R2004 alapú helyszínrajz. (Lehetőség szerint külön állományba mentve a nyomvonal és külön a síkrajz)
- Numerikus felmérés koordináta jegyzéke (minimális tartalom: pontszám, pontjel, Y, X, Z koordináta, relatív mélység)
- Aktualizált megszakító felvételi lapok (amennyiben az építés behúzó szakaszt is érintett)
- Keresztezett műtárgyak metszetrajzai (optikai hálózatnál)

A minősítési és adat rögzítési-nyilvántartási eljárás során felmerülő költségeket a Magyar Telekom kiszámlázza.

7. A kiváltó hálózat rákötését a meglévő hálózatához (átterhelés) csak a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és Szolgáltatás menedzsment Igazgatóság Hálózat Üzemeltetési és Beruházási Osztály Dél- Kelet végezheti. Amennyiben a kiváltó hálózat nem csak közterületet érint a beruházó feladata a Magyar Telekom részére az érintett ingatlanra vezetékjog alapítása. A vezetékjog alapításra külön megállapodást kell kötni a Magyar Telekommal.

HOZZÁFÉRÉSI HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG
PASSZÍV HÁLÓZATOK ÁGAZAT
HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY DÉL-KELET
CÉGJEGYZÉK SZÁM: 01-10-041928
CÍM: 4026 DEBRECEN, BETHLEN U. 1.
POSTACÍM: 4047 DEBRECEN
TELEFON: (52) 401-279 FAX: (52) 401-289

ÜGYIRATSZÁM: GY-5730T-260-47/760/2017.
ÜGYINTÉZŐ: MÉSZÁROS TAMÁS
E-MAIL CÍM: meszaros.tamas@telekom.hu
MELLÉKLET: -

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér közműnyilatkozatok bekérése

S-TÉR Kft.
Budapest
Üllői út 5. III/23.
1091

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában Igazgatóságunkhoz benyújtott **T40-15P.** számú kiviteli terveket megkaptuk. Egyeztetési jegyzőkönyveinkből megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény több helyen keresztezi és megközelíti, ill. rajta halad a meglévő földalatti/földfeletti távközlési hálózatunkat. A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

A kialakításra kerülő létesítmények és a távközlési kábeleink keresztezési/együtt haladási pontjaira kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében kiváltási/biztonságba helyezési tervet kell készíteni!

A kiváltási/biztonságba helyezési tervet, a Magyar Telekom Hálózatfejlesztési igazgatóság Kábel hálózat fejlesztési központnál 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Telefon: (52) 401-210, e-mail: fodor.iaszlo2@telekom.hu kell megrendelni!

A távközlési létesítmények kiváltási/védelembe helyezési kivitelezési feladatait Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és Szolgáltatás menedzsment Igazgatóság Hálózat Üzemeltetési és Beruházási Osztály Dél- Kelet teljes körűen, a meglévő hálózatra való rákötést is beleértve elvégzi. A tervezésre és a teljes körű kivitelezésre, kérésre árajánlatot ad.

A tervezés és kivitelezés során az alábbi előírásokat kell betartani:

1. Távközlési védelmi, vagy kiváltási tervet, a Magyar Telekom, vagy szerződött vállalkozója kizárólagos megbízásával, a távközlő hálózat tervezésére jogosult szervezet, vagy a tervezői névjegyzékben felvett magántervező készíthet. A Magyar Telekom részére, jóváhagyás érdekében 3 pld. kiviteli terv szükséges.

2. A tervezéshez szükséges alapadatokat a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és Szolgáltatás menedzsment Igazgatóság Hálózat Üzemeltetési és Beruházási Osztály Dél- Kelet adatszolgáltatási díj ellenében ad.

3. A kiviteli terv költségvetés készítéséhez a tervező nem alkalmazhatja a Magyar Telekom hálózatépítési és tervezési egységétél rendszerét és árait.

4. A tervező köteles összehívni a tárgyban tervindító, és tervszűri tárgyalást. A tervszűri helyszíne a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és Szolgáltatás menedzsment Igazgatóság Hálózat Üzemeltetési és Beruházási Osztály Dél- Kelet /cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Fax: (52) 401-389/

5. A kivitelezést csak általunk jóváhagyott terv alapján, az általunk jóváhagyott szakkivitelező cég végezheti a Magyar Telekom érvényes technológiai utasításainak betartásával. A kivitelezés a Magyar Telekom minőség ellenőrzése mellett



tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
4030 Debrecen, Híd u. 1.sz.
Telefon: +36 70 6984041 Fax: +36 52 517-152
Ügyintéző: Katona Sándor
Levélazonosító: lenti vonalkód alsó sor

S-TÉR Kft.

1091 Budapest
Üllői u. 5. III./23.

Tárgy: Közműnyilatkozat Nyíregyháza, Bessenyei és Benczúr tér parképítés, burkolat építés és zöldfelületek rendezése engedélyezési eljárásához, kivitelezéséhez

Tisztelt Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapján, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott **T-40/15P** tervdokumentáció kapcsán az alábbi közműnyilatkozatot adja tárgyi beruházás építéshatósági engedélyezési eljárásához.

Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonala feltüntetésre került.

A tervezett burkolat és kertépítési munkák nyomvonalai érintik a helyszínrajzon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő Nyíregyháza, Benczúr és Bessenyei téren üzemelő kisnyomású gázelosztó rendszerek nyomvonalát.

A munkálatok elkezdését megelőzően 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft. Nyíregyházi Üzeméhez címezve (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102. 42-597-504 faxszámon) a kivitelezést ténylegesen végző vállalkozás köteles írásban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének időpontját. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, címét, felelős műszaki vezetője nevét és telefonszámát.

Az építési munkálatok megkezdése előtt szakmai felügyeletünket meg kell rendelni. Társaságunk képviselőjével az építéssel érintett területet be kell járni. Az építési tevékenység végzőjének - szakmai felügyeletünk mellett - az építési területen a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a tiltott gépi földmunka övezetét ki kell jelölni. Az építési területen található gázelosztó vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hiányát és az egyéb észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A gázelosztó vezeték nyomvonalának és a tiltott gépi földmunkavégzés övezetének kijelölése nélkül építési tevékenységet végezni nem lehet. A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

A 203/1998 Korm. rendelet 19/B § (6) bekezdés szerint, **gépi földmunkát a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet!**



401060100/011613-001/2017



212996450



Nyilvántartási szám:
501/2009(5)-1-219/5-1

TIGÁZ-DSO Kft.
Cg. 09-09-013493
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék

Ezen rendelet (7) bekezdése alapján az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell:

- az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a kereszttezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről.
- a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a kereszttezett létesítmény feltárásáról, a keresztkezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.
- a kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A tiltott gépi földmunkavégzés övezetén belül földmunkavégzésre, a gázvezeték feltárására majd eltakarására, csak szakmai felügyeletünk mellett kerülhet sor.

Kivitelezőknek az érintett gázelosztó vezeték felszíni létesítményeinek állagmegóvásáról, a csapszekrények és aknafedelek terepszinten tartásáról gondoskodni kell. A burkolatépítéseknel a rétegrend átalakítható úgy, hogy a gázvezeték csőtető fölött legalább 0,2 méter homokréteg maradjon. A közúti jelzőtábla oszlopok elhelyezéseit úgy kell megválasztani, hogy az üzemelő gázvezeték nyomvonalától a távolsága 1,0 méternél kisebb nem lehet. A kertépítési tevékenységhez kapcsolódó fa és fás szárú növények csak a feltüntetett gázelosztó vezeték 2m védőövezetén kívül ültethetőek.

A gázelosztó hálózat nyomvonalát is keresztező út alatti átvezetések, úttárfúrási munkáit csak az érintett gázvezeték szakaszok feltárása és mechanikai védelmének biztosítása mellett lehet végezni. Amennyiben az előírt védőtávolságok biztosításában kétségek merülnek fel, az érintett gázelosztó vezeték szakaszokat szakmai felügyeletünk mellett fel kell tární. A feltárt, üzemelő gázvezeték szakaszok mechanikai sérülésekkel, illetéktelen beavatkozással szembeni védelméről kivitelezőknek minden esetben gondoskodni kell. Továbbá, a gázvezeték keresztkezéseinél nyitott munkaárokban a szemle lehetőségét biztosítani kell a szakmai felügyeletünket ellátók részére, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény eltakarhatóságára vonatkozóan.

Az üzemelő gázelosztó rendszer megközelítésénél, keresztkezésénél amennyiben a megközelítési, keresztkezési távolság nem biztosítható, a beruházás terhére annak átalakítása válhat szükségessé. Ebben az esetben, a beruházónak megállapodást kell kötnie az elvégzendő munkák műszaki-gazdasági feltételeire vonatkozóan. A megállapodás megkötését a beruházó a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Nyíregyházi vezetékfejlesztési csoportjánál kezdeményezheti a 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102. címen. A gázelosztó vezetéken szükséges beavatkozásokat csak a megállapodásban rögzített gazdasági és műszaki feltételek betartásával lehet elvégezni.

A létesítmény kivitelezése során az érintett üzemelő gázvezeték rendszeren vagy tartozékaiban okozott károkért a kivitelezőt felelősség terheli, függetlenül a gázvezetéki rendszer meglévő jelzéseinek („G” jelű tábla, jelzőszalag, irányjelzők) állapotától.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázelosztó vezetékben, illetve tartozékaiban bármilyen sérülés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a **06/80-300-300** éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon. A gázvezetéken vagy tartozékaiban bekövetkezett hibát csak Társaságunk szakemberei háríthatják el.

A munkaterület átadás-átvételére, a tervezett létesítmény műszaki átadás-átvételére valamint használatbavételi, és egyéb hatósági eljárásaira Nyíregyházi Üzemünket - írásos értesítés formájában - a joghatályos nyilatkozattétel érdekében meg kell hívni!

Az egyeztetett nyomvonal megváltoztatása estén, ismételt közműegyeztetést kell kezdeményezni az E-közmű rendszeren keresztül. Jelen nyilatkozatot, a kiviteli tervdokumentáció mellékleteként kérjük kezelni. Az egyeztetett kiviteli tervet, és a közműnyilatkozatunk egy példányát a munkaterületen kell tartani!

Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes. A tervezett létesítmények terv szerinti megvalósításhoz fenti előírások betartása mellett hozzájárulunk.

Debrecen, 2017. szeptember 14.


TIGÁZ-DSO Kft.
Területi üzemeltetési egység Debrecen
Műszaki csoport
vezető
Kéki Sándor


TIGÁZ-DSO
Földgázelosztó Kft.
TERÜLETI ÜZEMELTETÉSI EGYSÉG DEBRECEN
1030 Debrecen, I. d. t. 1.